



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบข.(กต) ถึง ผ.บ.(กต)
เลขที่ ก.ต กบข.(มร.)- **๖๙๓๖** /๒๕๖๘ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่
กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ (กฟส.ทยค., กฟส.บพล., กฟส.พทน., กฟส.ลญ. และ กฟส.ลข.)
เรียน อ.ผ.บ.(กต) ผ่าน ร.ผ.บ.(กต) **๖๙๓๖.๖.๖๘**

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)-๒๙/๒๕๖๘ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ผวก. ได้มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบออกจากบัญชีทรัพย์สินกรณีชำรุด หรือชำรุดจากการใช้งานตามปกติ ตามวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย โดย อ.ผ.บ. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และ ผชก. หรือ ผู้รักษาการแทนตำแหน่ง มีอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ตามบันทึกเลขที่ กมป.(บป) ๒๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ข้อ ๓.๒ การจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ถูกรื้อถอนตามแผนงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ของงานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสับเปลี่ยนตามวาระ เป็นการสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่าย เนื่องจากหม้อแปลงระบบจำหน่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔๐ ปี ฉนวนเสื่อมสภาพเสี่ยงต่อการระเบิดชำรุดและไม่ควรนำกลับมาใช้งานอีก

๑.๓ ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ ๙ บันทึกเลขที่ กกบ.(ปข.) ๑๔๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ วาระที่ ๓.๑.๒ ระบบบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังให้ตรวจสอบและดำเนินการบริหารจัดการหม้อแปลงคงคลังตามข้อมูลใน Dashboard ๑-๕ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมส่งเคลมประกันหรือตัดจำหน่ายออกจากบัญชี สำหรับหม้อแปลงใหม่คงคลังให้นำออกใช้งานหรือโอนย้ายให้หน่วยงานที่มีความต้องการใช้งาน โดยขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแบ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดภาระต้นทุน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กบข.(กต) ได้ดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งานในพื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ (กฟส.ทยค., กฟส.บพล., กฟส.พทน., กฟส.ลญ. และ กฟส.ลข.) จำนวน ๑๙๖ เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีรวมกันเป็นเงิน ๑,๒๐๙,๑๘๐.๕๗ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๖๙ บันทึกเลขที่ สรก.(ป) ๓๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อ ๓.๖ เกณฑ์การพิจารณาซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓ กฟจ.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการส่งรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด จำนวน ๑๙๖ รายการ รายละเอียดตาม Website: https://t-carec3.com/Sell_status.php

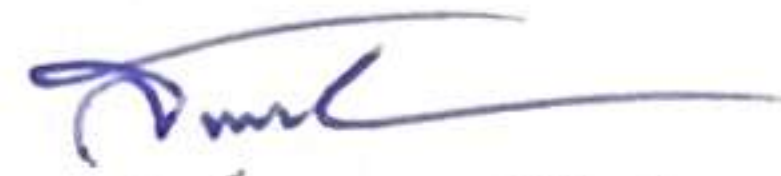
๓. ข้อพิจารณา

กบข.(ก๓) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจำหน่ายทรัพย์สินหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ชำรุดออกจากบัญชีทรัพย์สิน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในพื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี (กฟส.ทยค., กฟส.บพล., กฟส.พทน., กฟส.ลญ. และ กฟส.ลข.) รวมจำนวน ๑๙๖ เครื่อง รวมกันทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๒๒,๖๓๗.๕๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) (มูลค่าที่ได้มา) และตัดออกจากบัญชีทรัพย์สิน ด้วยวิธีการขายทอดตลาด

๓.๒ กฟจ.กาญจนบุรี ดำเนินการขายหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่มีอนุมัติจำหน่าย ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการขายแล้วเสร็จ ให้ ผสน.กฟจ.กาญจนบุรี ตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA และรายงานผลมายัง กบข.(ก๓) และ กบฟ.(ก๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสมศักดิ์ เกตุมนิรัตน์)

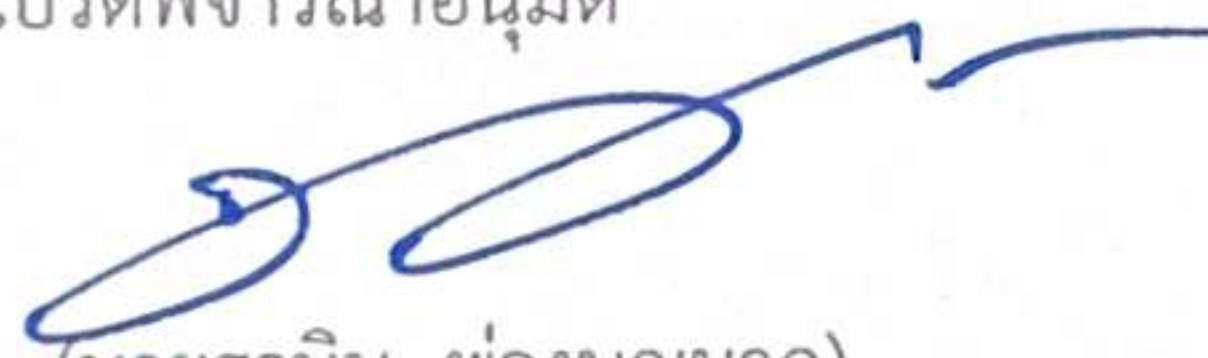
อก.บข.(ก๓)

23 มิ.ย. 2569

ที่ ก.๓ กบข.(มร.)- ๑๗๓๑ /๒๕๖๙

เรียน ผชก.(ก๓)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายธานี พ่วงบุญมาก)

อผ.ปป.(ก๓)

24 มิ.ย. 2569

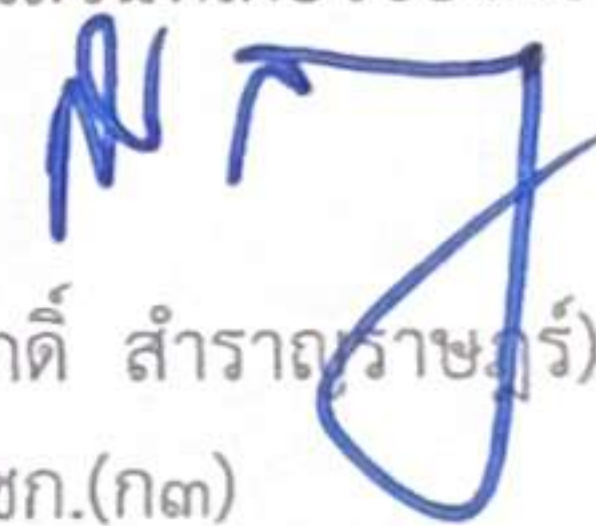อก.บฟ.(ก๓), อก.บพ.(ก๓), อก.บษ.(ก๓), ผจก.กฟส.ทยค., ผจก.กฟส.บพล., กฟส.พทน., กฟส.ลญ. และ กฟส.ลข. อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสมศักดิ์ สำราญราษฎร์)

ผชก.(ก๓)

24 มิ.ย. 2569



QR code Link

ข้อ ๒.๓

กบข.(ก๓)		
รท.บข.	586	๒๓ มิ.ย. ๖๙
ทผ.มร.	๑๗๓๑	๒๓ มิ.ย. ๖๙
ชผ.มร.	๑๗๓๑	๒๓ มิ.ย. ๖๙
วศก.๕	๑๗๓๑	๒๓ มิ.ย. ๖๙

ผู้อำนวยการบริหาร
อิเล็กทรอนิกส์
จรัส(ก๓)

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๑	กฟส.ไทรโยค	TR๓๖-๐๐๘๘๒๘	๒๐๐๖๒๕๕๒๐	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๐๖๐๗	๒๗,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๒	กฟส.ไทรโยค	TR๒๖-๐๐๘๘๐๖	๑๒๔๔๒๔	๑๐๐	๓	๔๖๐๕๕๖๐๐๑	๒๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๓	กฟส.ไทรโยค	TR๒๓-๐๑๐๐๖๘	๓๓๓๓๗๗๓	๒๐	๑	๔๖๐๑๑๑๗๑๕	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔	กฟส.ไทรโยค	TR๒๔-๐๐๔๔๑๖	๓๒๗๓๒๗	๑๐	๑	๔๖๐๑๑๑๓๗๔	๙,๑๖๘.๓๒	๑.๐๐
๕	กฟส.ไทรโยค	TR๒๓-๐๑๐๓๓๕	๙๑๖๐๓๖๔๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๑๑๗๑๕	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๖	กฟส.ไทรโยค	TR๒๓-๐๐๙๔๕๗	N๔๑๖๐๓๘๘๗๗	๒๐	๑	๔๖๐๑๑๑๗๑๑	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๗	กฟส.ไทรโยค	TR๕๖-๐๐๔๗๗๔	N๔๑๖๐๓๙๓๐๖	๓๐	๑	๔๖๐๔๑๐๖๐๕	๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๑,๖๑๘.๙๗
๘	กฟส.ไทรโยค	TR๒๖-๐๐๐๒๔๗	๙๑๖๐๔๐๒๔	๒๐	๑	๔๖๐๕๕๕๒๔๖	๑๖,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๐๓๘๑๒	๑๒๖๔๒๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๑๑๙๓๖	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐	กฟส.ไทรโยค	TR๓๐-๐๐๐๓๖๐	๒๑๐๘๒๙๐๑๖	๕๐	๓	๔๖๐๑๒๐๓๔๔	๒๗,๘๖๒.๐๒	๑.๐๐
๑๑	กฟส.ไทรโยค	TR๔๓-๐๐๓๔๓๔	๒๑๐๘๒๙๔๑๗	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๐๗๓๙	๑๖,๘๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒	กฟส.ไทรโยค	TR๓๔-๐๐๔๖๕๓	๒๑๐๘๒๙๔๓๔	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๐๕๘๓	๑๘,๙๙๐.๕๔	๑.๐๐
๑๓	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๑๖๐๖๗	๒๑๑๐๒๙๙๙๙	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๐๑๒๕	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๔	กฟส.ไทรโยค	TR๔๘-๐๐๒๑๐๐	๒๑๑๐๓๐๕๘๙	๑๖๐	๓	๔๖๐๕๕๕๘๔๗	๑๕๓,๔๙๐.๐๐	๗,๖๗๔.๕๐
๑๕	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๐๓๙๙๐	๑๓๒๗๒๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๑๑๙๓๗	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖	กฟส.ไทรโยค	TR๒๙-๐๑๔๐๐๓	๒๒๐๕๓๒๐๐๐	๑๐	๑	๔๖๐๑๒๐๓๐๙	๑๘,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๗	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๑๐๘๐๔	๒๒๑๐๓๓๙๔๒	๑๐	๑	๔๖๐๑๒๐๓๑๔	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๘	กฟส.ไทรโยค	TR๒๙-๐๑๔๑๑๙	๓๔๑๑๐๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๐๙๒๔	๑๙,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๙	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๑๓๒๖๔	๓๔๑๑๔๗	๓๐	๑	๔๖๐๑๑๑๙๕๖	๒๖,๖๐๐.๖๗	๑.๐๐
๒๐	กฟส.ไทรโยค	TR๒๘-๐๑๑๑๗๖	๓๔๕๗๑๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๐๑๓๙	๒๔,๓๙๘.๘๒	๑.๐๐
๒๑	กฟส.ไทรโยค	TR๒๕-๐๐๒๓๗๔	๓๔๒๗๑๕	๕๐	๓	๔๖๐๑๑๑๙๔๔	๒๖,๗๙๐.๐๐	๑.๐๐
๒๒	กฟส.ไทรโยค	TR๒๖-๐๑๑๖๑๒	๓๕๓๘๐๖	๕๐	๓	๔๖๐๑๒๐๑๑๔	๒๒,๖๘๐.๐๐	๑.๐๐
๒๓	กฟส.ไทรโยค	TR๓๙-๐๐๑๗๒๕	๙๓๐๓๕๔	๑๖๐	๓	๔๖๐๑๒๐๔๘๘	๘๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๒๔	กฟส.ไทรโยค	TR๕๐-๐๐๐๔๖๖	๓๖๐๙๓๗	๓๐	๑	๔๖๐๒๖๖๒๒๑	๓๓,๗๑๒.๗๕	๕๔๙.๕๕
๒๕	กฟส.ไทรโยค	TR๕๓-๐๐๐๑๕๔	๓๖๓๓๒๕	๓๐	๑	๔๖๐๓๒๓๕๕๗	๖๗,๒๐๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐
๒๖	กฟส.ไทรโยค	TR๕๔-๐๐๒๙๕๘	๘๖๗๓๐	๑๐๐	๓	๔๖๐๓๕๗๕๖๘	๓๓๙,๗๗๗.๑๓	๘๑,๒๖๗.๑๙
๒๗	กฟส.ไทรโยค	TR๕๖-๐๐๓๑๘๐	๘๖๓๙๐	๓๐	๑	๔๖๐๔๑๐๔๓๑	๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๓,๕๕๕.๐๐
๒๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๔-๐๐๙๒๔๕	๓๖๒๐๑๐	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๗๗๒	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๒๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๐-๐๐๕๒๑๖	๓๖๒๐๒๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๖๐๒	๒๓,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐
๓๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๓๔๒๓	๓๖๒๐๓๖	๕๐	๓	๔๖๐๖๔๕๓๕๗	๓๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๐
๓๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๘๒๒๓	๓๖๑๐๓๗๖	๓๐	๑	๔๖๐๑๑๑๖๖๗	๑๕,๑๐๐.๐๐	๑.๐๐
๓๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๕๑๓๓	๓๖๑๐๕๘๒	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๖๖๐	๑๐,๒๗๓.๔๓	๑.๐๐
๓๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๙๑๐๓	๓๖๑๒๐๑๑	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๖๑๙	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๓๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๖๔๗๓	๓๖๑๒๗๕๔	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๗	๑๐,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๓๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๖๑๔๗	๓๗๑๒๐๒๔๔๖	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๐	๑๓,๒๕๑.๓๐	๑.๐๐
๓๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๓๖๕๐	๒๐๒๗๔๖	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๙	๑๓,๗๒๐.๐๐	๑.๐๐
๓๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๗๔๓๐	๓๗๑๔๒๘	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๑๘	๑๐,๒๗๓.๔๓	๑.๐๐
๓๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๑๐๔๖๔	๓๗๑๗๘๘	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๘	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๓๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๑๐๐๒๑	๔๔๑๒๒๐	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๑๓	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๙๔๗๘	๑๒๒๗๗	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๑๔	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๑-๐๐๒๓๖๒	๔๔๓๓๒๓๗	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๖๖	๑๑,๐๖๗.๐๐	๑.๐๐
๔๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๑-๐๐๓๘๗๒	๔๔๓๓๕๕	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๖๑	๑๑,๗๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๑-๐๐๑๐๖๑	๔๑๖๒๕	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๓๑๓	๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๔๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๒-๐๐๕๓๑๔	๓๗๓๔๔๐	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๐๐๑๔	๑๒,๕๕๘.๖๑	๑.๐๐
๔๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๒-๐๐๔๔๒๓	๔๕๑๐๐๐	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๐๖	๙,๘๓๒.๘๘	๑.๐๐
๔๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๒-๐๐๕๒๐๔	๔๕๑๑๐๔	๒๐	๑	๔๖๐๖๓๔๓๒๔	๑๑,๐๗๔.๐๐	๑.๐๐
๔๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๙๘๒๔	๓๘๓๑๐๒๑๓๑	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๖๖	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๙๖๐๘	๓๘๑๖๔๘	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๑๗	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๔๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๗๑๔๘	๔๕๒๒๖๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๖	๙,๗๒๔.๐๕	๑.๐๐
๕๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๕๘๘๒	๔๔๑๐๐	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๔๗๘	๑๐,๘๕๙.๔๐	๑.๐๐
๕๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๗๗๒๒	๓๙๐๐๕๗๔	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๓๑๔	๙,๑๖๘.๓๒	๑.๐๐
๕๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๔๖๖๙	๓๙๐๐๖๔๑	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๒๖๒	๙,๑๖๘.๓๒	๑.๐๐
๕๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๐๖๒๑๙	๓๙๐๐๗๓๒	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๒๐๗	๒๓,๑๓๙.๘๑	๑.๐๐
๕๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๔-๐๐๒๒๒๖	๓๙๐๒๑๑๙	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๓๓	๑๙,๐๒๗.๘๓	๑.๐๐
๕๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๕-๐๐๒๒๖๘	๓๘๑๑๘๔๕	๕๐	๓	๔๖๐๐๗๓๑๐๔	๒๖,๗๙๐.๐๐	๑.๐๐
๕๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๕-๐๑๑๐๖๗	๔๕๐๘๐๑๐๖๓	๕๐	๓	๔๖๐๔๐๒๔๐๘	๑๑๖,๘๐๐.๐๐	๔๖,๗๒๐.๐๐
๕๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๐-๐๐๗๓๓๕	๔๕๐๘๐๑๑๑๗	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๒๒๔	๖,๙๓๑.๐๐	๑.๐๐
๕๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๐๐-๐๖๕๔๔๗	๓๘๕๕๖๑	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๕๕๑	๑๐,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๕๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๐๐-๐๖๕๗๖๒	๓๘๖๗๓๑	๒๐	๑	๔๖๐๗๔๑๐๕๑	๑๐,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๖๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๐๐-๐๖๖๔๓๙	๓๘๗๕๘๓	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๘๑๗๐	๑๐,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๖๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๐๐-๐๖๔๖๔๖	๓๘๗๖๒๐	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๕๓๒๓	๑๖,๔๔๕.๐๐	๑.๐๐
๖๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๐-๐๐๕๕๕๐	๓๘๗๖๓๐	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๑๓๓๗	๙,๗๗๐.๐๗	๑.๐๐
๖๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๗-๐๐๘๘๒๗	๓๘๗๗๐๓	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๑๐๕๗	๑๖,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐
๖๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๘-๐๐๐๙๕๑	๓๘๗๗๘๙	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๑๑๔๗	๑๖,๔๙๐.๐๐	๑.๐๐
๖๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๐-๐๐๑๔๔๙	๓๘๖๖๕๐	๒๕๐	๓	๔๖๐๑๒๘๑๔๘	๕๐,๖๗๑.๖๐	๑.๐๐
๖๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๐๗๙๐	๓๙๒๓๔๖	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๔๔๓	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๖๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๗๕๔๙	๔๐๑๔๓๒	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๒๔๕๔	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๖๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๑-๐๐๐๒๘๗	๔๗๑๒๔๔	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๒๓๔	๑๒,๐๖๒.๕๐	๑.๐๐
๖๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๔๒๑๐	๔๑๐๐๓๗๘	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๓๓๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๑๓๓๑๒	๔๐๑๐๗๔	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๓๓๕๕	๒๒,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๔๐๒๕	๐๐๐๒๒๔๒	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๓๓๐๖	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๓-๐๐๑๓๗๕๓	๒๓๗๒	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๓๓๓๓	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๗-๐๐๑๕๕๕	๔๘๐๖๗๘	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๓๔๕๕	๒๖,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๖-๐๐๔๐๓๔	๔๘๐๖๕๑	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๒๔๖๕	๒๗,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๓-๐๐๓๓๗๔	๒๐๑๒๒๓๕	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๒๐๒๒	๒๔,๑๕๐.๐๐	๑.๐๐
๗๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๒๒๕๔	๔๔๐๗๑๕๒๑๔๓	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๓๓๔๗	๒๔,๑๕๐.๐๐	๑.๐๐
๗๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๓-๐๐๑๖๐๘	๔๔๐๗๑๕๒๔๗๐	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๓๔๗๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๗๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๕-๐๒๘๖๔๖	๔๔๐๗๑๕๒๗๘๘	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๒๕๓๔	๒๗,๗๗๐.๐๐	๑.๐๐
๗๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๕-๐๑๓๔๔๒	๒๐๑๐๘๘๔	๓๐	๑	๔๖๐๑๓๒๔๐๗	๒๒,๕๒๑.๐๒	๑.๐๐
๘๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๔-๐๐๑๒๓๓	๒๐๑๐๘๘๕	๓๐	๑	๔๖๐๒๗๑๐๔๘	๖๔,๑๐๐.๐๐	๓,๓๔๗.๖๕
๘๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๐๔๒๘๖	๒๐๑๐๘๘๗	๓๐	๑	๔๖๐๖๔๕๓๕๔	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๘๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๑-๐๐๔๔๔๕	๒๑๑๐๕๐๗	๕๐	๓	๔๖๐๑๒๒๗๕๘	๓๗,๗๕๐.๐๐	๑.๐๐
๘๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๘-๐๐๔๒๒๐	๒๑๑๑๔๔๘	๕๐	๓	๔๖๐๑๑๖๔๒๑	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๘๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๗-๐๐๓๐๘๐	๐๑๑๓๔๐	๕๐	๓	๔๖๐๕๕๔๒๑๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๘๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๑-๐๐๔๓๗๖	๓๐๑๒๓๕๗	๕๐	๓	๔๖๐๒๘๖๓๕	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๒,๑๗๑.๕๐
๘๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๗-๐๐๔๓๓๘	๔๔๐๘๒๐	๑๖๐	๓	๔๖๐๒๕๑๒๗๐	๘๕,๖๐๐.๐๐	๑.๐๐
๘๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๘-๐๐๘๔๔๓	๔๔๐๘๔๓	๒๕๐	๓	๔๖๐๑๓๒๐๕๔	๕๖,๗๔๐.๐๐	๑.๐๐
๘๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๑-๐๐๔๖๖๔	๔๔๑๐๓๖	๒๕๐	๓	๔๖๐๓๑๖๗๑๒	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐
๘๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๖-๐๐๐๖๒๑	๐๒๐๔๒๔	๒๕๐	๓	๔๖๐๖๔๒๕๗๔	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๘๐๓.๒๔
๙๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๖-๐๐๐๖๘๖	๐๒๐๕๘๖	๒๕๐	๓	๔๖๐๔๒๒๒๓๓	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๘๕๐.๐๐
๙๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๒-๐๐๐๕๑๑	๔๒๗๗	๕๐	๓	๔๖๐๓๑๒๑๔๒	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๖,๘๗๕.๐๐
๙๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๐๓๔๑๘	๐๒๕๒๑๘	๒๐	๑	๔๖๐๓๓๕๗๔๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๓๔๗๓	๐๒๕๕๓๒	๒๐	๑	๔๖๐๑๒๒๗๗๑	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๖๖๑๗	๔๕๘๒๖๗	๓๐	๑	๔๖๐๑๒๒๗๘๔	๒๔,๑๕๐.๐๐	๑.๐๐
๙๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๓๐๐๓	๔๖๐๐๒๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๔๔๒	๑๐,๑๗๐.๗๐	๑.๐๐
๙๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๖๓๒๓	๐๒๕๖๘๗	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๔๗๒	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๖๓๘๐	๐๒๕๗๓๗	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๒๔๗๓	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๔-๐๑๔๐๐๔	๒๓๑๔๔๖๒	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๒๕๐๓	๑๘,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๙๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๖๐๕๒	๐๓๐๘๓๘	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๗๓	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๖-๐๐๗๐๓๔	๐๓๐๕๘๔	๕๐	๑	๔๖๐๑๒๘๓๗๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๑-๐๐๑๕๔๑	๐๓๐๓๕๘๓	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๑๔๗๗	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๖-๐๐๔๘๕๔	๐	๑๐	๑	๔๖๐๑๓๒๓๒๓	๑๑,๑๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๐-๐๐๓๑๓๐	๐	๕๐	๓	๔๖๐๒๗๒๓๔๗	๑๐๔,๓๐๐.๐๐	๕,๔๖๕.๐๐
๑๐๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๑-๐๐๕๔๐๑	๔๗๑๑๐๒๓๖	๕๐	๓	๔๖๐๒๔๕๘๔๒	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๗,๑๗๕.๐๐
๑๐๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๕-๐๓๔๕๔๔	๔๗๑๘๖๑	๒๕๐	๓	๔๖๐๑๓๒๓๗๔	๑๑๔,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๐๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๔-๐๐๒๖๕๕	๔๗๑๘๖๖	๒๐	๑	๔๖๐๑๓๑๖๒๔	๑๔,๐๒๗.๘๓	๑.๐๐

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๑๐๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๑-๐๐๖๔๓๔	๐๐๑๓๐๐๑	๑๐๐	๓	๕๖๐๓๓๔๖๕๒	๑๕๖,๔๐๐.๐๐	๒๖,๘๘๗.๙๕
๑๐๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๖-๐๐๓๓๘๗	๐๐๑๓๓๕๕	๓๐	๑	๕๖๐๔๑๐๔๓๘	๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๑,๙๓๒.๔๒
๑๐๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๖-๐๐๔๒๗๗	๕๐๒๒๒๑๑๑	๓๐	๑	๕๖๐๔๒๐๙๐๔	๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๓,๘๒๒.๓๖
๑๑๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๕๔-๐๐๗๔๗๔	๔๗๑๑๑๑๑๕	๕๐	๓	๕๖๐๓๗๗๘๔๘	๑๑๖,๘๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐
๑๑๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๖-๐๐๖๖๐๒	๔๘๓๑๐๕๐๘	๓๐	๑	๕๖๐๑๓๒๕๖๓	๒๗,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๑๒	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๕๐๗๐	๔๘๓๑๐๖๔๘	๕๐	๓	๕๖๐๑๓๒๖๗๑	๒๕,๔๘๐.๐๐	๑.๐๐
๑๑๓	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๑๒๑๐๑	5๓๐๒๒๒๑๐๑	๕๐	๓	๕๖๐๑๒๘๘๖๐	๒๔,๑๑๐.๐๐	๑.๐๐
๑๑๔	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๑๗๗๗	๐๕๑๔๑๐	๒๐	๑	๕๖๐๗๔๑๐๙๗	๑๑,๐๗๔.๐๐	๑.๐๐
๑๑๕	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๐๒๓๖๖	๔๘๐๑๐๓๓	๒๐	๑	๕๖๐๑๓๒๒๔๓	๑๖,๒๑๐.๐๔	๑.๐๐
๑๑๖	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๓-๐๐๐๙๐๙	๔๙๐๐๗๐๔	๒๐	๑	๕๖๐๑๓๒๕๐๒	๑๑,๑๕๕.๐๐	๑.๐๐
๑๑๗	กฟส.บ่อพลอย	TR๒๘-๐๐๖๒๕๘	๐๕๒๘๘๐	๒๐	๑	๕๖๐๑๓๒๐๗๒	๒๓,๑๓๙.๘๑	๑.๐๐
๑๑๘	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๓-๐๐๗๔๖๘	๔๔๓๑๐๓๓๗	๕๐	๓	๕๖๐๗๔๒๑๒๓	๔๐,๗๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๑๙	กฟส.บ่อพลอย	TR๔๖-๐๐๒๒๑๐	๐๐๑๖๙๙๐	๑๐๐	๓	๕๖๐๑๓๒๔๕๖	๕๙,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๐	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๐-๐๐๓๒๕๙	๐๗๐๐๓๕	๒๐	๑	๕๖๐๓๔๕๗๗๙	๒๐,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๑	กฟส.บ่อพลอย	TR๓๒-๐๐๑๘๔๙	๕๐๕๐๒	๓๐	๑	๕๖๐๑๓๒๗๖๖	๒๔,๑๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๒	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๒๕๒๙	๕๐๐๐๗๐๒	๑๐	๑	๕๖๐๑๒๘๐๘๙	๑๐,๒๙๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๓	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๓๔๖๗	๕๐๒๒๒๖๔๔	๑๐	๑	๕๖๐๑๒๙๖๙๒	๑๐,๒๙๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๔	กฟส.พนมทวน	TR๒๔-๐๐๔๔๒๖	๐๐๑๘๘๑๗	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๙๓๖๘	๑๒,๑๙๗.๑๔	๑.๐๐
๑๒๕	กฟส.พนมทวน	TR๒๒-๐๐๒๖๔๗	๕๐๓๑๐๑๔๕	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๙๙๙๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๖	กฟส.พนมทวน	TR๒๑-๐๐๑๑๘๓	๐๘๐๓๑๓๕	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๙๔๙๓	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๗	กฟส.พนมทวน	TR๒๒-๐๐๒๓๙๘	๐๘๐๓๓๑๐	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๙๖๖๓	๙,๑๕๓.๗๔	๑.๐๐
๑๒๘	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๔๐๕๘	๕๐๒๒๓๓๗๑๑	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๙๕๘๖	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๒๙	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๖๒๒๓	๐๘๐๘๑๘	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๙๖๙๘	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๐	กฟส.พนมทวน	TR๒๔-๐๐๗๕๘๗	๒๐๐๓๖๗	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๐๔๗๑	๑๒,๑๙๗.๑๔	๑.๐๐
๑๓๑	กฟส.พนมทวน	TR๒๒-๐๐๐๖๒๐	๐๘๒๕๗๓	๕๐	๓	๕๖๐๑๒๙๕๐๙	๒๗,๐๘๙.๗๘	๑.๐๐
๑๓๒	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๐๙๕๕	๕๒๑๑๑๕๙	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๐๐๒๖	๑๑,๑๕๕.๐๐	๑.๐๐
๑๓๓	กฟส.พนมทวน	TR๒๙-๐๐๓๒๖๕	๕๒๕๒๐๐๐	๕๐	๓	๕๖๐๕๘๒๖๔๑	๓๓,๙๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๔	กฟส.พนมทวน	TR๒๕-๐๐๐๙๗๑	๒๐๕๑๙๒	๕๐	๓	๕๖๐๕๕๕๑๗๑	๒๘,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๕	กฟส.พนมทวน	TR๒๔-๐๐๑๗๑๑	PC๒๐๕๒๓๔	๒๕๐	๓	๕๖๐๑๒๙๙๒๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๖	กฟส.พนมทวน	TR๒๓-๐๐๒๕๑๒	๕๓๐๔๒๑๑	๑๐	๑	๕๖๐๑๒๘๑๗๙	๑๐,๒๙๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๗	กฟส.พนมทวน	TR๒๕-๐๐๑๐๒๖	๐๐๒๒๗๐๘	๕๐	๓	๕๖๐๕๕๕๑๙๙	๒๘,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๘	กฟส.พนมทวน	TR๒๙-๐๐๔๒๓๔	๐๐๒๔๒๑๕	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๐๘๕๒	๑๙,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๓๙	กฟส.พนมทวน	TR๒๙-๐๐๔๐๐๒	๕๕๕๑๐๙๔	๑๐	๑	๕๖๐๑๒๐๓๐๘	๑๘,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๔๐	กฟส.พนมทวน	TR๒๐-๐๐๕๒๙๖	๕๕๕๒๘๓๖	๒๐	๑	๕๖๐๖๒๔๔๖๕	๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๔๑	กฟส.พนมทวน	TR๒๘-๐๐๕๘๙๙	๕๕๕๒๘๓๘	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๙๙๘๔	๒๓,๑๓๙.๘๑	๑.๐๐
๑๔๒	กฟส.พนมทวน	TR๒๙-๐๐๒๒๐๕	๕๔๐๔๕๓๐	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๐๓๑๗	๒๐,๔๗๓.๗๑	๑.๐๐
๑๔๓	กฟส.พนมทวน	TR๒๘-๐๐๗๓๑๖	๕๕๕๔๒๘๙	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๒๓๓๔	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๔๔	กฟส.พนมทวน	TR๔๔-๐๐๓๑๓๓	๕๕๓๑๐๙๔๕	๑๐๐	๓	๕๖๐๒๕๖๙๔๕	๘๙,๕๓๕.๗๗	๒,๕๘๗.๙๕
๑๔๕	กฟส.พนมทวน	TR๓๘-๐๐๔๗๑๕	๕๕๑๒๖๒๓	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๑๒๓๖	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๔๖	กฟส.พนมทวน	TR๕๔-๐๐๖๗๖๒	P๕๕๑๑๐๒๒	๓๐	๑	๕๖๐๓๕๗๑๙๒	๖๗,๙๕๐.๐๐	๑๖,๙๘๗.๕๐
๑๔๗	กฟส.พนมทวน	TR๓๓-๐๐๓๖๒๘	BD๐๑๐๗	๓๐	๑	๕๖๐๓๖๓๕๐๐	๒๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๑๔๘	กฟส.พนมทวน	TR๕๖-๐๐๓๓๕๕	BD๐๑๒๐	๓๐	๑	๕๖๐๔๑๖๕๕๕	๖๗,๓๐๐.๐๐	๒๒,๔๑๑.๘๒
๑๔๙	กฟส.พนมทวน	TR๒๔-๐๐๙๔๕๐	๕๖๓๑๐๒๒๕	๒๐	๑	๕๖๐๑๑๔๕๒๕	๑๓,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๐	กฟส.พนมทวน	TR๕๘-๐๐๕๖๓๐	๕๖๓๑๐๓๑๒	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๙๕๕๕	๑๕,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๑	กฟส.พนมทวน	TR๓๖-๐๐๒๔๖๑	๑๓๐๔๗๐	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๐๘๗๕	๒๗,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๒	กฟส.พนมทวน	TR๓๒-๐๐๔๐๓๕	๑๓๐๔๗๑	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๐๔๑๓	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๓	กฟส.พนมทวน	TR๓๖-๐๐๘๓๙๗	๑๓๐๔๗๗	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๐๙๓๙	๒๔,๔๘๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๔	กฟส.ลาดหญ้า	TR๐๐-๐๕๓๐๗๓	๑๓๑๕๖๗	๕๐	๓	๕๖๐๕๗๒๙๕๖	๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๕	กฟส.ลาดหญ้า	TR๐๐-๐๕๗๔๕๘	๕๖๖๐๑๒๑	๑๐	๑	๕๖๐๓๓๕๕๓๔	๔,๕๕๗.๐๖	๑.๐๐
๑๕๖	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๐-๐๐๓๒๙๑	๑๓๓๖๗๗	๑๐๐	๓	๕๖๐๒๓๖๓๑๑	๓๓,๙๓๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๗	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๒-๐๐๒๒๓๙	F๑๒๓๑๒๖๖	๕๐	๓	๕๖๐๑๑๔๕๖๑	๒๗,๐๘๙.๗๘	๑.๐๐
๑๕๘	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๓-๐๐๓๔๓๘	๕๙๓๑๒๘๐๕	๕๐	๓	๕๖๐๓๖๐๐๖๐	๓๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๐
๑๕๙	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๓-๐๐๗๙๐๓	๖๐๑๓๘๐๘๗	๓๐	๑	๕๖๐๓๓๕๗๙๙	๑๕,๑๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๐	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๓-๐๐๗๙๕๘	๑๖๓๕๕๙	๓๐	๑	๕๖๐๓๓๕๕๓๑	๑๕,๑๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๑	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๖-๐๐๘๖๐๘	๖๐๕๕๙๘๔	๕๐	๓	๕๖๐๓๖๐๐๕๘	๒๒,๓๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๒	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๘-๐๐๒๘๓๘	๖๐๑๒๑๖๔๗	๑๐๐	๓	๕๖๐๓๓๕๕๔๒	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๓	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๙-๐๐๘๕๒๕	๖๐๖๕๐๙๗	๑๐	๑	๕๖๐๑๒๐๘๙๐	๑๔,๔๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๔	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๓-๐๐๓๓๔๐	๖๐๖๖๑๔๗	๒๐	๑	๕๖๐๑๑๖๐๑๑	๒๔,๔๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๕	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๕-๐๐๑๑๓๕	๘๓๐๖๕	๑๐๐	๓	๕๖๐๑๒๒๐๓๕	๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๔,๖๖๒.๖๖
๑๖๖	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๓-๐๐๒๕๕๒	๖๐๓๑๑๔๕๓	๕๐	๓	๕๖๐๓๑๖๘๖๔	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๔๐๗.๖๗
๑๖๗	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๖-๐๐๐๒๔๔	E๕๑๐๗๐	๑๐๐	๓	๕๖๐๔๑๑๑๒๙	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๖๐,๙๐๐.๐๐
๑๖๘	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๘-๐๐๓๗๕๕	๒๑๐๐๑๔	๓๐	๑	๕๖๐๓๖๐๐๑๘	๑๕,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๖๙	กฟส.ลาดหญ้า	TR๒๓-๐๐๑๐๑๖	๐๕๐๗๖๓๖๘๕	๒๐	๑	๕๖๐๓๖๐๐๖๗	๑๒,๓๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๗๐	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๒-๐๐๗๔๓๔	๙๙๐๗๑๕๒๑๓	๓๐	๑	๕๖๐๓๓๕๕๓๖	๑๘,๓๔๕.๐๐	๑.๐๐
๑๗๑	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๘-๐๐๖๐๕๘	F๑๒๓๑๒๖๖	๑๐๐	๓	๕๖๐๔๖๘๓๗๙	๙๐,๕๐๐.๐๐	๔๐,๗๒๕.๐๐
๑๗๒	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๖-๐๐๐๕๕๑	๓๖๐๙๓๗	๓๐	๑	๕๖๐๓๘๒๙๒๙	๑๖,๘๖๑.๐๐	๑.๐๐
๑๗๓	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๔-๐๐๕๑๕๓	๔๔๐๘๙๓	๑๐๐	๓	๕๖๐๑๒๑๑๓๙	๕๖,๗๕๐.๐๐	๓๑,๙๒๒.๐๖
๑๗๔	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๒-๐๐๕๔๒๓	๙๙๐๗๑๕๒๑๓	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๐๗๙๒	๑๘,๓๔๕.๐๐	๘,๐๒๖.๒๕
๑๗๕	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๔-๐๐๖๗๖๐	๕๕๕๕๒๓๖	๓๐	๑	๕๖๐๓๗๓๓๑๑	๖๗,๙๕๐.๐๐	๑๖,๙๘๗.๕๐
๑๗๖	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๔-๐๐๑๑๒๔	๐๐๑๖๙๙๐	๓๐	๑	๕๖๐๒๖๑๗๗๙	๖๔,๑๐๐.๐๐	๕๑,๒๘๐.๐๐
๑๗๗	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๖-๐๐๕๓๔๗	๘๖๗๓๐	๕๐	๓	๕๖๐๑๑๔๕๔๗	๔๓,๘๐๐.๐๐	๗,๘๔๘.๐๗
๑๗๘	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๔-๐๐๘๐๒๐	๒๑๐๘๒๙๐๑๖	๑๐๐	๓	๕๖๐๑๒๐๕๕๕	๗๖,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๗.๓๗
๑๗๙	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๐-๐๐๑๑๑๒	๔๑๐๐๓๗๘	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๑๖๕๖	๓๑,๑๑๙.๐๐	๑๑,๔๑๐.๖๘
๑๘๐	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๘-๐๐๖๒๖๐	๓๙๐๒๑๑๙	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๑๒๗๙	๑๕,๕๐๐.๐๐	๔,๘๔๔.๑๙
๑๘๑	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๒-๐๐๑๕๘๑	๑๒๑๓๖๕	๒๐	๑	๕๖๐๓๖๐๐๕๒	๒๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๘๒	กฟส.ลาดหญ้า	TR๓๖-๐๐๕๕๕๑	๘๖๓๙๐	๑๐๐	๓	๕๖๐๗๓๖๕๖๖	๖๐,๑๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๘๓	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๘-๐๐๗๕๗๘	F๑๒๓๑๒๖๖	๑๐๐	๓	๕๖๐๔๖๘๓๖๔	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	๖,๙๙๐.๐๐
๑๘๔	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๓-๐๐๑๔๙๑	๒๐๑๐๘๙๗	๓๐	๑	๕๖๐๑๒๑๔๘๐๑	๑๖,๘๕๐.๐๐	๑.๐๐
๑๘๕	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๖-๐๐๑๑๑๖	๑๓๓๖๗๗	๕๐	๓	๕๖๐๔๒๕๐๖๘	๑๒๘,๕๐๐.๐๐	๕๕,๙๕๙.๑๑
๑๘๖	กฟส.ลาดหญ้า	TR๕๖-๐๐๐๕๕๙	๕๖๓๑๐๒๒๕	๒๕๐	๓	๕๖๐๔๒๒๐๓๖	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๕๘.๓๖
๑๘๗	กฟส.ลาดหญ้า	TR๔๑-๐๐๓๙๒๙	๙๘๐๖๕๑	๑๐๐	๓	๕๖๐๑๒๑๗๐๖	๖๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๘๘	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๘-๐๐๖๓๗๗	๘๕๕๗๑๑๖๘๓	๒๐	๑	๕๖๐๑๒๒๐๖๙	๒๓,๑๓๙.๘๑	๑.๐๐

รายการอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงกรณีเสื่อมสภาพและกรณีชำรุดจากการใช้งาน พื้นที่ กฟจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๖ เครื่อง

ที่	การไฟฟ้า	PEA	ซีเรียลนัมเบอร์	ขนาด	เฟส	รหัสทรัพย์สิน	มูลค่าที่ได้มา	มูลค่าตามบัญชี
๑๘๙	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๗-๐๐๖๘๑๖	๑C๒๖๘๒๗	๓๐	๑	๕๖๐๑๓๒๐๙๓	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๙๐	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๔-๐๐๙๖๖๘	๘๐๘๘๔	๒๐	๑	๕๖๐๑๓๒๓๐๑	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๙๑	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๓-๐๐๒๕๒๘	๓๕๙๕๔	๑๐	๑	๕๖๐๑๓๑๕๓๓	๑๐,๒๙๐.๐๐	๑.๐๐
๑๙๒	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๐-๐๐๒๕๒๙	๗๗๑๕๑๖	๒๐	๑	๕๖๐๑๓๑๕๖๒	๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐
๑๙๓	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๘-๐๐๒๕๖๗	๘๕๕๗๙๙๒๖	๑๐	๑	๕๖๐๑๓๒๖๐๘	๒๑,๒๑๐.๕๖	๑.๐๐
๑๙๔	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๗-๐๐๖๕๓๗	๑C๒๖๕๔๘	๑๐	๑	๕๖๐๑๓๒๐๙๕	๑๐๗๔๐	๑.๐๐
๑๙๕	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๐-๐๐๗๔๖๔	T๑๘๗๐	๑๐	๑	๕๖๐๑๓๒๒๑๙	๖๙๓๑	๑.๐๐
๑๙๖	กฟส.เลาขวัญ	TR๒๓-๐๐๒๕๒๘	๓๕๙๕๔	๑๐	๑	๕๖๐๑๓๑๕๓๓	๑๐๒๙๐	๑.๐๐
รวมทั้งหมด							#####	๑,๒๐๙,๑๘๐.๕๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ทำ	10 ก.ย. 2568
วันที่	3138
เลขที่รับ	

จาก คณะกรรมการพิจารณา ถึง ผวก.
เลขที่ สรจ.(ก) ๖๖๘/๒๕๖๘ วันที่ 10 ก.ย. 2568
เรื่อง ขออนุมัติใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568”

เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (หนังสือคณะกรรมการฯ เลขที่ ผบช. 599/56 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566) อนุมัติดำเนินการ ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

“3.2 อนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557

3.3 คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ใช้ “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป”

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (หนังสือคณะกรรมการฯ เลขที่ ผบช. 462/2565 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) ให้ความเห็นชอบ “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 22/2567 สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจ อนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการ จำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ในส่วนภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 871/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะกรรมการพิจารณา มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 4)

1. กำหนดแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก.

3. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.5 ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก) 872/2567 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้ (เอกสารแนบ 5)

1. จัดทำ ปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. รับฟัง และรวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก๊ซต่อไป
3. ประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. พิจารณาตอบข้อสงสัย ข้อหารือ หรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องหรือเทียบเคียงกับวิธีดำเนินการในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความชำนาญทั้งจากภายในและภายนอก มาให้ข้อมูลหรือเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อคณะกรรมการพิจารณา
7. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ข้อเท็จจริง

2.1 คณะทำงานฯ ตามข้อ 1.5 ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกำหนดหัวข้อ ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่างเนื้อหาในแต่ละหัวข้อและมอบหมายงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการสัมมนาครั้งต่อไป (เอกสารแนบ 6)

2.1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาจากการสัมมนา ครั้งที่ 1 และได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภายใน กฟผ. (เอกสารแนบ 7)

2.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการทบทวนและพิจารณาผลจากการประกาศเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2568 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาให้สมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติ ผวก. ต่อไป (เอกสารแนบ 8)

/2.2 คณะทำงานฯ...

2.2 คณะทำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว ตามข้อ 1.2 เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยระบุในเนื้อหาของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามข้อ 1.3 ให้ครอบคลุมกรณีหม้อแปลงระบบจำหน่ายชำรุดจากการใช้งานปกติ และการจำหน่ายเป็นสูญ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุของ กฟภ.

2.3 ตามหนังสือเลขานุการ (อก.มป.) เลขที่ กมป.(บป) 609/2568 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เรื่อง รายงานการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยในระเบียบวาระที่ 3 มีผลการประชุมและมติที่ประชุม ดังนี้ (เอกสารแนบ 9)

“3.2 คณะกรรมการพิจารณา ให้ความเห็นชอบในร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และการปรับปรุงตามข้อ 3.1 เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้นำเสนอ ผวก. อนุมัติใช้งานได้ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

3.3 ให้จัดส่งร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง ร่างสัญญายืมหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟภ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย ให้ ผนท. เพื่อพิจารณา”

2.4 ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 683/2568 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการพิจารณาตรวจร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สัญญายืมหม้อแปลง และร่างคำสั่ง กฟภ. (เอกสารแนบ 10) และตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปน) 751/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 แจ้งผลการแก้ไขร่างสัญญาเช่าหม้อแปลง สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา (เอกสารแนบ 11) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงร่างสัญญาและคำสั่ง กฟภ. ตามที่ ผนท. ได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว

2.5 คณะกรรมการพิจารณาฯ ตามข้อ 1.4 ได้พิจารณาและเห็นชอบร่าง “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ตามที่คณะทำงานฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ (เอกสารแนบ 12)

3. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” ที่ได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ กฟภ. ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบงานและโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ในปัจจุบัน รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติ ดังนี้

3.1 ยกเลิก “หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลง กฟภ. พ.ศ. 2557”

3.2 ยกเลิก “วิธีปฏิบัติในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายที่ผ่านการใช้งานแล้ว” ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565

3.3 ยกเลิกคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม) 22/2567 ลง วันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

3.4 ใช้งาน “หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568” และแบบสัญญาเช่า/ยืม หม้อแปลง (ภาคผนวก ข-9 และ ข-11)

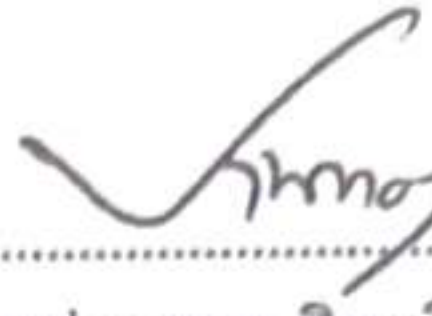
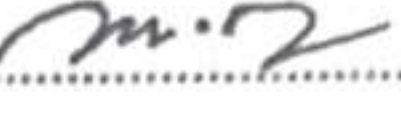
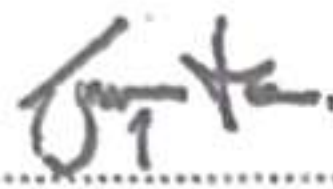
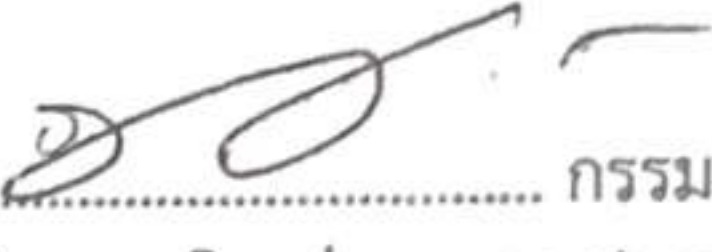
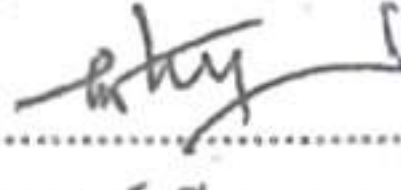
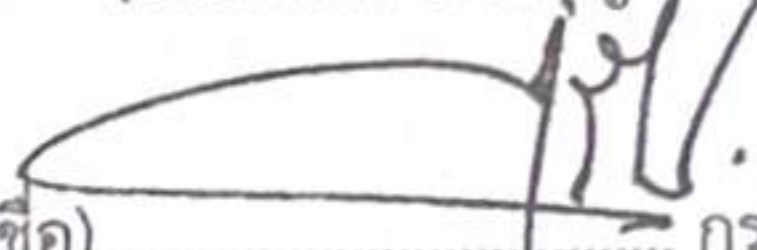
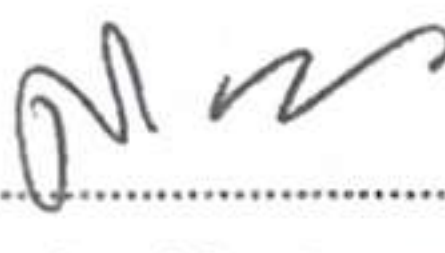
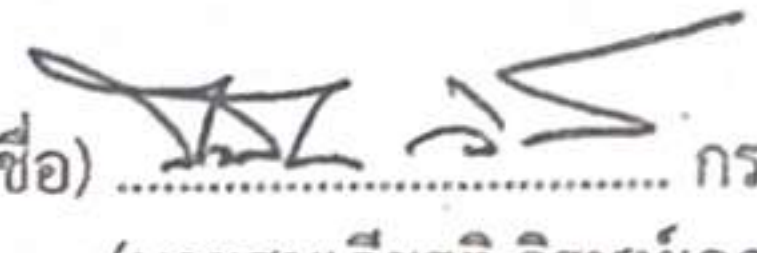
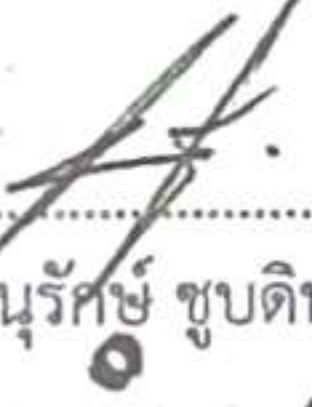
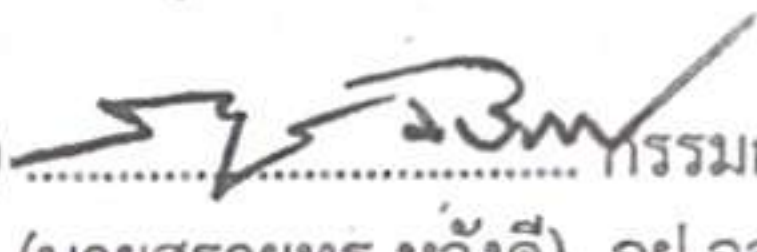
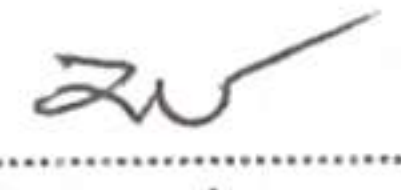
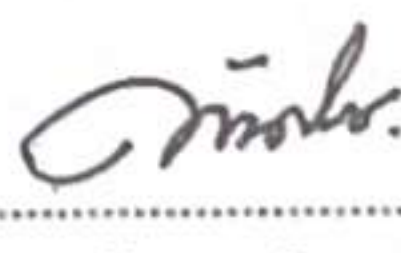
3.5 ลงนามในคำสั่ง กฟภ. เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงระบบจำหน่าย จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้การอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

/4. ข้อเสนอ...

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.5 ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ (นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์) รผก.(ป)	(ลงชื่อ)  รองประธานคณะกรรมการ (นายปานทอง ถินสถิตย์) ผชก.(ป-ปป)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายศิวเวทย์ อัครพันธุ์) อฝ.มจ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวนพวรรณ พลันสังเกตุ) อฝ.ปป.(ก3)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายยุทธการ เพชรศรี) อฝ.ปป.(ต1)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายธานิน พ่วงบุญมาก) อฝ.วบ.(ก3)
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสรพงษ์ ลิพรหมมา) อฝ.วบ.(ต1)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายณัฐพงษ์ รื่นพล) อฝ.กร.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวสุชาดา คงธรรม) อฝ.นศ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมเกียรติ วิรุณหะเศกกุล) อฝ.วศ.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายอนรรักษ์ ชูบดินทร์) อฝ.บช.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสรายุทธ หวังดี) อฝ.จล.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายกิตติ เลียงเครือ) อฝ.สอ.	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวพิชญเนตร อุ๋อัน) อฝ.นก.
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายมนูญ ใจชื่อ) อฝ.ลส.	(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ (นายพันรบ ชินบุตร) อก.มป.

อนุมัติตามเสนอ-ลงนามแล้ว



(นายมงคล จิตกิจจานนท์)

ผู้ว่าการ

28 ก.ย. 2568

ผบบ. กมป.

โทร. 5608

D I S T R I B U T I O N

TRANSFORMER

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับหม้อแปลงระบบจำหน่ายของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2568



(2.2.3) ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายโดยวิธีการขาย ให้ผู้ควบคุมหม้อแปลงถอด Nameplate ของหม้อแปลงและรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการขายตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุของ กฟภ. ที่ใช้ในปัจจุบัน

(2.2.4) ภายหลังจากดำเนินการขายและได้ส่งมอบหม้อแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดจำหน่ายหม้อแปลงในระบบ SAP-MM ด้วย T-Code : MIGO MvT 911 (ข้อมูลสถานะหม้อแปลงในระบบ SAP-ADS จะเปลี่ยนจากรอจำหน่าย (ESTO-07) เป็นตัดจำหน่าย (AVLB DLFL) อัตโนมัติ จากนั้นปรับปรุงสถานะผู้ใช้ในระบบ SAP-ADS ด้วย T-Code : IE02 จากรอตัดจำหน่าย (WTWO) เป็นตัดจำหน่าย (WROF)

(2.2.5) หน่วยงานผู้ดำเนินการขายนำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาอนุมัติจำหน่าย หลักฐานการส่งมอบ และใบส่งของจากระบบ SAP-MM ให้หน่วยงานบัญชีทรัพย์สิน

(2.2.6) หน่วยงานบัญชีทรัพย์สินดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีทรัพย์สินในระบบ SAP-AA

3.6 เกณฑ์การพิจารณาการซ่อมแซมและการจำหน่ายของหม้อแปลงชำรุดหนัก

เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการซ่อมแซมและการจำหน่ายหม้อแปลงชำรุดหนักของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบชำรุดดำเนินการ ดังนี้

3.6.1 การจำหน่าย พิจารณาเงื่อนไขในการจำหน่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) สภาพการชำรุดของหม้อแปลงมีลักษณะชำรุดเสียหายมาก ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เช่น หม้อแปลงผิดรูป ตัวถังปริแตก ครีบหัก แกนเหล็กชำรุดหรือเป็นสนิม เป็นต้น

(2) หม้อแปลงชำรุด และ กบข. พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน และมีราคาในการซ่อมแซมเกินกว่าราคาประเมินอ้างอิงในการซ่อมตามที่ กมป. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด ให้จำหน่าย

(3) หม้อแปลงที่ตรวจสอบในภายหลังแล้ว พบว่าวัสดุที่ใช้เป็นขดลวดไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ. ให้จำหน่ายและรายงานให้หน่วยงานที่จัดหา รวมถึงหน่วยงานควบคุมคุณภาพ/กวอ. ทราบ

(4) หม้อแปลงชำรุดที่ กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้

(5) หม้อแปลงชำรุดที่ผ่านการซ่อมขดลวดมาแล้วและหมดเงื่อนไขการรับประกันจากการจ้างซ่อมแซม

(6) หม้อแปลงชำรุดที่อายุเกิน 30 ปี (พิจารณาจากหมายเลข PEA) และพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งาน

3.6.2 หม้อแปลงชำรุดหนักที่นอกเหนือจากการพิจารณาให้จำหน่ายตามข้อ 3.6.1 ให้ซ่อมไว้ใช้งาน

3.6.3 กรณีพบปัญหาในการวินิจฉัยว่าจะซ่อมหม้อแปลงไว้ใช้งานหรือจำหน่ายประการใด ให้ทำหนังสือหารือ กบข. หรือ กมป. ก่อนดำเนินการ

ข้อ 4 กระบวนการเกี่ยวกับหม้อแปลงของ กฟภ. ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย

4.1 การติดตั้งหม้อแปลง

4.1.1 การติดตั้งหม้อแปลงใหม่ สำหรับงานก่อสร้างและบริหารโครงการให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมงานจัดทำใบเบิกหม้อแปลงจากระบบ SAP-PS เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับบังคับบัญชา นำส่งเจ้าหน้าที่พัสดุดัดจ่ายในระบบ SAP-MM หรือระบบของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง

ad