



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง กบข.(ก.๓)
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๖๔๗๓ ขนาด ๑๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย 

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๐๖๔๗๓ Serial No.๓๖๔๑๙ ขนาด ๑๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชำรุดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๕...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๑๑๓ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป




(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๓ ก.พ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริฐ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๖๔๗๓ (๑๐ KVA)

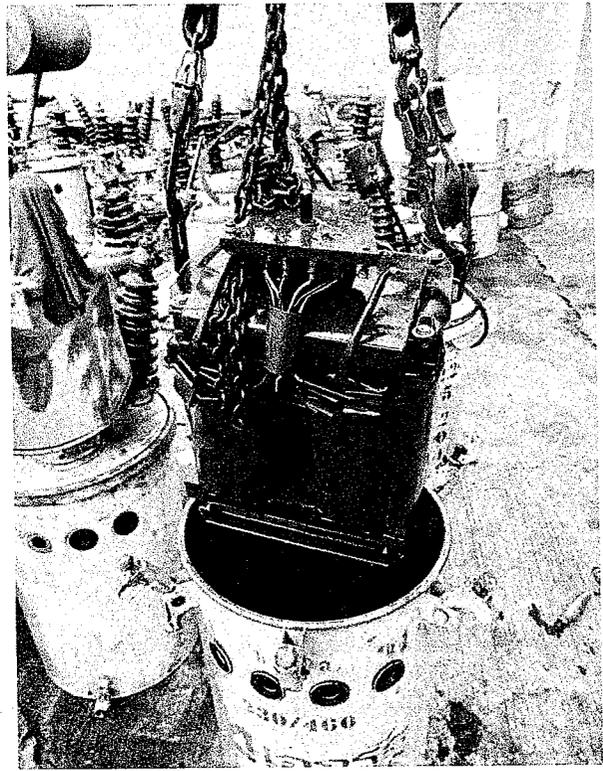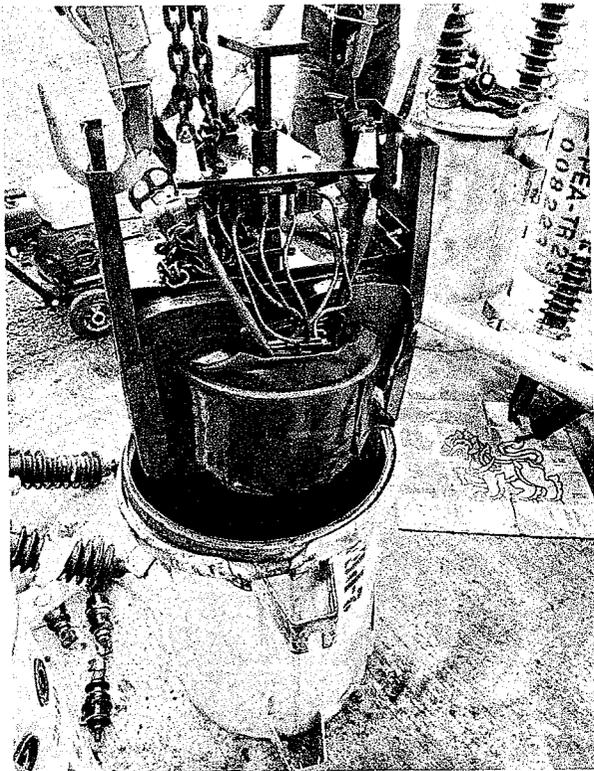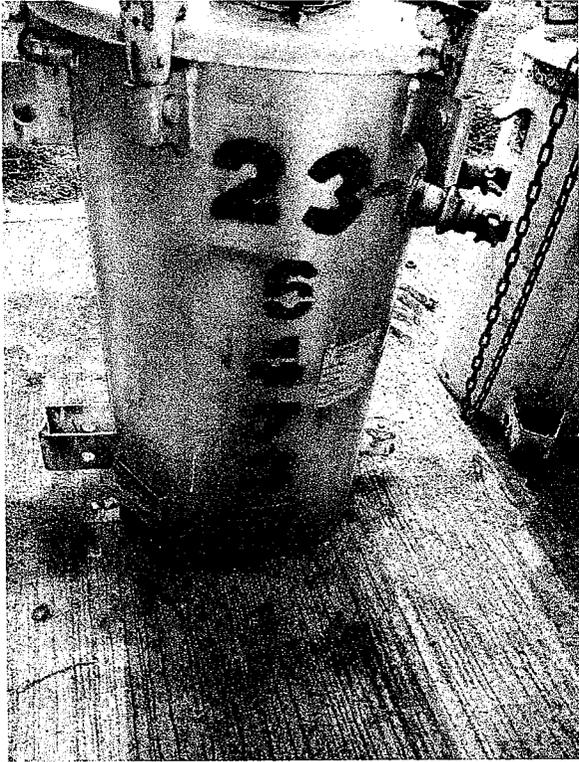


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๐๖๔๗๓)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ฝัง(F) การกำหนดค่า(S) ลบ(Y) ฟื้นฟู(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้พิมพ์ : C3B0PMSH01	การไฟฟ้านครหลวง	วันที่ : 30.01.2026
โมดูลแม่ข่าย : PED-403	รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว	เวลา : 15:43:32
โปรแกรม : ZPMR033		หน้าที่ : 1

เลขที่ติดตั้ง : TR23-006473	เลขผู้ผลิต : 3E419	รหัส : 1-05-000-0000 TR., 10 KVA, 1 P 3 W, 220.46-0.23 KV.
WBS :	เลขที่สัญญา :	บริษัทผู้ผลิต : SIRI-T/AT
โวลต์และแอมป์เบสสูง(kVolt) :	โวลต์เบสต่ำ(Volt) :	ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ : อุปกรณ์กึ่ง.คอนดัค. 49 ลิขสิทธิ์ : 460251277 / 0
รวมปี : 0 ปี	วันที่เริ่มรับประกัน :	วันรับส่งประกัน :

วันที่	สถานะติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	รหัสสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารยึด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	RUTG-F-FA09-TR0137	xx บ้านหนองนกใน ม.1 ต.หนองรี			ติดตั้ง			เดือนสภาพตามวาระ
24.01.2023	3371XFD00002975	DCCบ้านหนองนกใน			ติดตั้ง			
17.01.2026					รื้อถอน			
17.01.2026	I030	คลังสินค้า ภาณุชนบุรี	1002	หม้อแปลงกึ่ง.ม.พท	รับคืน	4983162873	7001152138	