



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ดบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๓๗-๐๐๐๐๗๓
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๑๐ เควีเอ. พีโอเอ TR๓๗-๐๐๐๐๗๓ ซีเรียลน์มเบอร์ ๓๗๑๑๔๑
ผลิตภัณฑ์ THAI TRAFO ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง
ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ดบ.(มต)

เรียน อก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ


(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผอ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

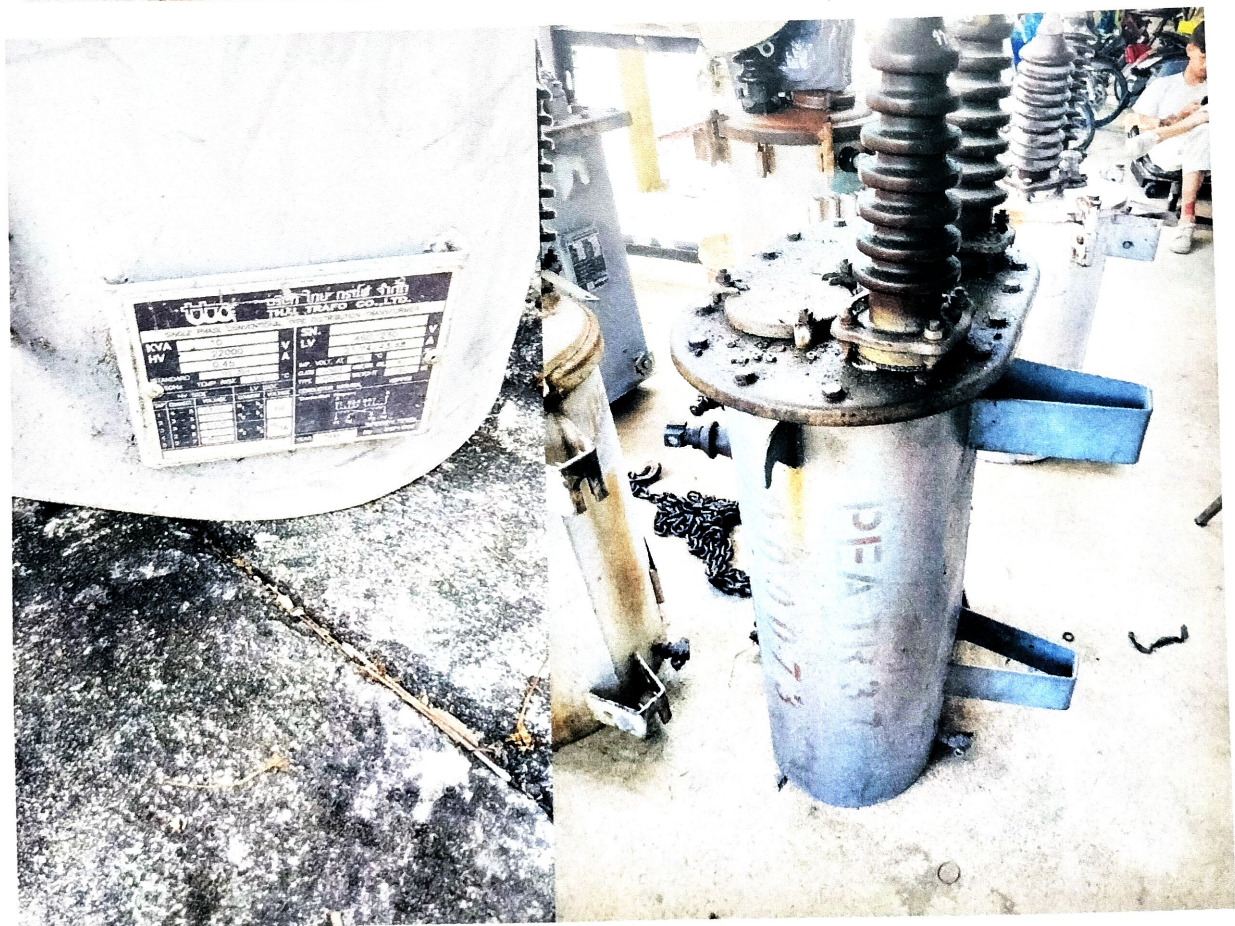

รูปภาพหม้อแปลง TR๓๗-๐๐๐๐๗๓ ๑๐KVA

N

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช

วันที่ : 04.03.2026
เวลา : 10:30:11
หน้า : 1

ผู้เข้า : C3DBGMSM01
ใบเสนอ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการไฟฟ้าของหม้อแปลงรายตัว

เลขที่ผลิต : TR37000073
WBS :
เลขที่ผลิต : 371141
เลขที่สัญญา :
ชื่อหม้อแปลง (kVolt) :
ชื่อหม้อแปลง (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน :
วันที่สิ้นสุดประกัน :
วันที่ : 1-05-000-0000 TR. 10 KVA. 1 P 3 W,22/0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : THAI TRAF0
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ไฟฟ้า. ก้อนปี 49
สินทรัพย์ : 460132638 / 0

วันที่	สถานที่	ชื่อหม้อแปลง	ชนิด	ขนาด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด
31.10.2005	IDBA-F-FA05-TR0163	xx ม. 8 ค. เต็มบาง หน้า ร. ยอไม่ลง	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
24.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0190	xx ม. 1 ค. ห้างมา บ. ทำอนาเครื่อง 2	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0218	xx ม. 5 ค. ปากน้ำ (ข้ามคลอง)	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0214	xx ม. 2 ค. ปากน้ำ (บ้าน สม. หนอง)	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
29.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0230	xx ม. 5 ค. ปากน้ำ หลังตลาดดาว	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
26.06.2009	IDBA-F-FA05-TR0218	xx ม. 5 ค. ปากน้ำ (ข้ามคลอง)	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
12.01.2016	1131	กพอ. เต็มบางนางหว	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
07.11.2016	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
08.04.2018	1131-GISTAG	ติดตั้ง GIS TAG - กพอ. คบ.	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
2.09.2019	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
2.09.2019	33XFA000105668	DCC. ม. 3 ค. ปากน้ำ (หลังคอรอไปถนนยก บ. ก้าน	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
6.10.2020	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
8.11.2022	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
8.11.2022	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				
9.11.2024	1020	ติดตั้ง ค. สรรณรี	ติดตั้ง		ติดตั้ง				

(นายทศพล เงินทอง)
พง.5 ผมต.ภพ.ส.เต็มบางนางหว