



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๔-๐๐๕๐๖๔
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พิวีเอ TR๒๔-๐๐๕๐๖๔ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑C๑๒๕๘๙
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ ^{จริงหม้อแปลงชำรุด} (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร (/) ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย TR๒๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายโต) ตำแหน่ง ทผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

ผู้เข้า : C3DBGMSW01
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน


วันที่ : 05.03.2026
 เวลา : 09:23:07
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-005064 เลข-ผู้ผลิต : 1C12589
 WBS : 1-68-1-DBG68.15.2002 เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ (VoIt) :
 วันที่เริ่มประกัน : วันที่เริ่มประกัน :
 วันที่สิ้นสุดประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :
 วัตถุประสงค์ : 1-05-000-0001 TR, 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก. ก่อปี 49 สิทธิ์ : 460133198 / 0

31.10.2005	IDAA-F-FA05-TR0042	XX N.12 ค.หังเงา (บ.ตรอกตาโพธิ์ สดท้าย)			ติดตั้ง				
07.12.2007	IDAA-F-FA05-TR0046	XX N.11 ค.หังเงา (บ.ไปรษณีย์เทศบาล)			ติดตั้ง				
29.12.2022	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	เปลี่ยน กพท. คบ.	ถอดถอน	4967465523	2001362825		
29.12.2022	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2002	เปลี่ยน กพท. คบ.	ถอดถอน	4967480473	2001363014		
03.01.2023	3372XF000001077	DCC_TM 6 ค.หังเงา (กลางทุ่งเขาสีรี)			ติดตั้ง				
10.02.2026	3372XF000001077	DCC_TM 6 ค.หังเงา (กลางทุ่งเขาสีรี)			ติดตั้ง				
13.02.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	1002	เปลี่ยน กพท. คบ.	ถอดถอน	4983387011	7001144909		การดำเนินงานปกติ

(นายเทพพล เงินทอง)
 พงจ.5 ผ.มต.กพท.ส.เค็มบางนางบัว

๗๗

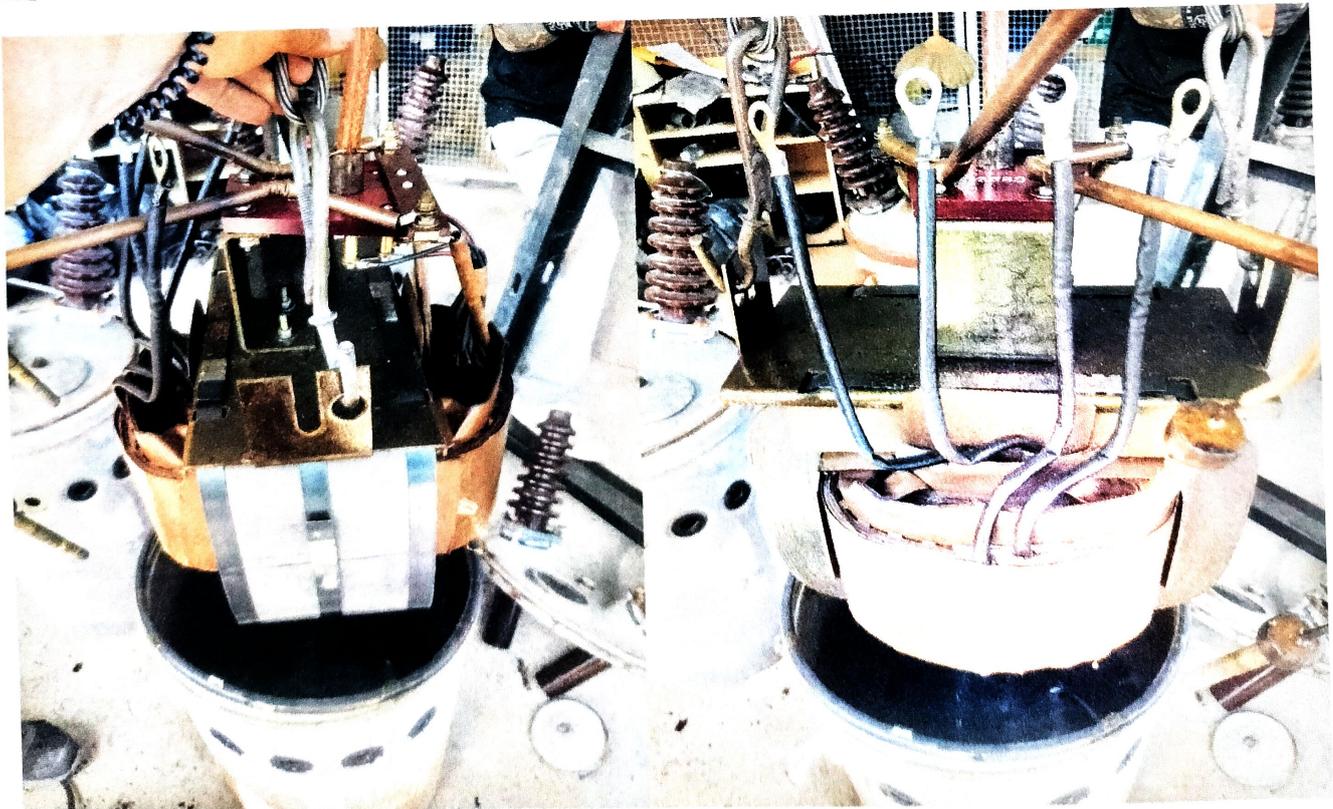

รูปภาพหม้อแปลง TR๒๔-๐๐๕๐๖๔ ๓๐KVA

นว

(นายทศพล เงินทอง)