



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓ตบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๓-๐๐๐๙๐๔
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๓ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอ TR๒๓-๐๐๐๙๐๔ ซีเรียลนัมเบอร์ ๓๗๑๑๓
ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง
ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ตบ.(มต)

เรียน อก.บข(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ


(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

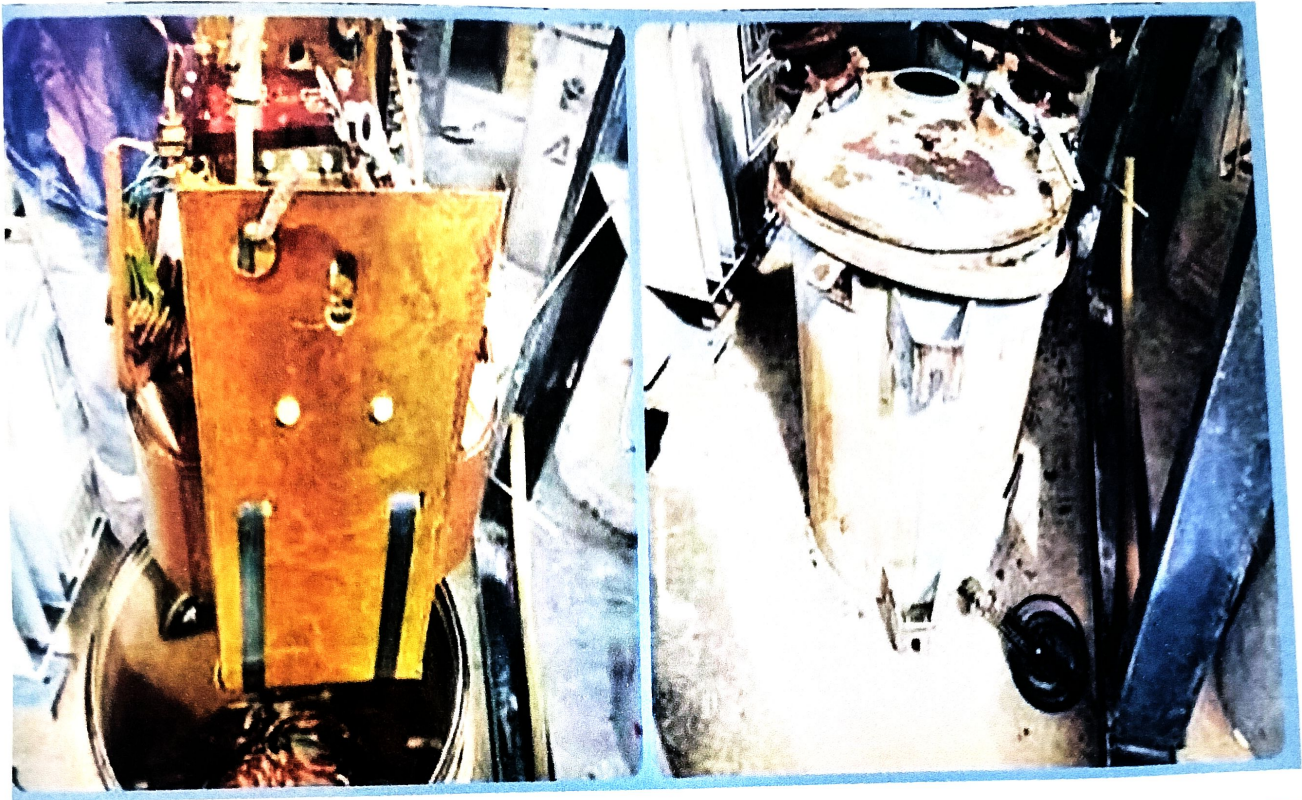

รูปภาพหม้อแปลง TR๒๓-๐๐๐๙๐๔ ๒๐KVA

g/w

(นายทศพล เงินทอง)
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบวช

วันที่ : 04.03.2026
เวลา : 09:54:00
หน้า : 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการดำเนินงานซ่อมแซมลงรายตัว

เลขที่ : C3DBGMSM01
ใบเสนอ : PED-400
ใบประกอบ : ZPMR033

เลขที่ผลิต : TR23-000904 เลข-ผู้ผลิต : 37117 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
WBS : 1-67-1-DBG68.15.2010 เลขที่สัญญา :
วัสดุซ่อมแปลง (kVolt) : วัสดุที่ส่งมอบ : SIRIVIWAT ปีระเหตผลิต : 49 สิบทรัพย์ : 460133504 / 0
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ผู้ปฏิบัติงาน	คำอธิบายที่ปฏิบัติงาน	กิจกรรม	เอกสาร	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	1DAA-F-FA06-TR0089	xx ม.7ต.หนองกระทุ่ม (เขื่อนฝาย)			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000000042	DCC_ม.7ต.หนองกระทุ่ม (เขื่อนฝาย)			รื้อถอน	4981862097	7001116155	การดำเนินงานปกติ
20.10.2025	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	1002	ผ.ฉ.เคออร์กฟ.คบ.				

(นายทศพล เงินทอง)
พช.5 ผมต.ภพส.เดิมบางนางบวช

Handwritten signature