



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช  
เลขที่ ก.๓คบ.(मत) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๒-๐๐๕๒๙๘  
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๗ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๗  
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๑ เฟส  
๒,๒๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๓๐ เควีเอ. พื่อเ TR๒๒-๐๐๕๒๙๘ ซีเรียลนัมเบอร์ ๗๙๑๗๖๔  
ผลิตภัณฑ์ TATUNG ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ( / ) ของ กฟภ. ( ) ของผู้ใช้ไฟ  
( ) กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

( ) หม้อแปลงใหม่ ( / ) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว  
( ) หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร ( ) ซ่อมไว้ใช้งาน ( / ) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(मत)

เรียน อก.บช(ก๓)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายสมบัติ ยศศักดิ์ ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายประชุม พลายน้อย ) ตำแหน่ง หม.मत

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายทศพล เงินทอง ) ตำแหน่ง พชง.๕

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

รหัส : C3DBGMSM01  
 หมายเลข : PED-400  
 หมายเลข : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการดำเนินงานซ่อมแซมโครงข่าย


วันที่ : 05.03.2026  
 เวลา : 09:22:50  
 หน้า : 1

เลขที่จุดตัด : TR22-005298      เลขผู้ผลิต : 791784  
 WBS : I-67-I-DG68-15-2008      เลขที่สัญญา :  
 วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W. 22-0.46-0.23 KV.  
 วัสดุ : TATUNG  
 ประเภทยี่ห้อ : อุปรกรณ์พก. กอปปี้ 49      ลิขสิทธิ์ : 460133666 / 0  
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :  
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :

31.10.2005	IDAA-F-FA05-TR0025	xx n.5 ค.บ้าน(บ้านระฆัง)			ติดตั้ง			
07.12.2007	IDAA-F-FA05-TR0028	xx n.4ค.บ้าน(บ้านคอกน้ำ)			ติดตั้ง			
24.01.2023	3872XF000001034	DCC TN.4ค.บ้าน(บ้านคอกน้ำ)			ซ่อม	4981858609		
20.10.2025	1020	ค.ง.พ.ต. สุพรรณบุรี	1002	H.มิเตอร์พก.ค.บ.	รับคืน	7001116150		การดำเนินการปกติ

๑๗

(นายทศพล เงินทอง)  
 พง.5 คมต.ภพส.เค็มบางนางหวด

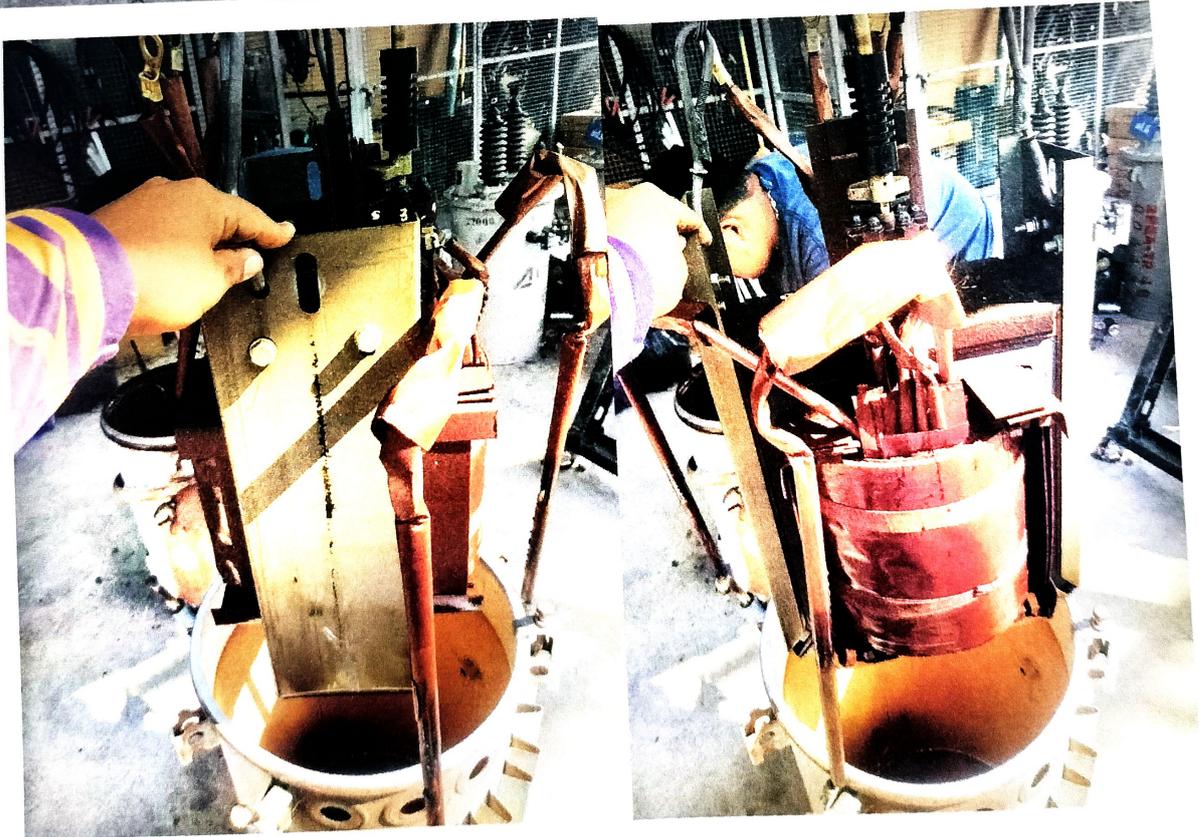

รูปภาพหม้อแปลง TR๒๒-๐๐๕๒๙๘ ๓๐KVA

W

(นายทศพล เงินทอง)  
พชง.5 ผมต.กฟส.เดิมบางนางบว