



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ ก.๓คบ.(มต) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด(เสื่อมสภาพ) TR๒๕-๐๐๕๐๒๓
เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) ๓๑๑/๒๕๖๓ ลว.๙ ก.พ. ๒๕๖๓
คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลงชำรุด ระบบ ๓ เฟส
๒,๒๐๐๐- ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พื่อเอ TR๒๕-๐๐๕๐๒๓ ซีเรียลนัมเบอร์ ๑๕๐๗๕๐๗๖
ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ดังนี้.

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง (/) ของ กฟภ. () ของผู้ใช้ไฟ
() กฟภ.ให้เช่าหรือยืมชั่วคราวเพื่องาน

๒. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่-

() หม้อแปลงใหม่ (/) หม้อแปลงเคยติดตั้งใช้งานมาแล้ว
() หม้อแปลงผ่านการซ่อมครั้งที่.....

๓. สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

๓.๒ หม้อแปลงชำรุดเห็นควร () ซ่อมไว้ใช้งาน (/) รวบรวมไว้ขาย

๓.๓ อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามแผนสับเปลี่ยน หม้อแปลง

ระบบจำหน่ายตามวาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓คบ.(มต)

เรียน ออก.บช(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายประชุม พลายน้อย) ตำแหน่ง ทผ.มต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายทศพล เงินทอง) ตำแหน่ง พชง.๕

เลขที่บัญชี : C3DBGKSM01
 เลขประจำตัวประชาชน : PED-400
 เลขประจำตัว : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

เลขที่ผลิตหม้อ : TR28-005023
 WBS : 1-67-1-DBG68.15.2019
 วัสดุหม้อแปลงสูง (kVolt) :
 วันรับประกัน : 0 ปี

เลขที่ผลิต : 15075076
 เลขที่สัญญา :
 วัสดุหม้อแปลงต่ำ (Volt) :
 วันที่ได้รับประกัน :


วัสดุ : 1-05-001-0203 TR..SEAL.250 KVA.3P.22-0.4/0.23 KV.DYN11
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์หม้อแปลง 49 ลิขสิทธิ์ : 460133544 / 0

วันที่ : 05.03.2026
 เวลา : 09:19:50
 หน้า : 1

วันที่ติดตั้ง	รหัสหม้อแปลง	ชื่อผู้ติดตั้ง	ปีติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ชนิดหม้อแปลง	ขนาดหม้อแปลง	เลขที่สัญญา	วันที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
31.10.2005	IDBA-F-FA05-TR0094	XX โรงสีเขตนันท			ติดตั้ง				
21.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0240	XX น.1 ต.โคกช้าง ชำนาญคลองอนามือตามนอก			ติดตั้ง				
22.10.2007	IDBA-F-FA05-TR0139	XX น.1 ต.เขาวพระ (ตรงข้ามร้านเจริญ)			ติดตั้ง				
26.04.2016	1131	หม้อ. เดิมบางนางบัว			ติดตั้ง				
23.05.2016	IDBA-F-FA05-TR0101	XX น.1 ต.เด็บบาง (หน้าวัดเด็บบาง)			ติดตั้ง				
18.03.2019	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี			ติดตั้ง				
23.05.2019	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี			ติดตั้ง				
13.06.2021	IDBA-F-FA05-TR0139	XX น.1 ต.เขาวพระ (ตรงข้ามร้านเจริญ)	2002	บริษัท กพท. ดบ.	ติดตั้ง	4949892401	2000915818		
23.09.2022	IDBA-F-FA05-TR0139	XX น.1 ต.เขาวพระ (ตรงข้ามร้านเจริญ)	2002	บริษัท กพท. ดบ.	ติดตั้ง	4950836713	2000932764		
20.10.2025	3372XF000000858	DCC น.1 ต.เขาวพระ (ตรงข้ามร้านเจริญ)			ติดตั้ง				
20.10.2025	1020	คลังพัสดุ สพร.รณบุรี	1002	ผ. มีเตอร์กพท. ดบ.	ติดตั้ง				
					ติดตั้ง	4981862804	700116172		การดำเนินงานปกติ

(นายทศพล เงินทอง)
 พง.5 ผ.มด.กพท.เดิมบางนางบวช

๗

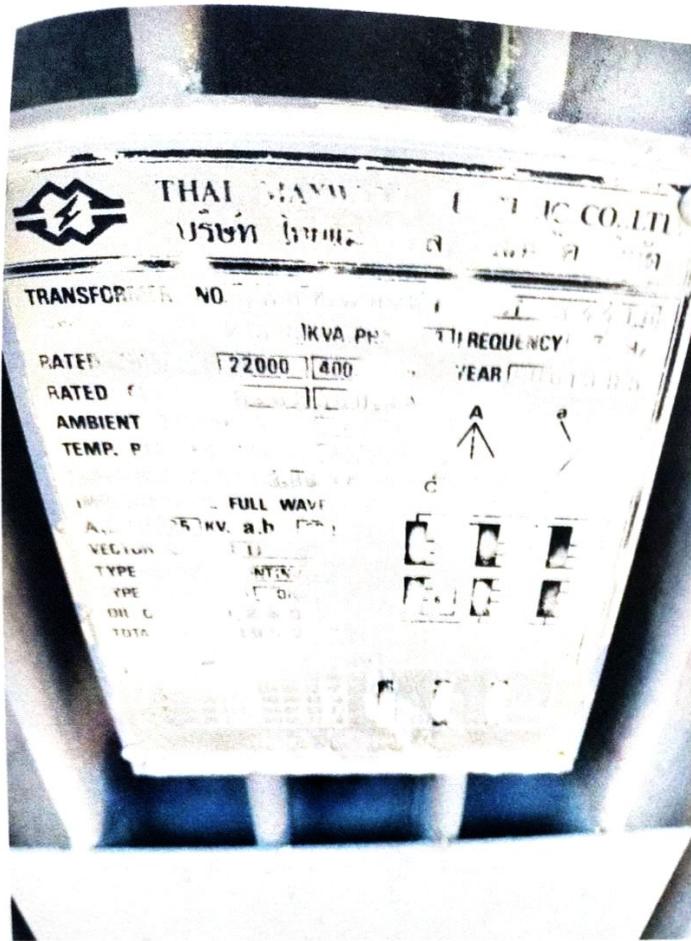

รูปภาพหม้อแปลง TR๒๘-๐๐๕๐๒๓ ๒๕๐KVA

Handwritten signature

(นายทศพล ใจ
พงษ์.5 ผมด.กฟส.เจ)