



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.สพร.

เลขที่ 00925

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 สพร.(มต) 011/2569 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 26-012523

Serial No 3C45040 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22000/400-230 V ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของกฟภ. (หมดประกันฯ)  ของกฟภ. (อยู่ประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้า บ. ช.เอราวัณ ถ.ปิ่นเกล้า ติดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ชำรุดวันที่ 4 กันยายน 2568 อายุการใช้งาน 42 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 50 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 66-022579 Serial No 67310601 ผลิตภัณฑ์ Q.T.C. ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี  ไม่มี  อื่น ๆ

- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

- มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 4 รูป  อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

- 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

- จำหน่ายเป็นสูญหาย  ส่งเคลมประกัน


- 3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

- ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายชัชชัย เฑียรสุวรรณ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชัยยุทธ นันทสังข์) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายชูชาติ จันทร์วิชัย) ตำแหน่ง พงจ.7 ผมต.

เรียน อ.ก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



( นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ )

ผจก.กฟส.สามพราน

ผู้ใช้ : C3SAPMSL02  
ไคลเอนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026  
เวลา : 09:55:05  
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR26-012523 เลข-ผู้ผลิต : 3C45040 วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0-40 KV.DY 11  
WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก.ก่อนปี 49 ลิทรีพรี : 460125235 / 0  
รับประกัน 3 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 02/07/1984 วันสิ้นสุดประกัน : 02/07/1987

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ข้อมูลสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ISAB-F-FA05-TR0027	xx.หน้า ถ.เจริญพาณิชย์ ก่อนถึงแยกถนนเป็น xxก่อนถึงมีเฮลท์โซ่ข้างทิศใต้ศาลากลาง หน้า บ.ช.เอราวัณ ถนนเป็นเกล้า ขาเข้านครป คลังพัสดุ สามพราน			ติดตั้ง			
14.12.2008	IPMB-F-FA03-TR0261				ติดตั้ง			
23.12.2013	IPMB-F-FA03-TR0021				ติดตั้ง			
24.01.2023	3373XF000002075				ติดตั้ง			
04.09.2025					รื้อถอน			
04.09.2025	1050		1001	ผ.มิเตอร์ฟก.สพร	รับคืน	4981181070	7001117681	เสื่อมสภาพตามภาวะ

ผู้ให้ : C3SAPMSL02  
ชื่อเอกสาร : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026  
เวลา : 10:02:00  
หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR66-022579  
WBS : I-67-I-SAP68.15.2017  
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :  
รับประกัน 2 ปี

เลขที่ผลิต : 67310601  
เลขที่สัญญา :  
โวลต์แอมป์แรงสูง (Volt) :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 20/03/2024

วัสดุ : 1-05-001-0066 TR..50KVA.3P.22-0.416/0.24KV.DYN11, SC  
บริษัทผู้ผลิต : Q.T.C.  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
สินทรัพย์ : 460736878 / 0  
วันสิ้นสุดประกัน : 19/03/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
24.04.2024	Z001	ภจล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004178445		
08.05.2024	Z001	ภจล. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974386854		
08.05.2024	I020	คลังพัสดุ สพรรมบุรี	8002	กบข.	โอน	5004190655		
14.07.2025	I020	คลังพัสดุ สพรรมบุรี	0022	Plant Stock P, I	โอน	4980378960		
21.07.2025	I050	คลังพัสดุ สพรรมบุรี	8002	กบข.	โอน	5004613843		
06.08.2025	I050	คลังพัสดุ สพรรมบุรี	8002	กบข.	โอน	4980748554	7001117680	
24.11.2025	3373XF000002075	หน้า บ.ช. เจริญ ถนอมเป็นเกล้าฯ ขาเข้านครปร			ติดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 26-012523

TCODE : IH08

**แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด**

ภาพรวมคلاس จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์: 1000301138    หมวดอุปกรณ์: M    กฟต.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์: หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ: ESTO    WTWO

มีผลจาก: 04.09.2025    มีผลถึง: 31.12.9999

ทั่วไป    สถานที่ตั้ง    องค์กร    โครงสร้าง    SerData    ข้อมูลเพิ่มเติม 1    ข้อมูลเพิ่มเติม 2    ข้อมูลเพิ่มเติม 3

**ทั่วไป**

วัสดุ: 1-05-001-0005    TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11

เลขที่ผลิตรหัสแท่ง: TR26-012523

เลขที่ประจำสำ: 111111112    **ประวัติ**

**ข้อมูลสต็อก**

ประเภทสต็อก: 07    สต็อกที่บิล็อค

โรงงาน: I050    คสังรหัส: สามพราน    รหัสบริษัท: 9000

ที่เก็บสินค้า: 1001    ผ.มิเตอร์กฟต.สพร

แบบบิลสต็อก: R    แบบรหัส: R

สต็อกพิเศษ:    Date L.GoodsMvt: 02.10.2025

ลูกค้า:    ผู้ขาย:   

ใบสั่งขาย:    / 0    องค์กรประกอบ WBS:



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 5 มีนาคม 2569

สาเหตุการชำรุด : หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

1




รูปถ่าย : PEA TR 26-012523

2




รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 26-012523

3

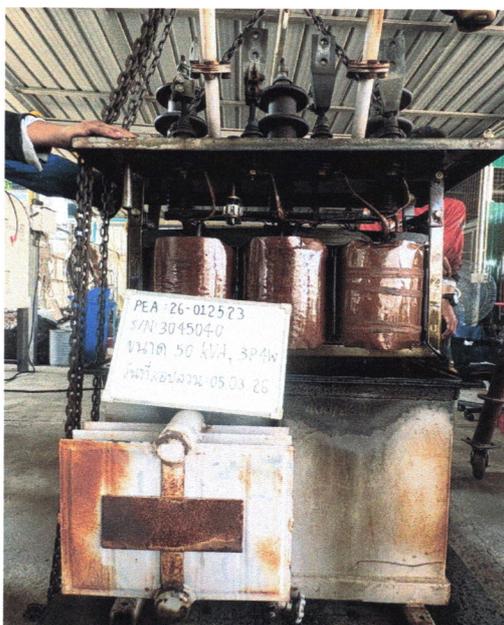

รูปถ่ายด้านหลัง : PEA TR 26-012523

4

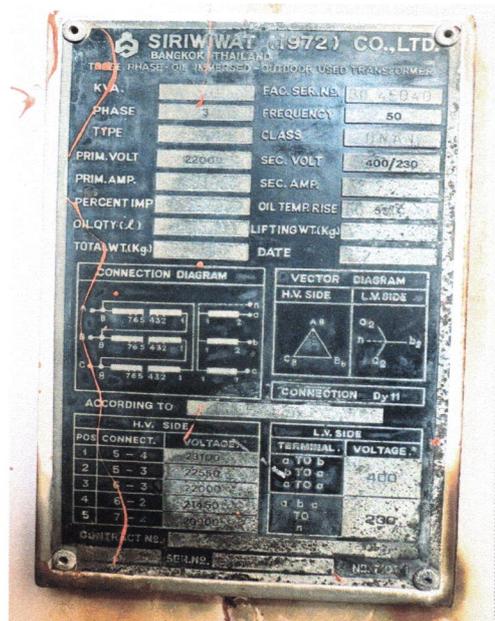

รูปถ่าย Name plate : PEA TR 26-012523