



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

เลขที่ 00926

ถึง ผจก.กฟส.สพร.

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 สพร.(มต) 011/2569 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 25-002143

Serial No 3C40747 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22000/400-230 V ผลิตรหัส SIRIWIWAT ดั้งนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟภ. (หมดประกันฯ) ของกฟภ. (อยู่ประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ) หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หลังโรงขนมบ่ง ม.2 ต.ท่าตลาด ติดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ชำรุดวันที่ 4 กันยายน 2568 อายุการใช้งาน 43 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 50 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 66-022576 Serial No 67310598 ผลิตรหัส Q.T.C. ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญหาย ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ
(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชัยยุทธ นันทสังข์) ตำแหน่ง ผ.ม.ต.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชูชาติ จันทร์วิชัย) ตำแหน่ง พชง.7 ผ.ม.ต.

เรียน อ.ก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ)

ผจก.กฟส.สามพราน

ผู้ใช้ : C3SAPMSL02
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้จ่ายงานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026
เวลา : 10:02:23
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR25-002143 เลข-ผู้ผลิต : 3C40747
WBS : I-50-I-SAPCN.05-.0044 เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	ISM-C-F-FA05-TR0050				ติดตั้ง			
24.10.2006	INCA-F-FA08-TR0018	xx ขอบโรงงานขนมบึงอาดเคนีย์ xx ขอบโรงงานขนมบึงอาดเคนีย์			ติดตั้ง			
13.03.2007	ISAB-F-FA09-TR0095	DCC_หลังโรงงานขนมบึง ม.2 ต.ท่าตลาด			ติดตั้ง			
24.01.2023	3373XF000003263	คลังพัสดุ สามพราน			ติดตั้ง			
04.09.2025	1050		1001	ผ.มิเตอร์กฟภ.สพร	ติดตั้ง	4981180774	7001117675	เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้เข้าใช้ : C3SAPMSL02
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026
เวลา : 10:03:16
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR66-022576
เลขที่สัญญา : เลขที่ผลิต : 67310598
วันที่อนุมัติ : เลขที่อนุมัติ : Q.T.C.
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
วันที่เริ่มรับประกัน : 20/03/2024
วันที่สิ้นสุดประกัน : 19/03/2027

วัสดุ : 1-05-001-0066 TR..50KVA.3P.22-0.416/0.24KV.DYN11, SC

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
24.04.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004178445		
08.05.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974386854		
08.05.2024	1020	คลังพัสดุ สพรธบุรี	8002	กบข.	โอน	5004190655		
14.07.2025	1020	คลังพัสดุ สพรธบุรี	0022	Plant Stock P. I	โอน	4980378960		
21.07.2025	1050	คลังพัสดุ สผพราน	8002	กบข.	โอน	5004613843		
06.08.2025	1050	คลังพัสดุ สผพราน	8002	กบข.	เบิก	4980748093	7001117674	
24.11.2025	3373XF000003263	DCC_หลังโรงงานม้ง ม.2 ต.ท่าตลาด			ตัดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 25-002143

TCODE : IH08

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000520390 หมวดอุปกรณ์ M กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงระบบจำหน่าย
สถานะ ESTO WTWO
มีผลจาก 04.09.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR25-002143
เลขที่ประจำลำ 1111111112 [ประวัติ](#)

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บิล็อค
โรงงาน I050 คลังพัสดุ สามพราน รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า 1001 ม.มิเตอร์กฟผ.สพร
แบบขั้วสต็อก R แบบขั้วหลัก R
สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 02.10.2025
ลูกค้า / 0 ผู้ขาย
ใบสั่งขาย / 0 องค์ประกอบ WBS




รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 5 มีนาคม 2569

สาเหตุการชำรุด : หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

1

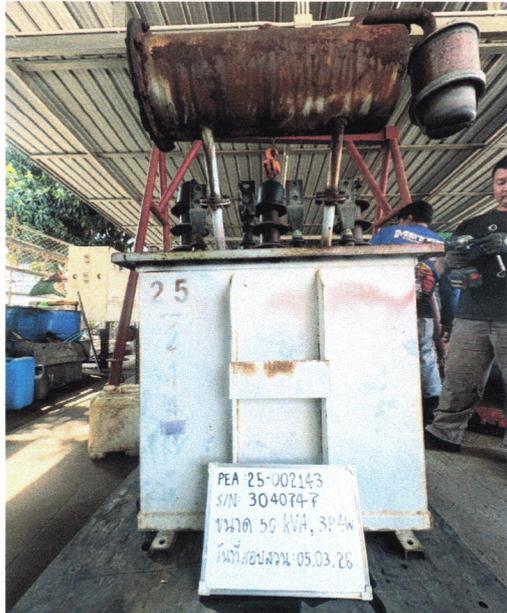


รูปถ่าย : PEA TR 25-002143

2



รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 25-002143

3

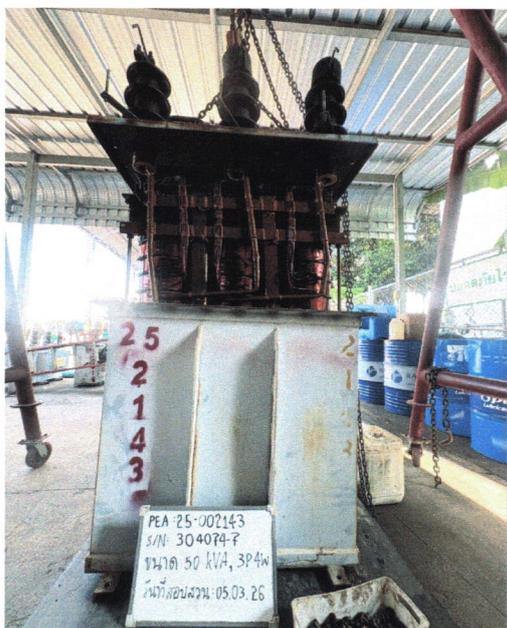

รูปถ่ายด้านหลัง : PEA TR 25-002143

4



รูปถ่าย Name plate : PEA TR 25-002143

H.V. SIDE		L.V. SIDE	
Terminal	Voltage	Terminal	Voltage
a TO b	400	a TO b	230
b TO c		b TO c	
c TO a		c TO a	