



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.สพร.

เลขที่ **00931**

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 สพร.(มต) 011/2569 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 26-006106

Serial No 3C42588 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22000/400-230 V ผลิตภัณท์ SIRIWIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟภ. (หมดประกันฯ) ของกฟภ. (อยู่ประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ) หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าห้องพักสิริแมนชั่น ติดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชำรุดวันที่ 4 กันยายน 2568 อายุการใช้งาน 42 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 50 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA 66-022577 Serial No 67310599 ผลิตภัณท์ Q.T.C. ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญหาย ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ
(นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ) ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชัยยุทธ นันทสังข์) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชูชาติ จันทรวิชัย) ตำแหน่ง พชง.7 ผมต.

เรียน อก.บช.(ก.3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ)
ผจก.กฟส.สามพราน

ผู้ใช้ : C3SAPMSL02
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026
 เวลา : 10:19:15
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตกับที่ : TR26-006106 เลข-บัญชี : 3C42588 รหัส : 1-05-001-0005 TR.. 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 WBS : P-TDD02.4-I-SAPC4.0070 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT ประเภทรหัสสินค้า : อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49
 ไลน์ที่มีแรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงดัน (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49
 วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน : 460361212 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ISAB-F-FA05-TR0023	xx m.9.10 ต.บางช้าง			ติดตั้ง รับคืน			
19.07.2018	I050	คลังพัสดุ ตามพราน	2001	ปกติ กฟภ.สพร	รับคืน	4946287392	7000590530	
22.10.2018	I050	คลังพัสดุ ตามพราน	2001	ปฏิบัติ กฟภ.สพร	เบิก	4947808371	130000715059	
15.02.2020	33XFIA000097564	delete loa 31082021			ติดตั้ง			
24.08.2021	I050	คลังพัสดุ ตามพราน	2001	ปกติ กฟภ.สพร	รับคืน	4961122635	2001202701	
25.08.2021	I050	คลังพัสดุ ตามพราน	2001	ปฏิบัติ กฟภ.สพร	เบิก	4961131241	6001085928	
31.08.2021	3373XF000003270	หน้าห้องพัก สิริรัตน์ แมนชั่น			ติดตั้ง			
04.09.2025	I050	คลังพัสดุ ตามพราน	1001	ม.มิเตอร์กฟภ.สพร	รับคืน	4981180870	7001117677	เสื่อมสภาพตามวาระ

ผู้เข้า : C3SAPMSL02
โครงการ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 10.03.2026
เวลา : 10:20:03
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตถัณฑ์ : TR66-022577
WBS : I-67-I-SAP68.15.2015
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :

เลข-บัญชีผลิต : 67310599
เลขที่สัญญา :
โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : 20/03/2024

รหัส : 1-05-001-0066 TR...50KVA.3P.22-0.416/0.24KV.DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : Q.T.C.
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า
วันที่รับประกัน : 19/03/2027
สินทรัพย์ : 460736876 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
24.04.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004178445		
08.05.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974386854		
08.05.2024	I020	คลังพัสดุ สพรธบุรี	8002	กบข.	โอน	5004190655		
14.07.2025	I020	คลังพัสดุ สพรธบุรี	0022	Plant Stock P, I	โอน	4980378960		
21.07.2025	I050	คลังพัสดุ สพรธบุรี	8002	กบข.	โอน	5004613843		
06.08.2025	I050	คลังพัสดุ สพรธบุรี	8002	กบข.	โอน	4980748241	7001117676	
24.11.2025	3373XF000003270	หน้าห้องพัก สิริรัตน์ แมนชั่น			เปิด ติดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 26-006106

TCODE : IH08

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคلاس จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000301120 ทมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์ ทมอแปลงในระบบจำหน่าย
 สถานะ ESTO WTWO
 มีผลจาก 04.09.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR26-006106
 เลขที่ประจำลำ 111111112 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่ปล็อค
 โรงงาน I050 คลังฟลัด สามพราน รหัสบริษัท 9000
 ที่เก็บสินค้า I001 ผ.มิเตอร์กฟภ.สพร
 แบบขั้วสต็อก R แบบขั้วหลัก R
 สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 02.10.2025
 ลูกค้า / 0 ผู้ขาย
 ใบสั่งขาย องค์กรประกอบ WBS




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 6 มีนาคม 2569


สาเหตุการชำรุด : หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

1

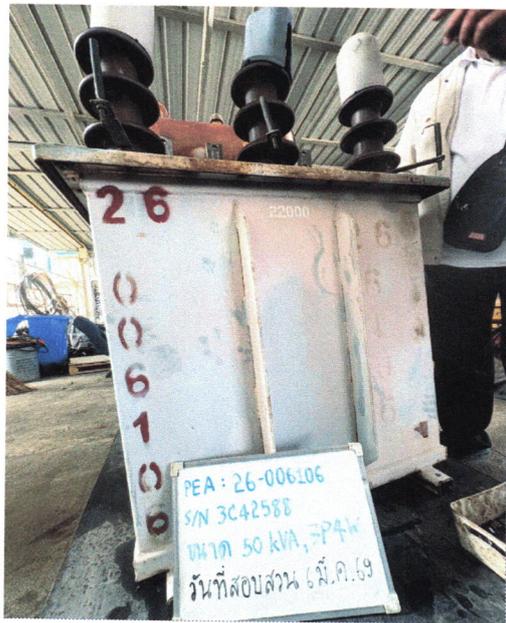

รูปถ่าย : PEA TR 26-006106

2

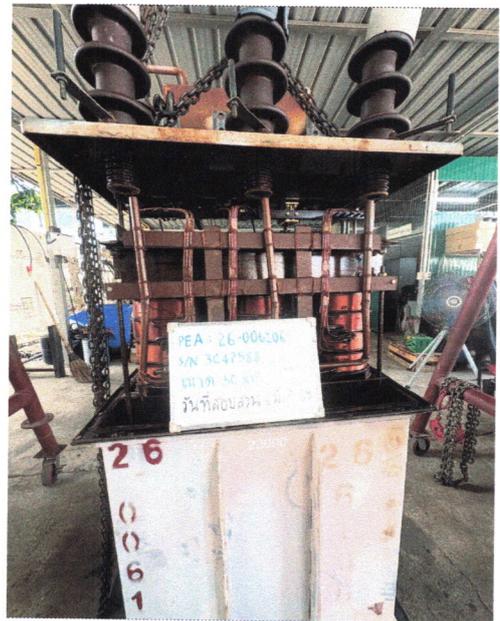

รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 26-006106

3



รูปถ่ายด้านหลัง: PEA TR 26-006106

4



รูปถ่าย Name plate : PEA TR 26-006106