



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.สพร.

เลขที่ 03629

วันที่ 9 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.สามพราน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กบข.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 00-056583

Serial No 89175 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22000/460-230 KV ผลิตภัณท์ SHIN TAI ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของกฟภ. (หมดประกัน) ของกฟภ. (อยู่ประกัน) ของผู้ใช้ไฟฟ้า
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ) หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ไม่พบประวัติการสับเปลี่ยน ติดตั้งเมื่อวันที่ -

ชำรุดวันที่ - อายุการใช้งาน > 48 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด - kVA - เฟส

หมายเลข PEA - Serial No - ผลิตภัณท์ - ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ติดตั้ง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่นๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญหาย ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายวานภูมิ บำรุงศรี)

คณะกรรมการฯ

ตำแหน่ง รจก.(ท)

ลงชื่อ

(นายชัยยุทธ นันทสังข์)

คณะกรรมการฯ

ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ

(นายชูชาติ จันทร์วิชัย)

คณะกรรมการฯ

ตำแหน่ง พชง.7 ผมต.

เรียน อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพัฒนะ)

ผจก.กฟส.สามพราน

ผู้ใช้ : C3SAPMSL01
 โคลเอนท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 31.03.2026
 เวลา : 19:38:26
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR00-056583 เลข-ผู้ผลิต : 89175 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SHIN TAI
 โวลท์แอมป์แรงสูง (kVoIt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ (VoIt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สินทรัพย์ : 460353095 / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
01.05.2009	1010	คลังพัสดุ กฟจ. นครปฐม			ติดตั้ง			
23.11.2017					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามวาระ
31.07.2024	1050	คลังพัสดุ สามพราน	2001	ปภิปัตย์ กฟภ. สพร	โอน	4975631729		
31.07.2024	1050	คลังพัสดุ สามพราน	1001	ผ.มิเตอร์กฟภ. สพร	โอน	4975632659		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 00-056583

TCODE : IH08

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1001278917 หมวดอุปกรณ์ M กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 สายอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงกฟภ. PEA 00-056583, 20 KVA
 สถานะ ESTO WTWO
 มีผลจาก 23.11.2017 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง ออค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR00-056583
 เลขที่ประจำลำ 1001265429 ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 07 สต็อกที่บลิ้อค
 โรงงาน I050 คลังที่สุด สามพราน รหัสบริษัท 9000
 ที่เก็บสินค้า 1001 ผ.มิเตอร์กฟภ.สพร
 แบบขั้วสต็อก R แบบขั้วหลัก R
 สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 31.07.2024
 ลูกค้า ผู้ขาย
 ใบสั่งขาย / 0 องค์กรประกอบ WBS



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

รูปถ่ายผลการสอบสวนหม้อแปลง

วันที่สอบสวน : 2 ตุลาคม 2568

สาเหตุการชำรุด : หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตามวาระ

1



รูปถ่าย : PEA TR 00-056583

2




รูปถ่ายด้านหน้า : PEA TR 00-056583

3



รูปถ่ายด้านหลัง : PEA TR 00-056583

4

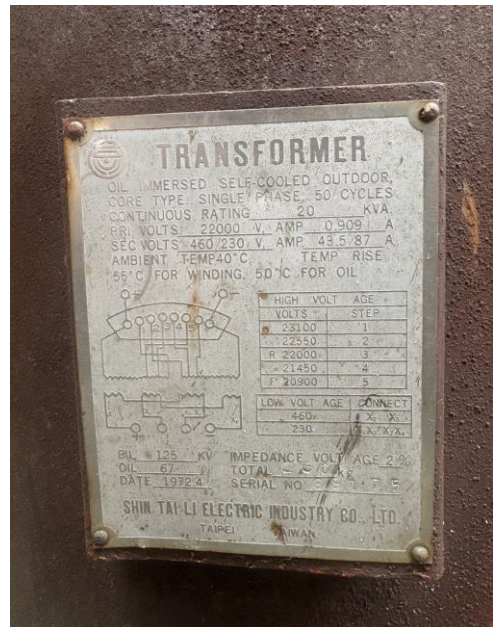

รูปถ่ายด้านข้าง : PEA TR 00-056583



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประวัติ Serdata

PEA : TR 00-056583

TCODE : IH08

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1001278917	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
สายอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงกฟภ. PEA 00-056583, 20 KVA			
สถานะ	ESTO	WTWO	i	
มีผลจาก	23.11.2017	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ	1-05-000-0001	TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR00-056583	
เลขที่ประจำลำ	1001265429	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บลิสด		
โรงงาน	I050	คลังวัสดุ	สามพราน	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	1001	ผ.มิเตอร์กฟภ.สพร		
แบบخشสต็อก	R	แบบخشหลัก	R	
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	31.07.2024	
ลูกค้า		ผู้ขาย		
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS		