



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กฟส.นครชัยศรี
เลขที่ ก.3 นช.(มต) 2404 /2568 วันที่ 1 ธันวาคม 2568
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุดคงคลัง
เรียน ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กษช.(มร) 311/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
คณะกรรมการฯขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงหมายเลข PEA.26-005157 Serial No.833004-9
ขนาด 100 kVA, 3 เฟส ระบบ 22 KV, ผลิตภัณท์ HICO ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - 2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ติดตั้งเมื่อวันที่
 - ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด kVA เฟส
หมายเลข PEA. Serial No. ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน
 - 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRQ33)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 4 รูป อื่น ๆ หรือผลวิเคราะห์น้ำมัน 20
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - 3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
 - 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - 3.3 อื่น ๆ
 - 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


เรียน อก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นายศาศวัต ควรประกอบกิจ
ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.นครชัยศรี

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายศาศวัต ควรประกอบกิจ) ตำแหน่ง ชจก.(ท)

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ เอี่ยมลิ้ม) ตำแหน่ง ทผ.มต.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายอัศวพล เรืองจ้อย) ตำแหน่ง ชผ.มต.



พีอีเอ.๒๖-๐๐๕๑๕๗ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ





HICO

3WE7647

CONTINUOUS
- SLY

ON MAIN

HV 22000 V

100 KVA

THREE PHASE
CORE FORM

LV 400/230 V

50 Hz

TRANSFORMER

VECTOR GROUP Dyn 11

EIL	H.V.	125	KV
	L.V.		KV

STYLE

RATED	HV.	26	A
CURRENT	LV.	144.3	A

TEMP	OIL	60	°C
RISE	WDG.	65	°C

IMP. AT 75 °C


QTY OF OIL 173 l

SEF NO

TOTAL WEIGHT 710 kg

TAP CHANGER	CONNECTION	
	PO. NO.	

23100F	1	4-5
22500F	2	5-5
22000F	3	3-6
21450	4	2-6
20700	5	1-7

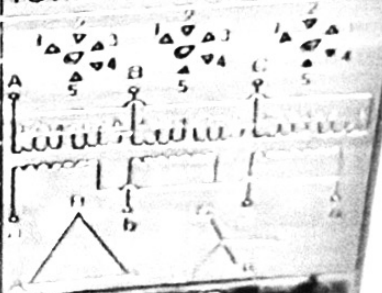

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD
SEOUL, KOREA

