



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง กบข.(ก.๓)
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๐๖๒๑๙ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.ปอพลอย *W/๑๖๑๕๕*

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๘-๐๐๖๒๑๙ Serial No.๘๕๕๗๙๔๕๒๕ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๙
ชำรุดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ อายุการใช้งาน...๓๙...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก เสื่อมสภาพตามวาระ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๑๕๑๕ /๒๕๖๘
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
[Signature]
(นายกิตติวัฒน์ ปอนิล)
รจก.(ล) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.ปอพลอย





๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ *[Signature]* ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท) กฟส.บพล.

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.


ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๐๖๒๑๙ (๒๐ KVA)

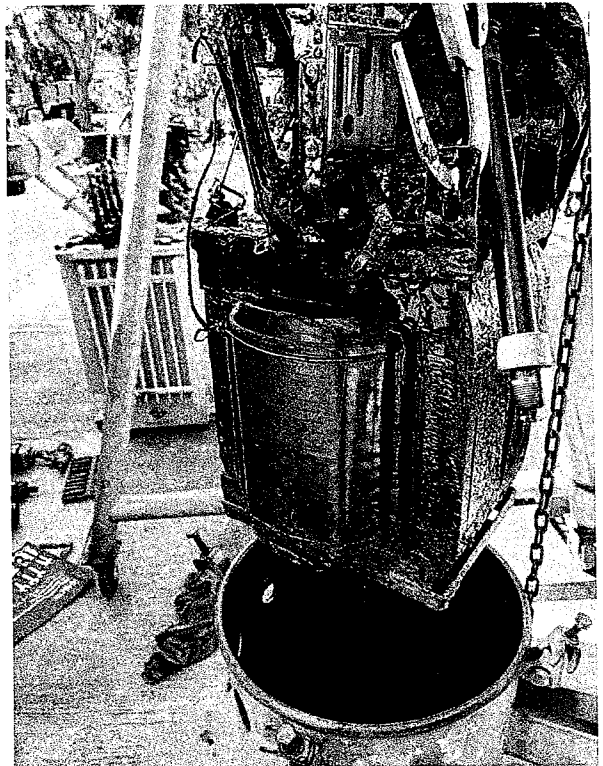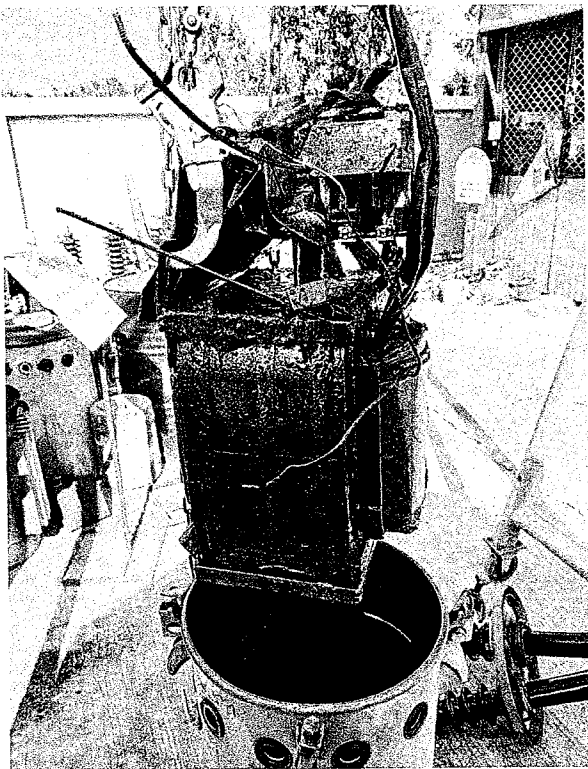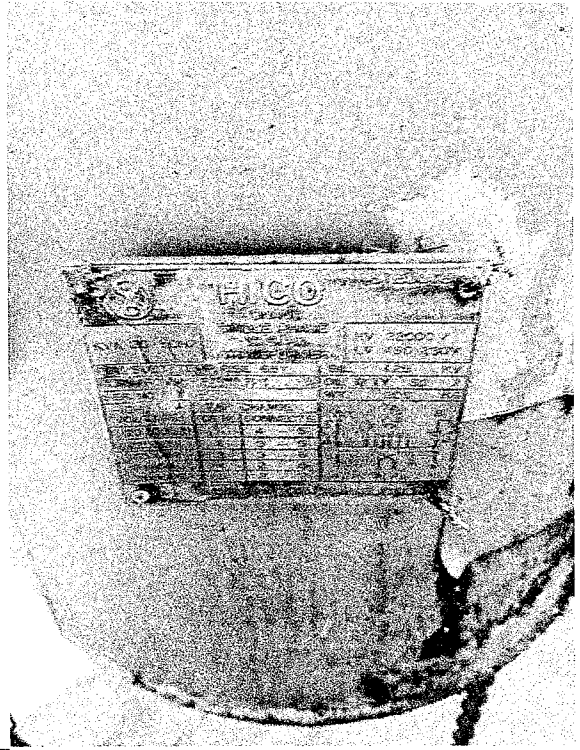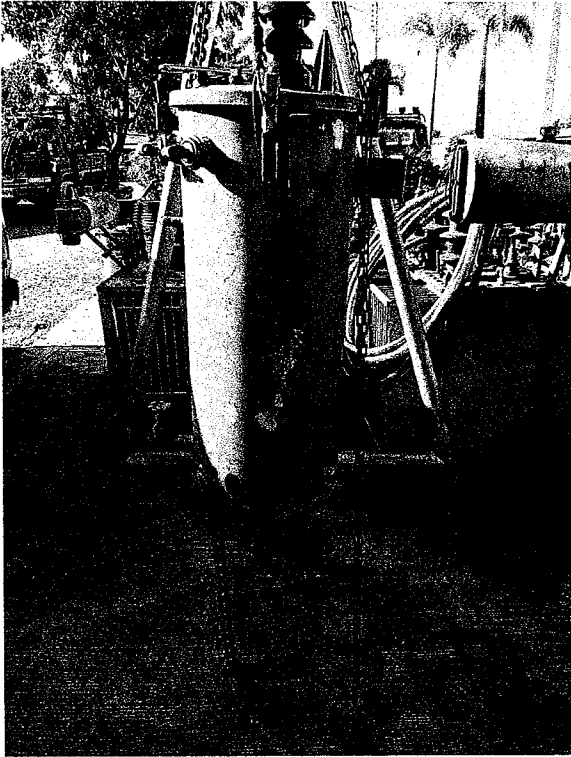


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๘-๐๐๖๒๑๙)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C380PMS001
 โครงการ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

ภาพหน้าจอรายงาน
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.12.2025
 เวลา : 14:38:18
 หน้า : 1

เลขที่สัญญา : TR28-006219 เลขจุดวัด : 855794525 รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 VBS : เลขสัญญา : HICO บริษัทผู้ผลิต : HICO
 โวลต์ต่อขดขด (KVolt) : โวลต์ต่อขดขด (KVolt) : ประสิทธิภาพ : สปรนคณคณ.กลยปี 49 สปรนคณคณ. : 460132207 / 0
 ขนปตลน 0 II ขนปตลน : ขนปตลน : ขนปตลน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	พื้นที่ติดตั้ง	จำนวนขดขด (ในขด)	กิจกรรม	เอกสาร/รูป	ใบสั่ง	เหตุผล
30.10.2008	BUTG-F-FA10-TR0206	xx บ้านเช่าเขื่อน ม.9 ต.ปลวกแดง อ.บึงทลชอ						
24.01.2023	3371XF000002631	บ้านเช่าเขื่อน			ติดตั้ง			
23.06.2025	33XFIA000155909	ประจวบคีรีขันธ์			ติดตั้ง			
22.12.2025	1030	คลังสินค้า อ่างทองบุรี	1002	ไม่มีเอกสารใบสั่ง	รื้อถอน	4982692006	4008015399	การดำเนินงานปกติ