



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบษ.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๒-๐๐๕๒๐๔ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบษ.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๒-๐๐๕๒๐๔ Serial No.๓๖๘๗๖ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชำรุดวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๕...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : **สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ**

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๑๐๓ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บษ.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพิชา ตันยัตติ์)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย




28 มค. 2569

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสทธิฐ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.


ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๒-๐๐๕๒๐๔ (๒๐ KVA)

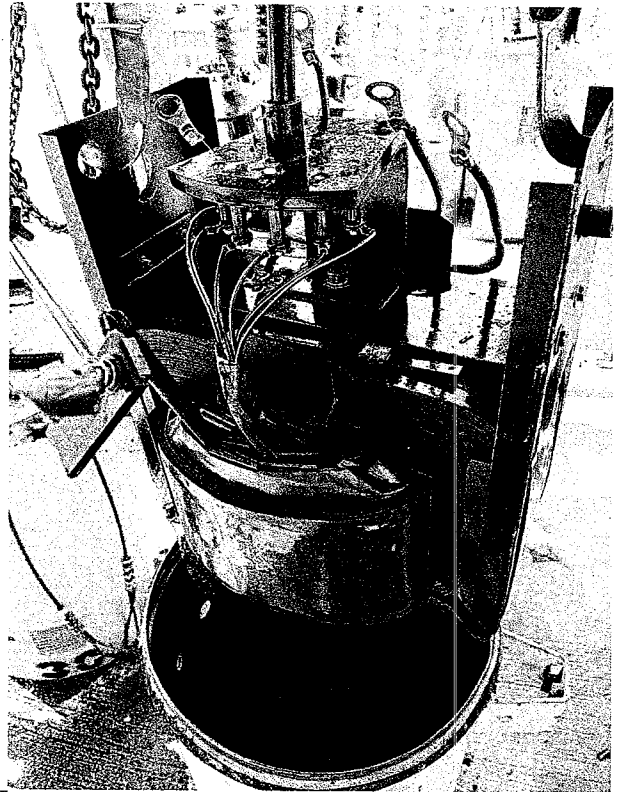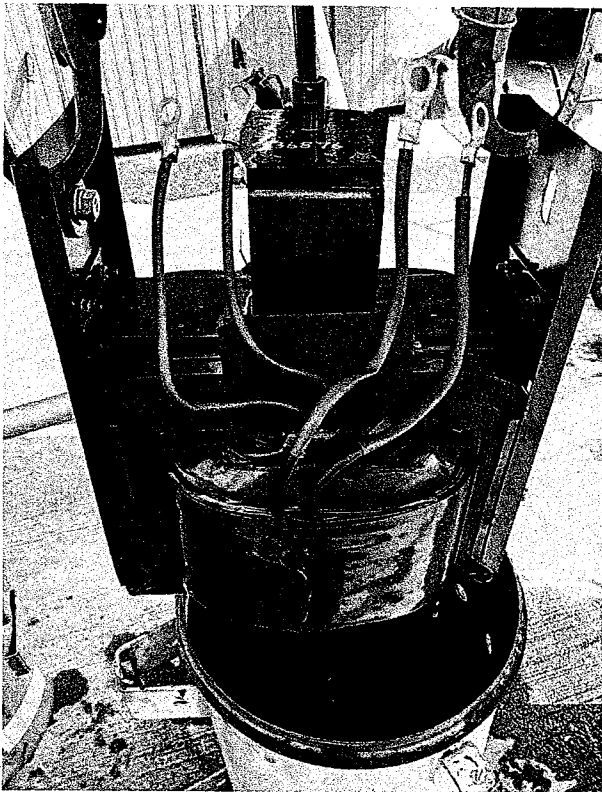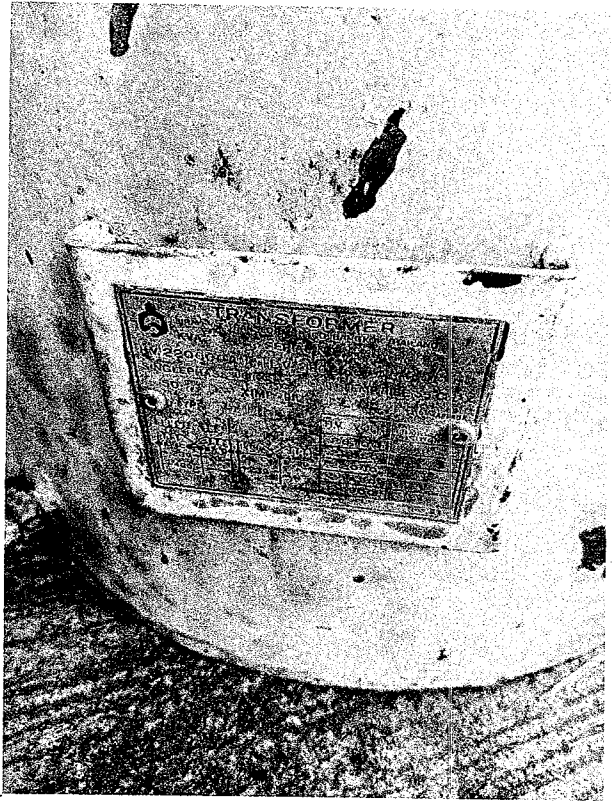


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๒-๐๐๕๒๐๔)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPHSM01
 หมายเลข : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ข้อมูลเบื้องต้น
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.01.2026
 เวลา : 09:28:12
 หน้า : 1

เลขรหัสสินค้า : TR22-005204 เลขรุ่นสินค้า : 36676 วัสดุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : P-TDD02.4-I-SMGC3.0011 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SRIVIWAT
 โวลต์แอมป์เบี่ยงสูง(kVoh): โวลท์เบี่ยงสูง(Voh): ประเทศผู้ผลิต : ส.ป.ร.ล.ก.ก. ปีที่ผลิต : 49 สิ้นหนักรุ่น : 460634324 / 0
 วันประกัน 0 ปี วันได้เริ่มประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	ข้อมูลรายละเอียดที่ติดตั้ง	ที่เปลี่ยนค่า	ค่าอธิบายที่เปลี่ยนค่า	กิจกรรม	เอกสารที่ติด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IDBA-E-FA04-TR0001				ติดตั้ง			
21.08.2007	IDBA-F-FA04-TR0272	xx บ้านหนองไข่เต่า(สามแยกหนองไทร)			ติดตั้ง			
02.09.2015	IDBA-F-FA04-TR0368	xx บ้านสะพานคานเงิน (อ.รัตนโกสินทร์)			ติดตั้ง			
23.10.2020	33XFJA000008199	บ้านสะพานคานเงิน			รีดลอน			
24.02.2021					ติดตั้ง			
08.03.2021	1030	คลังสินค้า สุพรรณบุรี	2501	หมบ.สามชุก	รับคืน	4958984910	6000976285	
19.04.2021	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ กฟผ.บพล	ใบง	5003140719		
26.11.2021	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ กฟผ.บพล	เบิก	4962354324	2001234496	
25.01.2023	33XFJA000138192	หนองไข่เต่า			ติดตั้ง			
28.02.2024					รีดลอน			
28.02.2024	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2082	ปฎิบัติการ กฟผ.บพล	รับคืน	4973514555	2001463371	การดำเนินงานปกติ
17.06.2024	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ กฟผ.บพล	เบิก	4974994827	6001107261	
16.07.2024	I121-GISTAG	FL รอสรับ GIS TAG - กฟผ.บพล.			ติดตั้ง			
09.10.2024	33XFJA000170113	บ้านหนองไข่เต่าประจวบคีรีขันธ์			รีดลอน			การดำเนินงานปกติ
11.01.2026					ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
12.01.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	น.วิไลวงษ์กฟผ.บพล	รับคืน	4982940689	7001127539	การดำเนินงานปกติ