



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๓๔-๐๐๒๒๒๖ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

*๒๙.๑.๖๘*

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำนองนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๓๔-๐๐๒๒๒๖ Serial No. N๙๑๖๐๓๘๘๗๗ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน.....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านโป่งรี ม.๖ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ชำรุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ อายุการใช้งาน...๓๓...ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA PEA No. TR๕๓-๐๐๖๘๕๕ Serial No. ๑๐๐๓๔๗๖ ผลิตภัณฑ์ SIVALEE ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สต็อกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.๒๕๖๘  ไม่มี  อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓) มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป  อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟ้าผ่าลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ .....

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๕๒๒ /๒๕๖๘  
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บช.(ก.๓)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
(นายกิตติวัฒน์ ปุณนิล)  
รจก.(ล) รักษาการแทน  
ผจก.กฟส.บ่อพลอย




๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชัยพร ศุภมาสศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๓๔-๐๐๒๒๒๖ (๒๐ KVA)

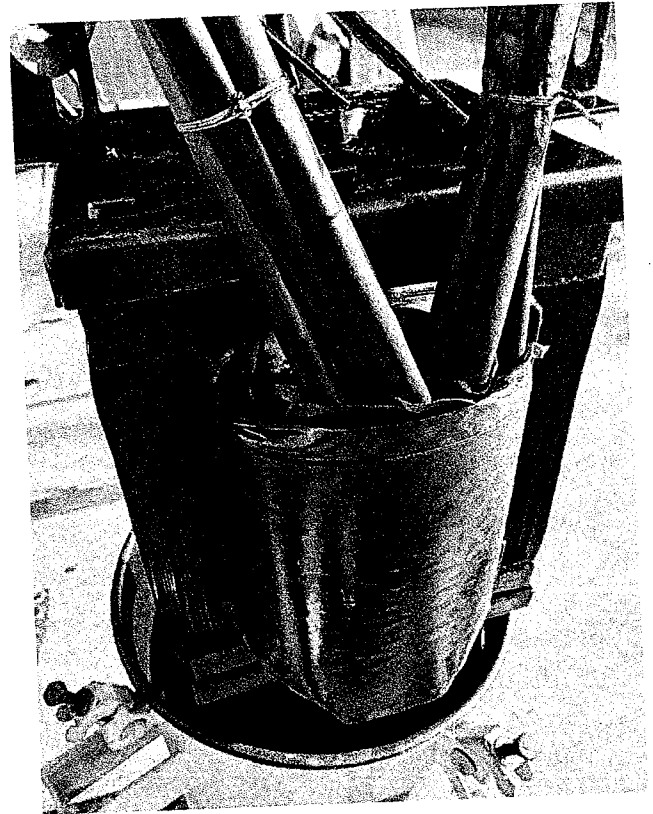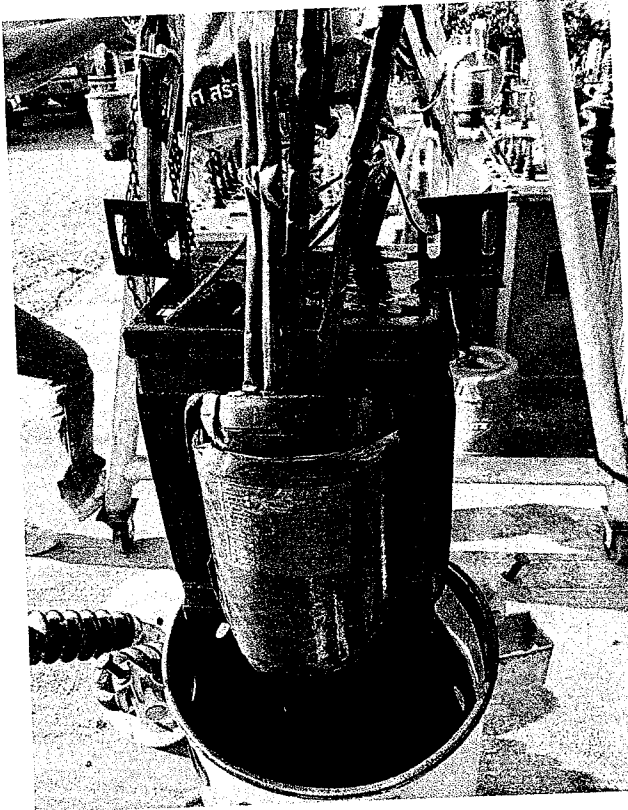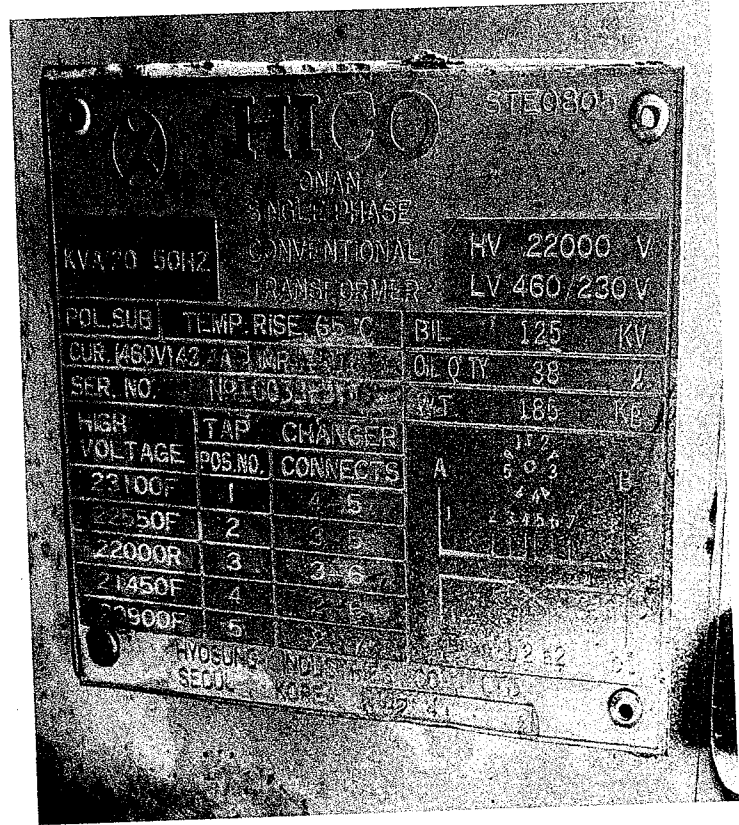


## รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๓๔-๐๐๒๒๒๖)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



### รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : CSBOPMSM01      การให้ค่าส่วนภูมิภาค      วันที่ : 25.12.2025  
 โฉดเลขที่ : PED-400      รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว      เวลา : 11:13:28  
 โปรแกรม : ZPMR033      หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR34-002226      เลข-ผู้คิด : N916038877      รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.  
 VBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้คิด : HICO  
 โฉดหมายเลขแรงสูง(KVolt) :      วันที่เริ่มรับประปา :      ประมวลผลที่ : สุพรรณบุรี, เดือนปี 49      ลิขสิทธิ์ : 460251347 / 0  
 รับประกัน 0 ปี      วันที่เริ่มรับประปา :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0207	xx บ้านใหม่ ม.6 อ.หนองรี			ติดตั้ง			งานในแรงสูงไม่ใ้
24.01.2023	3371XF000002963	DCC ม.6 อ.หนองรี			ติดตั้ง			
25.12.2025		คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ผ.มิเตอร์กัก.บพล	รื้อถอน	4982763944	2001559136	
25.12.2025	I030				รับคืน			

## รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๕๓-๐๐๖๘๕๕)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



### รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : CSBOPMSM01      การให้ค่าส่วนภูมิภาค      วันที่ : 25.12.2025  
 โฉดเลขที่ : PED-400      รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว      เวลา : 11:14:10  
 โปรแกรม : ZPMR033      หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR53-006855      เลข-ผู้คิด : 1003476      รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.  
 VBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้คิด : SIYALEE  
 โฉดหมายเลขแรงสูง(KVolt) :      วันที่เริ่มรับประปา :      ประมวลผลที่ : หม้อแปลงรับค่า      ลิขสิทธิ์ : 460315931 / 0  
 รับประกัน 0 ปี      วันที่เริ่มรับประปา :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
21.06.2010	IUTG-F-FA09-TR0216	xx บ้านใหม่ ม.2 อ.หนองรี	2002	ปฎิบัติ กัก.บพล	ติดตั้ง	4956627195	2001038501	การดำเนินงานปกติ
19.08.2020	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี			รื้อถอน			
19.08.2020					เก็บ	4961110202	2001202326	
24.08.2021	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติ กัก.บพล	ติดตั้ง			
01.06.2022	I121-GIS TAG	FL รถถัง GIS TAG - กัก.บพล.			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
15.06.2022	IDAA-F-FA10-TR0203	xx บ้านหนองใหญ่ ม.6 อ.หนองรี			รื้อถอน			
26.08.2022	3371XF000003065	บ้านหนองใหญ่			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ
25.02.2025					รื้อถอน			
25.02.2025	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ผ.มิเตอร์กัก.บพล	รับคืน	4978458895	4007564905	
25.02.2025	I030	DCC ม.6 อ.หนองรี			ติดตั้ง			
25.12.2025	3371XF000002963	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ผ.มิเตอร์กัก.บพล	เก็บ	4982764503	2001559136	
25.12.2025	I030							