



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง กบข.(ก.๓)
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๑๐๐๒๑ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๑๐๐๒๑ Serial No. ๑C๑๑๐๔๑ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
ชำรุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๔...ปี

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๓๑ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย




๑๐ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ผม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ขม.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๓-๐๑๐๐๒๑ (๒๐ KVA)

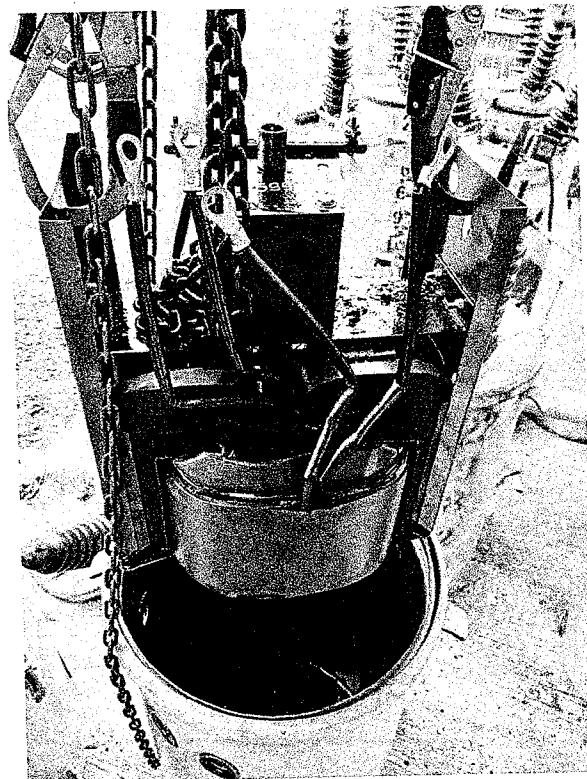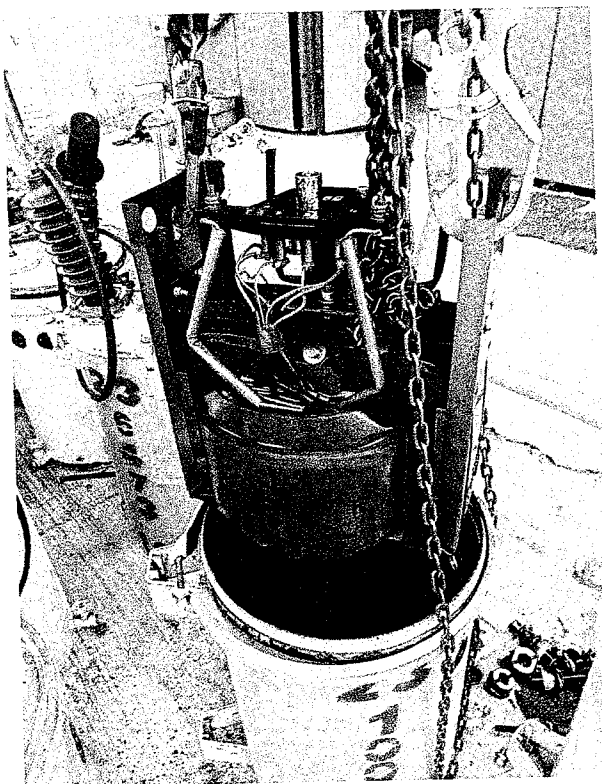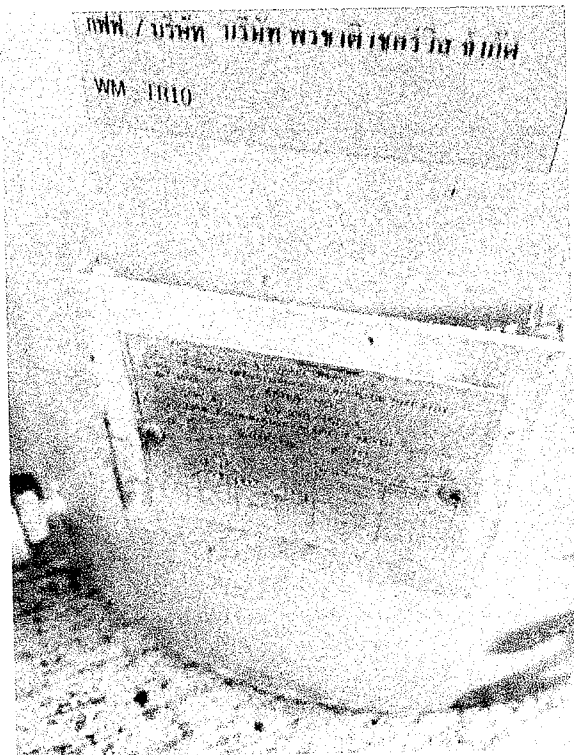

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๑๐๐๒๑)

แสดงรายการ(ไป) แก้ไข(แก้ไข) ไปที่(ไป) การกำหนดค่า(S) ลบ(ลบ) รีเซ็ต(R)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : C3BOPASH01
 โหลดวันที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR032

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 29.01.2026
 เวลา : 13:52:29
 หน้า : 1

เลขประจำหม้อแปลง : TR23-010021
 WBS :
 วัสดุหม้อแปลง(MVA):
 หมายเลข 05

เลขประจำตัว : 1C11041
 เลขที่สัญญา :
 วัสดุหม้อแปลง(MVA):
 วันที่เริ่มปฏิบัติงาน :

รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SRIVIVAT
 ปรากฏการขัดข้อง : ไม่มีหม้อแปลงตัว #9 สีวงกลม : 460251297 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	รายละเอียดสถานที่ติดตั้ง	ดีเบิตสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เลขกลางหม้อ	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUT6-F-FA09-TR0157	xx บ้านอุบลรัตนพรหม ม.6 อ.หนองปลาไหล			ติดตั้ง			เดือนสภาพตามวาระ
24.01.2023	3371XF000002754	DCCบ้านอุบลรัตนพรหม			ติดตั้ง			
19.01.2026		คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1002	ไม่มีตลอดจนผล	รื้อถอน	4983117781	7001152112	
19.01.2026	3030				รับคืน			