



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๔-๐๐๗๙๓๐ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย *30/1/69*

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๔-๐๐๗๙๓๐ Serial No. ๑C๑๓๐๓๓ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ชำรุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๒๗...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป




ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๓๖ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
[Signature]
นายพิชา ดันยัคเริง
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ *[Signature]* ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขี้ยว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ *[Signature]* คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๔-๐๐๗๙๓๐ (๒๐ KVA)

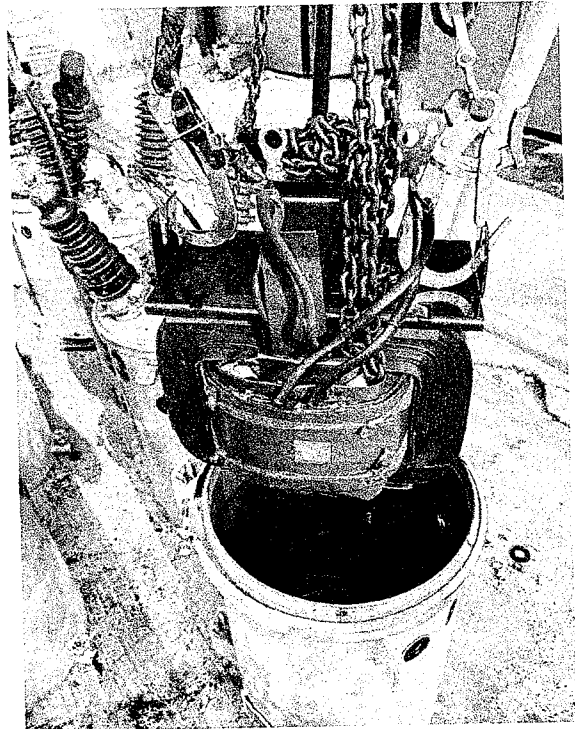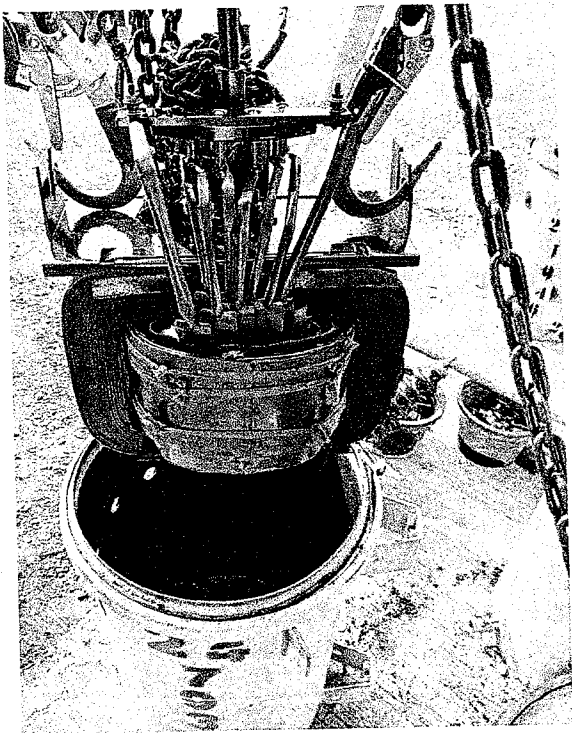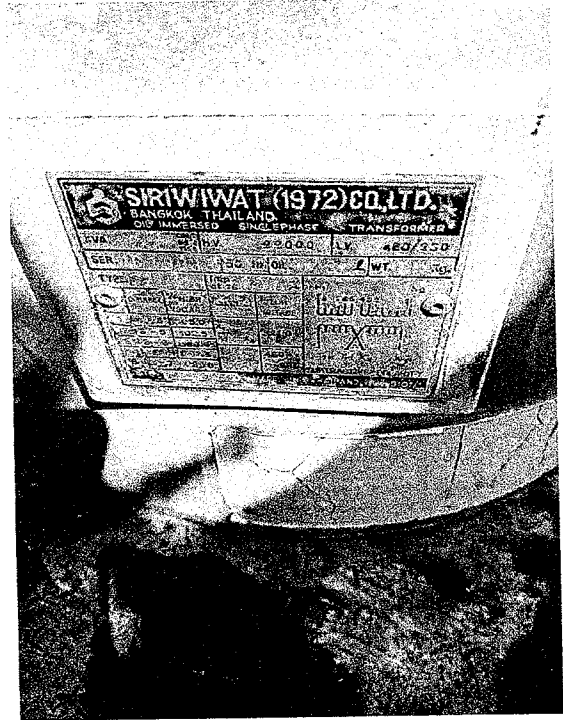


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๔-๐๐๗๙๓๐)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รุ่น : C300PMST40L
 วัสดุแม่เหล็ก : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การรับจ้างดำเนินการ
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 25-01-2026
 เวลา : 14:09:23
 หน้าที่ : 1

เลขที่คำสั่งซื้อ : TR24-007930
 WBS :
 ราคาค่าคอมมิชชั่น (kVoh):
 รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 1C13033
 เลขที่สัญญา :
 ราคาค่าคอมมิชชั่น (Voh):
 วันที่ได้รับประกัน :

รหัส : 1-05-009-0001 TR., 20 kVA, 1 P 3 ๗, 22/0.46-0.23 KV.
 ผู้รับจ้างผลิต : HICO
 ระยะเวลาประกัน : ๑๒ เดือน / ๑๕ ปี 49 เดือน / ๑๕ ปี ๐
 รับประกันผู้ผลิต :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	สาขา/หน่วยงานที่ติดตั้ง	พื้นที่ติดตั้ง	สาขา/ช่างที่รับผิดชอบ	กิจกรรม	เอกสาร/รหัส	ใบสั่ง	หมายเหตุ
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0165	บ.น่ายคสิล อ่อนเตา ม.6 อ.หนองปรือ.24-007930	2002	ม.วิฑูรย์ ทรัพย์.มพท	ติดตั้ง	4965005167	2001271169	
25.06.2022	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ม.วิฑูรย์ ทรัพย์.มพท	รับคืน	4965005175	2001304629	
25.06.2022	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี			เก็บ			
29.08.2022	3371XF000002824	DCC บ.น่ายคสิล อ่อนเตา ม.6 อ.หนองปรือ (ใบ			ติดตั้ง			
06.09.2025	33XFA000080452	DCCรับจ้างอาคารอเนกประสงค์ ม.1 อ.หนองปรือ			รับคืน	4983132017	7601152100	เนื่องจากการขาดการ
20.01.2026	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ม.วิฑูรย์ ทรัพย์.มพท				