



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๑๐๔๖๔ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

รับแจ้ง ๒๓

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๑๐๔๖๔ Serial No. ๑C๑๑๗๘๒ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณช์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
ชำรุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๔...ปี

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๓๕ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายนิชา ดันยุดเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย



๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ เป็นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ผ.ม.ต.กฟส.บพล.


ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ข.ม.ต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๓-๐๑๐๔๖๔ (๒๐ KVA)

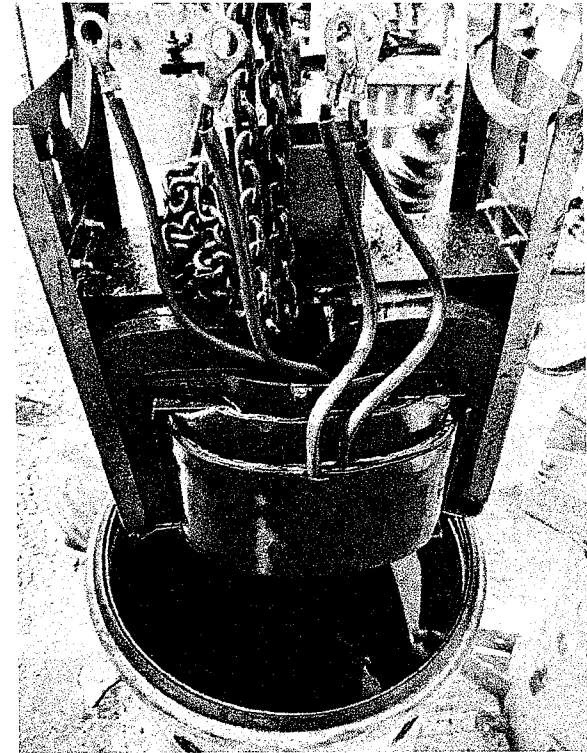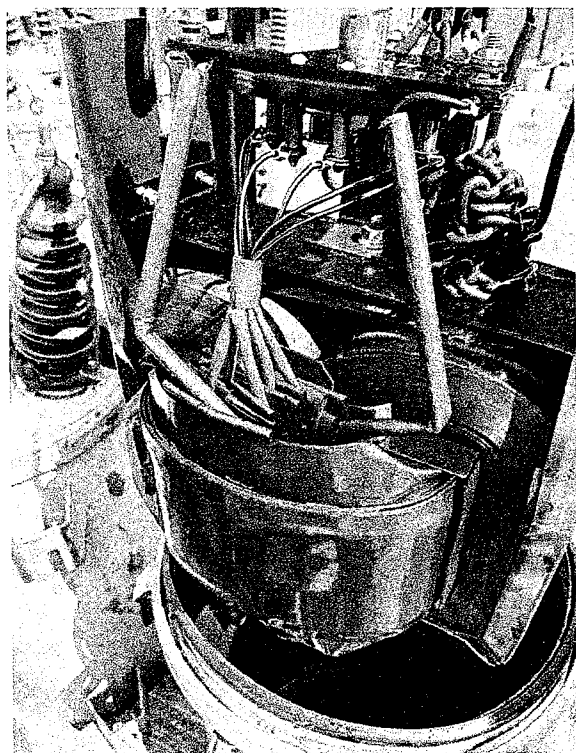


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๑๐๔๖๔)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใส่ : C38OPMSM01	การเข้าถึงข้อมูลภาค	วันที่ : 29.01.2026
เลขหมาย : FED-406	รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว	เวลา : 14:00:27
โปรแกรม : ZPMR033		หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-010464	เลข-ผู้-ถือ : 1C117E2	วัตต์ : 1-05-000-3031 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
VBS :	เลขที่สัญญา :	บริษัทผู้-ถือ : SJRYM/AT
โรงงานและหม้อแปลง(Valve) :	โรงงานหม้อแปลง(Volts) :	ประเทศและจังหวัด : ประเทศไทย, กทม. มี 49 จังหวัด : 460251258 ; 0
รับผลิตปี 0 ๗	วันที่เริ่มรับผลิต :	รับผลิตประเภท :

วันที่	สถานีผลิต	คำอธิบายสถานที่ผลิต	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายของที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0158	xx บ้านวังยาง ม.7 ล.หนองเรือ			ติดตั้ง			
20.11.2017	I030	คลังพัสดุ การขนส่ง	2002	บริษัท กฟล.มทล	รับคืน	4942648891	P-TDD01.4-I-	
07.04.2018	I030	คลังพัสดุ การขนส่ง	2002	บริษัท กฟล.มทล	โอน	4944482432		
17.05.2018	I030	คลังพัสดุ การขนส่ง	2002	บริษัท กฟล.มทล	เบิก	4945105553	2000817928	
04.02.2020	3321XF000002627	DCC_C3ของบ้านหนองโพธิ์			ติดตั้ง			
20.01.2026	I030	คลังพัสดุ การขนส่ง	1002	หม้อแปลงกฟล.มทล	รับคืน	4983117915	7001152110	
23.01.2026					ถอดถอน			เลื่อนสภาพดาวาระ