



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๑-๐๐๒๓๖๒ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

Handwritten signature/initials

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๑-๐๐๒๓๖๒ Serial No.๗๘๓๕๗๖ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ TATUNG ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ชำรุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๒๕...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)
มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๐๗ / ๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



Handwritten signature

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาศหิรัญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๑-๐๐๒๓๖๒ (๓๐ KVA)

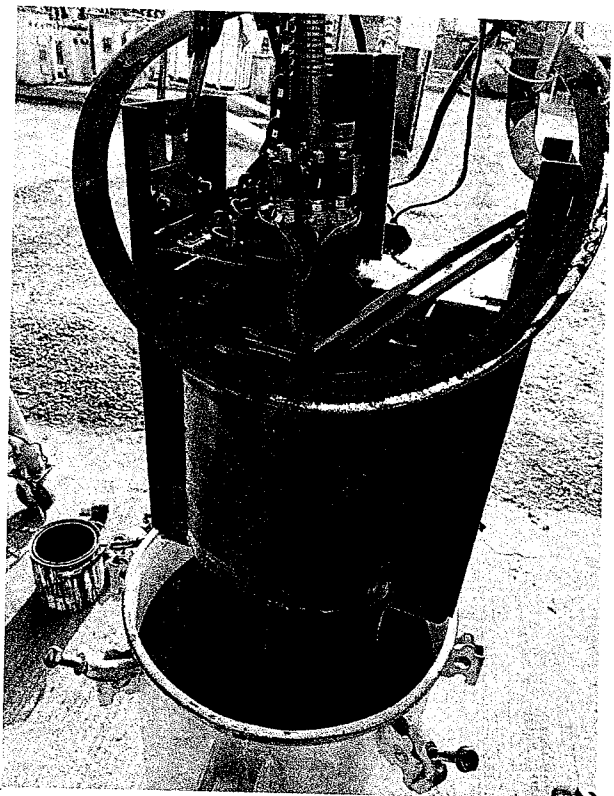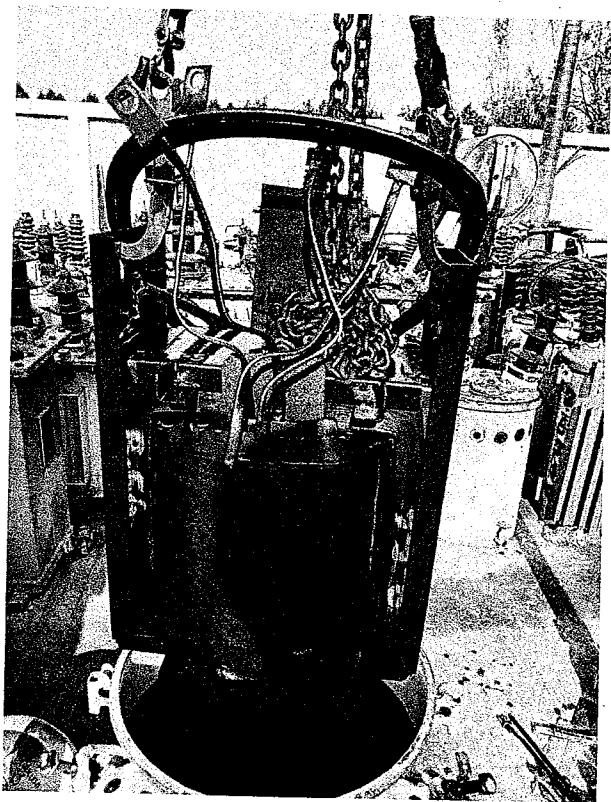

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๑-๐๐๒๓๖๒)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : CSROP45M01
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้านครหลวง
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.01.2026
 เวลา : 13:54:21
 หน้า : 1

เลขที่เดินสาย : TR21-002362 เลขคู่หม้อ : 783576 รหัส : I-05-000-0002 TR, 30 KVA, 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เครื่องที่ติดตั้ง : บริษัทผู้ผลิต : TATUNG
 โฉนดที่ดิน (Vot) : วัตถุประสงค์การใช้งาน : ประเภทรหัส : จำนวนหม้อแปลง : 49 รหัสหม้อแปลง : 460131566 / 0
 รูปประกอบ 0 :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานะที่ติดตั้ง	ที่เบี่ยงเบนค่า	คำอธิบายที่เป็นต้นตำ	กิจกรรม	เลขสารพัด	ใบสั่ง	เหตุผล
29.10.2008	IJTG-F-FA09-TR0436	xx บ้านเทพมงคล ม.1 ต.หนองปลาไหล						
08.06.2014	IJTG-F-FA09-TR0241	xx บ้านหนองแสง ม.12						
24.01.2023	3371XF000002785	ทางแยกป่าอ้อตมใหม่ อ.ตม			ติดตั้ง			
15.01.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ม.นิเวศรักษ์.มทล	ติดตั้ง	4983018756	7001127535	เชื่อมสภาพตามภาวะ