



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๑-๐๐๓๘๗๒ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

Handwritten signature/initials

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๑-๐๐๓๘๗๒ Serial No.๓๕๖๐๑ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชำรุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๖...ปี

๒.๒ สถิติเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๑๑๖ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


Handwritten signature

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริฐ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๑-๐๐๓๘๗๒ (๓๐ KVA)

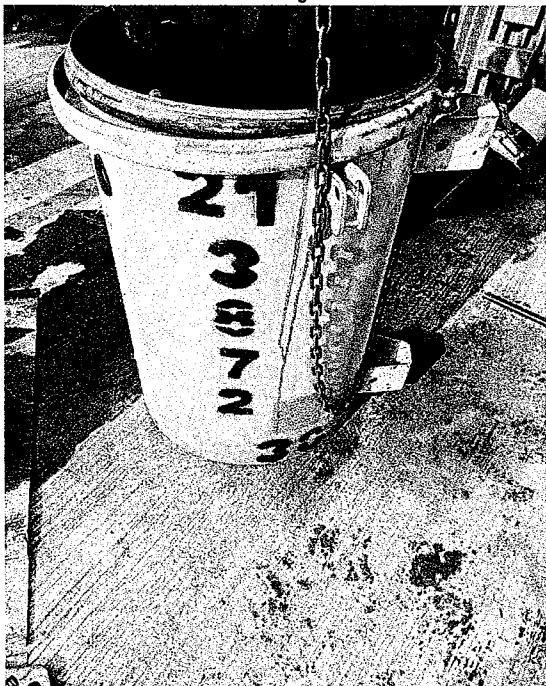


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๑-๐๐๓๘๗๒)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



คู่มือ : C38OPMSM01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานด้วยชุดภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.01.2026
 เวลา : 13:46:46
 หน้า : 1

เลขที่สินค้า : TR21-003872 เลข-ผู้ผลิต : 35601 รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA, 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRINIWAT.
 โวลต์หม้อแปลงสูง(kVolt) : โวลต์ในหม้อแปลงต่ำ(Volt) : ปริมาณหม้อแปลง : สเปกเฉพาะ.คือเป็น 49 ลินทไฟด์ : 460251354 / 0
 จำนวน 0 3 วันที่เริ่มรับประกัน : รหัสชุดผลิตภัณฑ์ :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ปริมาณสินค้า	คำอธิบายปริมาณสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	JUT6-F-FA09-TR0214	xx สามแยกใบไม้ห้วยใหญ่ น.13 ต.หนองปรือ						
24.01.2023	3371XF000003049	DCCสามแยกใบไม้ห้วยใหญ่ น.13 ต.หนองปรือ			ติดตั้ง			
15.01.2026					ติดตั้ง			
15.01.2026	3030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ผ.มิเตอร์พัก.บด	รับคืน	4983019167	7001127537	เสื่อมสภาพตามอายุ