



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง กบข.(ก.๓)
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๑-๐๐๑๐๖๑ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

Handwritten signature

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(ม.ร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๑-๐๐๑๐๖๑ Serial No.๗๗๗๗๑๐ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ TATUNG ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๔
ชำรุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๔...ปี

๒.๒ สถิติเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๑๑๔ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป




Handwritten signature

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาศหิรัญ) ตำแหน่ง ทม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชม.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๑-๐๐๑๐๖๑ (๒๐ KVA)

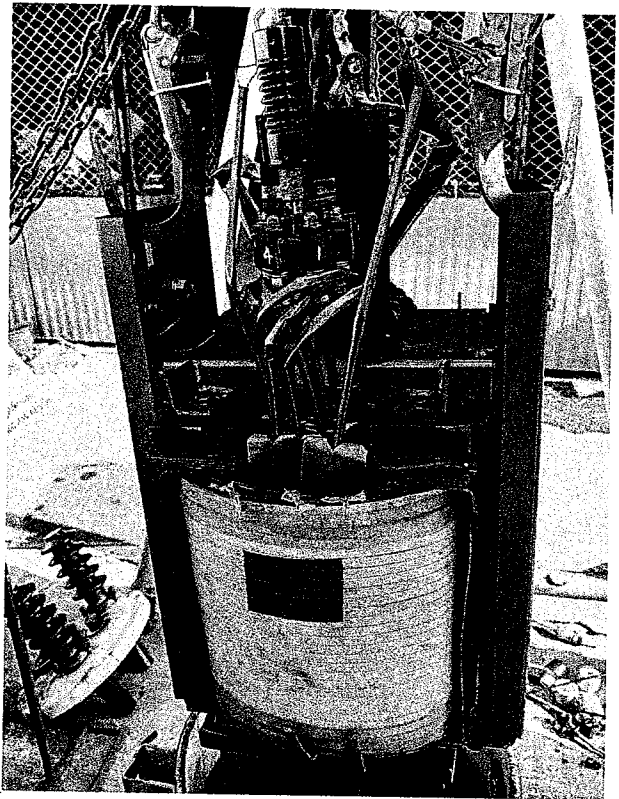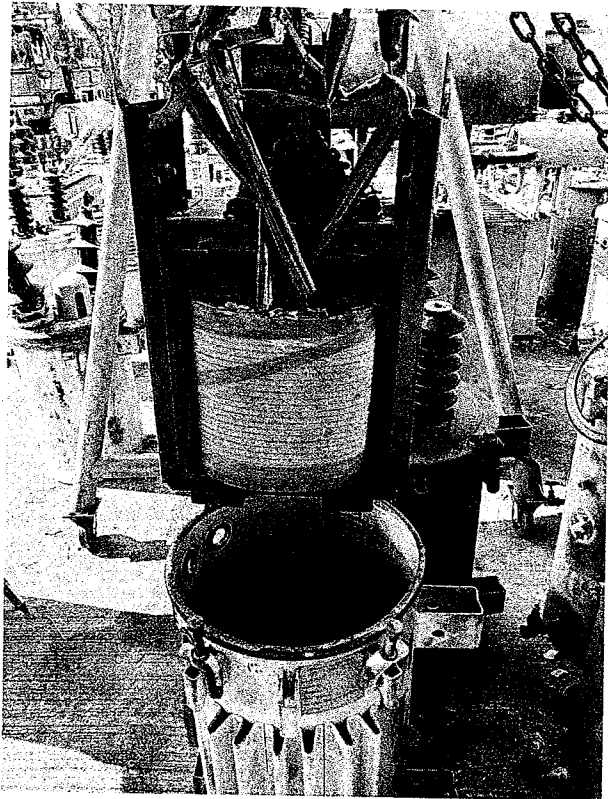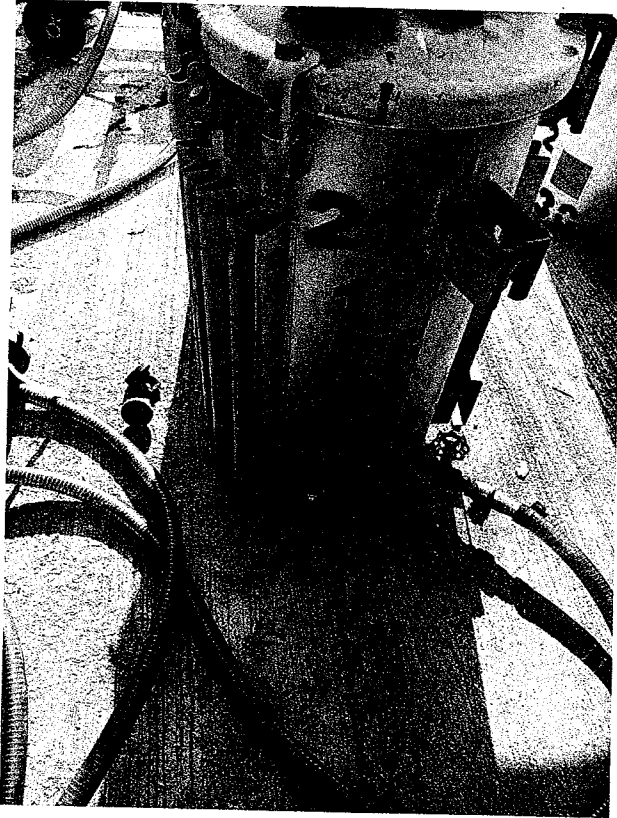

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๑-๐๐๑๐๖๑)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้แจ้ง : C38OPMSM01
 ใกล้เคียงที่ : PED-400
 ไปนทกม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.01.2026
 เวลา : 13:38:37
 หน้า : 1

เลขที่เอกสาร : TR21-001061 เลขผู้ผลิต : 777710 รหัส : I-05-000-0001 TR., 20 KVA, I P 3 V, 22/0.46-0.23 KV.
 VBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : TATUNG
 โรงผลิตหม้อแปลง(kVot) : โรงผลิตหม้อแปลง(Vot) : ประเภทหม้อแปลง : 2 ปกติ/กักเก็บ/สูง/ต่ำ 49 : สิ้นเปลือง : 460131313 / 0
 ขนาด กว x สูง : 08/03/1978 วันที่เริ่มใช้ : 07/03/1981

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เปลี่ยนค่า	ค่าอธิบายที่เปลี่ยนค่า	กิจกรรม	เอกสารวัดค่า	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	BKCA-F-FA07-TR0011	xx หนองนา นายสุ แซ่จ้อ (ท.บ.นครนิคมศรี)						
21.05.2014	1037	ท.บ.สันทรายนาเกลือ			ติดตั้ง			
21.05.2014	1111	ท.บ.นครนิคมศรี			ติดตั้ง			
26.03.2015	1037	ท.บ.สันทรายนาเกลือ			ติดตั้ง			
23.06.2015	BKCA-F-FA05-TR0100	xx หนองนา นายสุ แซ่จ้อ (ท.บ.นครนิคมศรี)			ติดตั้ง			
04.09.2015	IUTG-F-FA09-TR0559	xx หนองนา นายสุ แซ่จ้อ (ท.บ.นครนิคมศรี)			ติดตั้ง			
22.06.2021					รีดลอน			
01.06.2022	1121-GISTAG	PL รอกสร้าง GIS TAG - ท.บ.นครนิคมศรี			ติดตั้ง			
17.11.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	ติดตั้ง	4972186530	P-TDD02.4-I-	
17.11.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	รีดลอน			
14.12.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	เบิก	4972509353	P-TDD02.4-I-	การดำเนินการปกติ
14.12.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	เบิก	4972509359	6000975367	
14.12.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	เบิก	4972510356	6000975367	
29.02.2024	33XFA000152485	หนองน้ำเขียว	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	เบิก	4972510483	6000975367	
29.02.2024	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	เปลี่ยนค่า ท.บ.นครนิคมศรี	ติดตั้ง			การดำเนินการปกติ
15.01.2026					เบิก	4973526896	2001446982	
15.01.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ห.มิเตอร์ท.บ.นครนิคมศรี	รีดลอน	4983019359	7001127530	เมื่อหมดสภาพตามวาระ