



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๒-๐๐๕๓๑๔ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

*Handwritten signature/initials*

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๒-๐๐๕๓๑๔ Serial No.๗๙๑๗๙๖ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ TATUNG ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกัน)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๐  
ชำรุดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๒๘...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป  อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ .....

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๖ / ๒๕๖๙  
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป




*Handwritten signature*

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.


ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ด TR๒๒-๐๐๕๓๑๔ (๓๐ KVA)

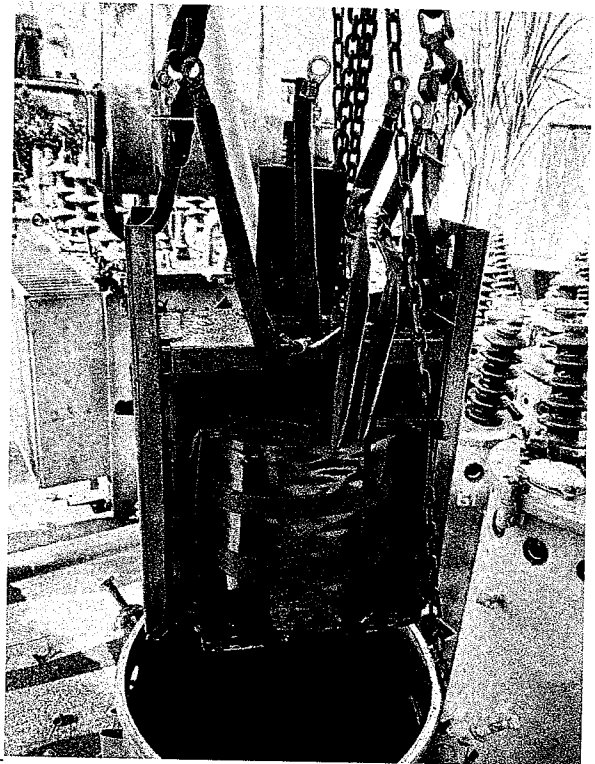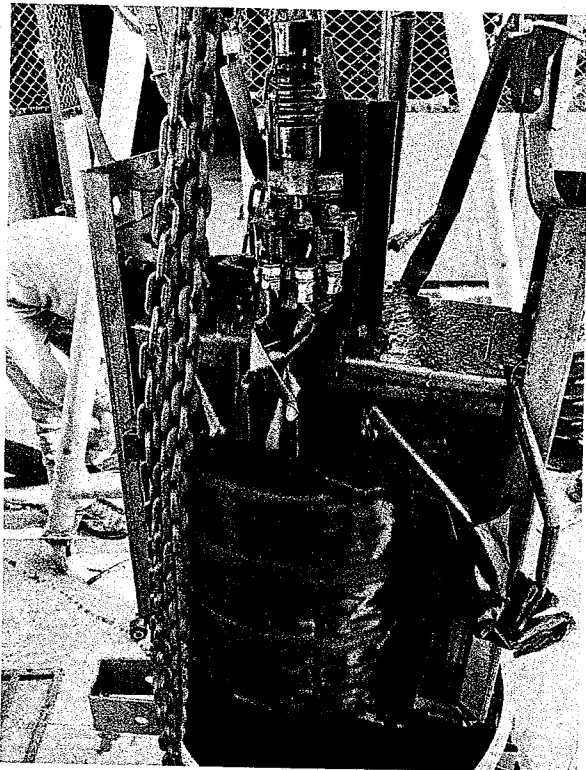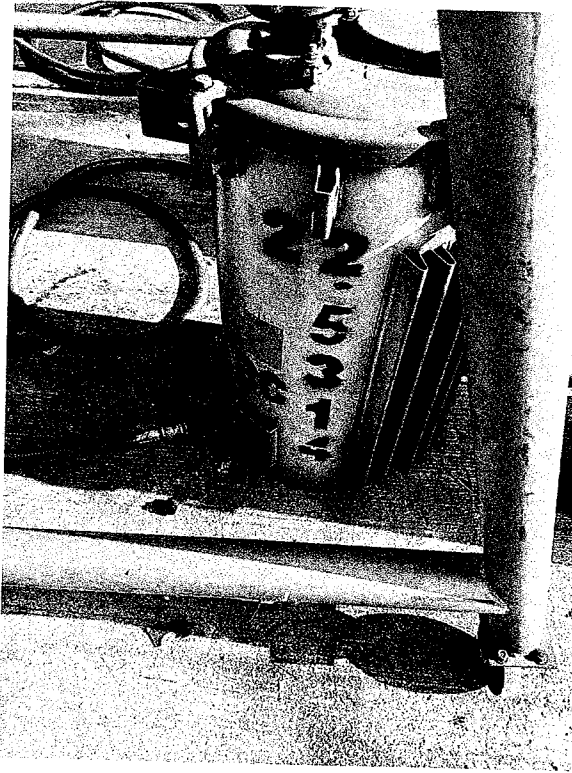


# รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๒-๐๐๕๓๑๔)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



## รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ส่ง : CSBOPM5M01  
 เครื่องหมาย : PED-400  
 ใบประกอบ : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 27.01.2026  
 เวลา : 13:33:22  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR22-005314  
 เลข-ชุดสินค้า : 791796  
 เลขที่สัญญา :  
 วัสดุและอุปกรณ์ (Vol):  
 วันที่เริ่มประกอบ : 03/09/1979

กำลัง : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA, 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.  
 บริษัทผู้ผลิต : TATUNG  
 ประเภทของหม้อแปลง : หม้อแปลงชนิด กว้างมี 49 สันหลัง : 46012001P / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน : 02/09/1982

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	จำนวนที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารข้อ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ITMA-F-FA03-TR0047	xx หน้าบ้านสำนักงาน. ครางทอง ม.1 อ.ท่า กอสี.ท่าม่วง ป.บ้านเขาโพธิ์ ม.3 ต.ท่ามะขาม ป.บ้านเขาโพธิ์ ม.3 ต.ท่ามะขาม			ติดตั้ง			
09.08.2012	1032				ติดตั้ง			
19.11.2012	IKCA-F-FA06-TR0453				ติดตั้ง			
20.02.2013	IKCA-F-FA05-TR0562				ติดตั้ง			
27.10.2022	1030				ถอดถอน			
02.02.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2001		รับคืน	4966682908	2001344651	
28.03.2023	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002		โอน	4967881637		
04.10.2024	3371XF000002845	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002		โอน	4968596167	2001378239	
15.01.2026	1030	บ้านท่าม่วง ม. 1 ต.หนองปรือ			เก็บ			
15.01.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002		ถอดถอน			
					รับคืน	4983019430	7001127541	เคื่องมือสภาพตามวาระ