



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๘๒๒๓ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๐๘๒๒๓ Serial No. ๑C๑๖๔๕๓ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)  กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน.....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ชำรุดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๕...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี.....  ไม่มี  อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป  อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ .....

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป




ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๐๕๖ /๒๕๖๙  
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บข.(ก.๓)  
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป  
  
(นายพิชา ตันยิตสัง)  
ผจก.กฟส.บ่อพลอย  
- ๓ ก.พ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ   
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท) กฟส.บพล.

ลงชื่อ   
(นายชัยพร ศุภมาสทธิฐ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ   
(นายอาคาร คล้ายเจ็ก) ตำแหน่ง ช.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๘๒๒๓ (๓๐ KVA)

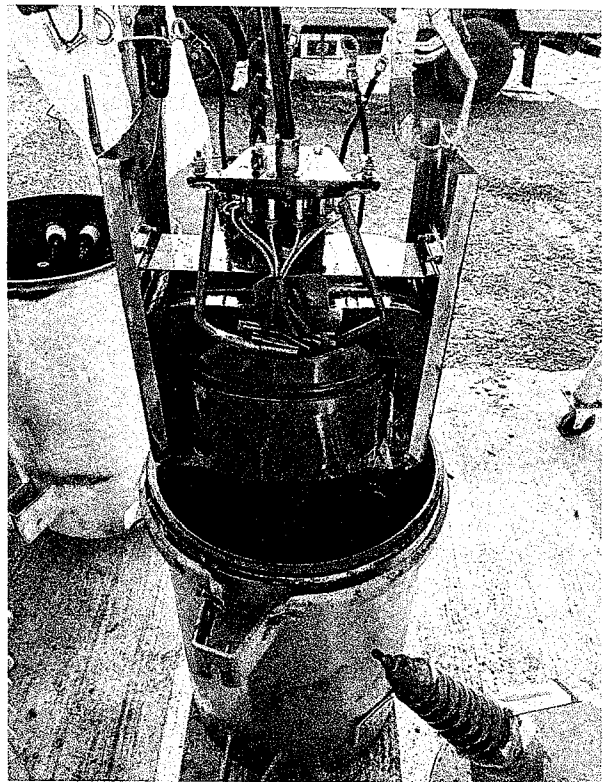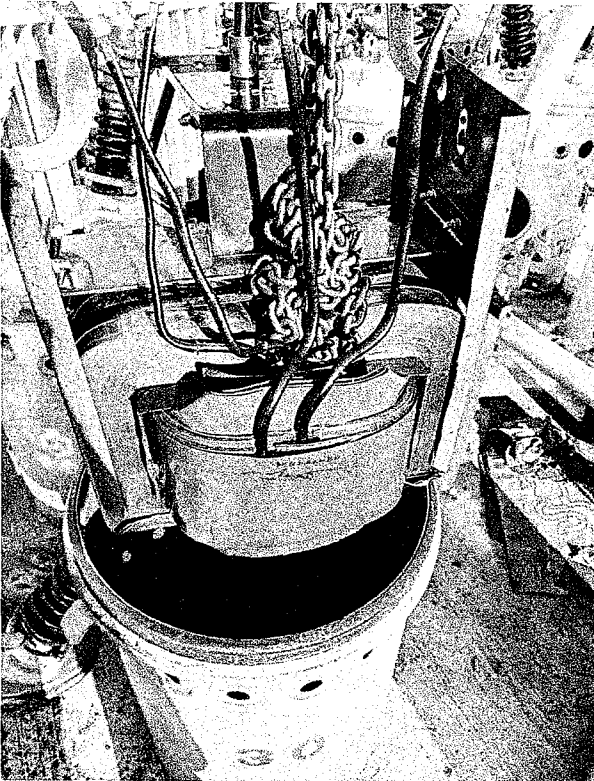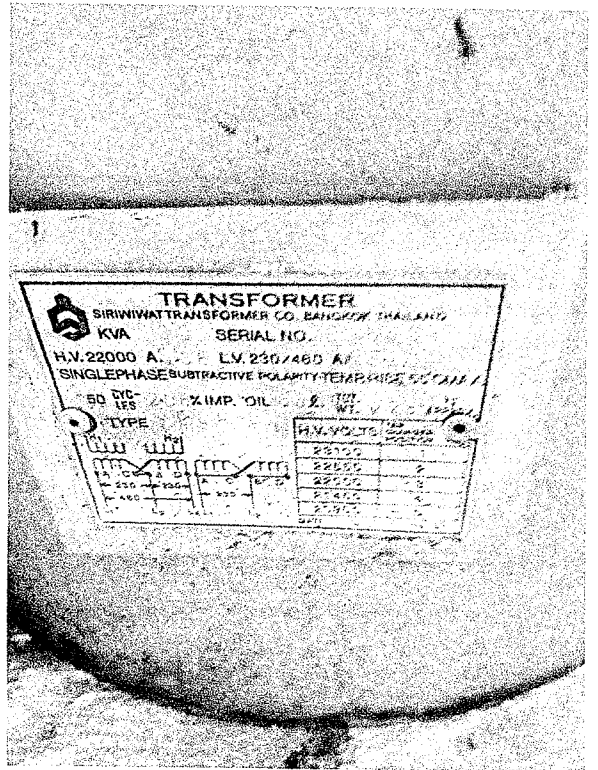


# รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๐๘๒๒๓)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



## รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C36OPMS401  
 โครงการ : PED-403  
 โปรแกรม : ZPMS033

การใช้งานร่วมกับ  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 30.01.2026  
 เวลา : 15:20:17  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-008223  
 WBS : P-TDD02.4-1-BOPAS.0202  
 โวลต์ในระบบสูง(kVohv) :  
 หม้อแปลง 0 ปี

เลขผลิตภัณฑ์ : 1C16453  
 เลขที่สัญญา :  
 โวลต์ในระบบสูง(Vohv) :  
 วันที่เริ่มประกอบ :

โวลต์ : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA, 1 P 3 W,22-0.46-0.23 KV.  
 บริษัทผู้ผลิต : SIRMARAT  
 ประเทศผู้ผลิต : สหราชอาณาจักร 49 ปี  
 วันที่ส่งมอบ :

วันที่	สถานะผลิตภัณฑ์	คำอธิบายสถานะผลิตภัณฑ์	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรายการเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัตถุ	ใบสั่ง	เหตุผล
29.03.2011	IP TU-FFA04-TR0435	หม้อแปลงบ้านหนองปลิง ม.10ด.ฉนวนสนม						
07.03.2023	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พนมทรวน	ติดตั้ง รับดิน รื้อถอน	4968298287	6000975998	
07.03.2023								
26.04.2023	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ กศบ.บพค	โยน	4968925461		
27.05.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ กศบ.บพค	เก็บ	4974661280	6001230807	
13.06.2024	33XFIA000161137	บ้านชลอม ม.14 อ.หนองกุ่ม						
17.01.2026								
17.01.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1002	ผ.ฉนวนรื้อถอน	รื้อถอน รับดิน	4983132962	7001152132	เนื่องจากการขาดวาระ