



๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสภาพภายในหม้อแปลงชำรุดแล้ว มีสภาพดังนี้

- ๒.๓.๑ ขดลวดแรงสูง  อาร์คขาด  อาร์คเป็นจุด  ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง  
 ไหม้เกรียม  ปกติ  อื่นๆ.....
- ๒.๓.๒ ขดลวดแรงต่ำ  อาร์คขาด  อาร์คเป็นจุด  ทะลักหรือเปลี่ยนรูปทรง  
 ไหม้เกรียม  ปกติ  อื่นๆ.....
- ๒.๓.๓ แกน  ปกติ  ชำรุด
- ๒.๓.๔ แท็บ  ปกติ  ชำรุด
- ๒.๓.๕ น้ำมันหม้อแปลง  ปกติ  มีน้ำปน  อื่นๆ.....
- ๒.๓.๖ ฉนวนที่ขดลวด  ปกติ  กรอบ - เกรียม  อื่นๆ.....

๒.๔ การบำรุงรักษาหม้อแปลงก่อนหม้อแปลงชำรุดและได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว (มป.๑,มป.

๔-๔๑ และ มป.๑๑-ป.๔๑ กรณีชำรุดภายใน ๖ เดือน)

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก สับเปลี่ยนหม้อแปลงตามวาระ เนื่องจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพ จากงาน I-๖๗-I-BOPXX.๑๕.๒๐๐๕

๓.๒ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่าหรือยืม เห็นควร

- คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
- ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

๓.๓ กรณีหม้อแปลงชำรุดเห็นควร  ซ่อมไว้ใช้งาน  รวบรวมไว้ขาย  
 บริษัทจัดซ่อมแล้ว  Rebuild  
จัดส่งคืนผู้ใช้ไฟ

๓.๔ อื่นๆ .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการฯ  
( นายสุเทพ แป้นเขียว ) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
( นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
( นายอาคาร คล้ายเจ๊ก ) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๕๓/ก. /๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟจ.กจ.(CEO),อก.บช.(ก.๓)

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการให้ต่อไป


( นายพิชา ตันยิตเส็ง )

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

มป.๒-ป.๕๗

รูปถ่ายหม้อแปลงชาร์ต TR๒๐-๐๐๑๔๙๙(๒๕๐)

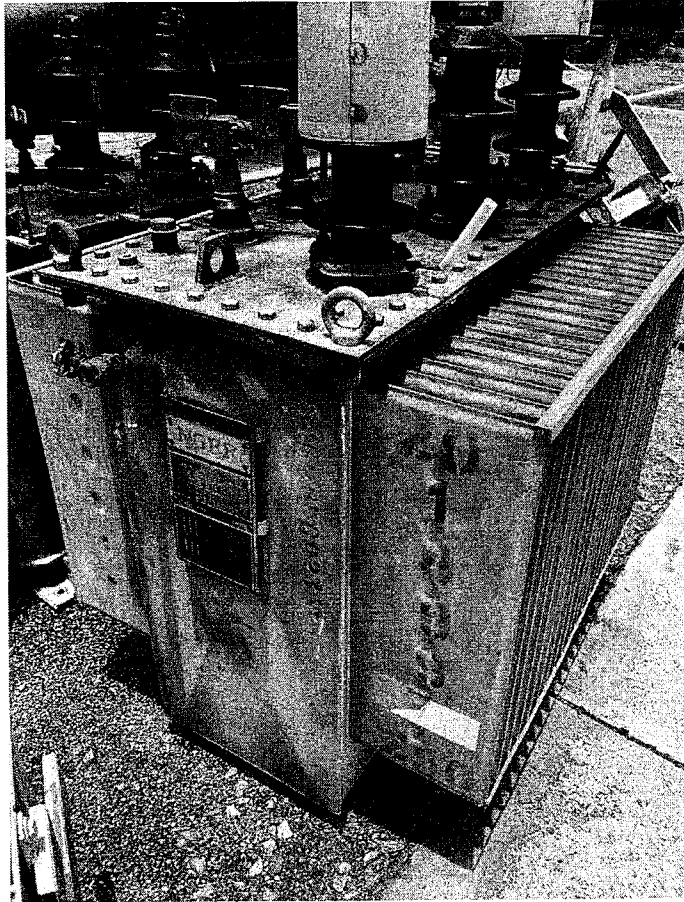

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานครมของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C38BOPMSM01  
 ไลน์ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

เลขที่ผลิตภณฑ์ : TR20-001499 เลขที่ผลิต : 2800023510  
 WBS : C-53-I-BOPCS.5101.02.1 เลขที่สัญญา :  
 โวลต์ต่อหม้อแปลงสูง (kVolt) : โวลต์ต่อหม้อแปลงต่ำ (Volt) :  
 วันประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 03/07/1976 วันที่เริ่มรับประกัน : 02/07/1979

รหัส : 1-05-001-0009 TR., 250 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
 บริษัทผู้ผลิต : N.G.E.F.  
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักพ. ก้อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460128198 / 0

วันที่	รายการ	จำนวน	ราคา	ประเภท	สถานะ	หมายเหตุ
31.10.2005	UTG-F-FA03-TR0066					
29.10.2009	1020					
29.09.2010	UTG-F-FA07-TR0113					
18.12.2014	1071					
05.06.2015	IKCA-F-FA04-TR0169					
24.01.2023	3371XF000002290					
25.04.2025	1030					
19.05.2025						

ตรงข้ามบ้านที่ติดที่ดินแยกจักร 20-001498  
 คลังพัสดุพัช. สท. รพ.บุรีรัมย์  
 xx ม. 4 ต. สวนแดง (หน้าวัดสวนแดง)  
 กิ่งอำเภอ  
 xx ป/ก บ้านหนองคัน ม. 2 ต. ชองคาน  
 DCO บ้านหนองคัน ม. 2 ต. ชองคาน  
 คลังพัสดุ ภาวณบุรี

1002

ม. มิตรภาพก. พหล

ติดตั้ง  
 ติดตั้ง  
 ติดตั้ง  
 ติดตั้ง  
 ติดตั้ง  
 ติดตั้ง

49795559.12

7001065508