



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย
วันที่ - ๓ มี.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๕๖-๐๐๐๖๒๑ ขนาด ๒๕๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๕๖-๐๐๐๖๒๑ Serial No.๕๖๓๑๐๒๔๗ ขนาด ๒๕๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ Q.T.C. ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ่อพลอย ม.๑ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ชำรุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ อายุการใช้งาน...๘...ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA PEA No. TR๖๓-๐๐๗๘๒๔ Serial No. ๖๒๕๗๖๙๐ ผลิตภัณฑ์ THAIMAXWELL ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๔ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟาผาลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๓๑๐ /๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพชา ตันยิตต์เส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย


ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสทธิธู) ตำแหน่ง หม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟส.บพล.

๓ มี.ย. ๒๕๖๕

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๕๖-๐๐๐๖๒๑ (๒๕๐ KVA)

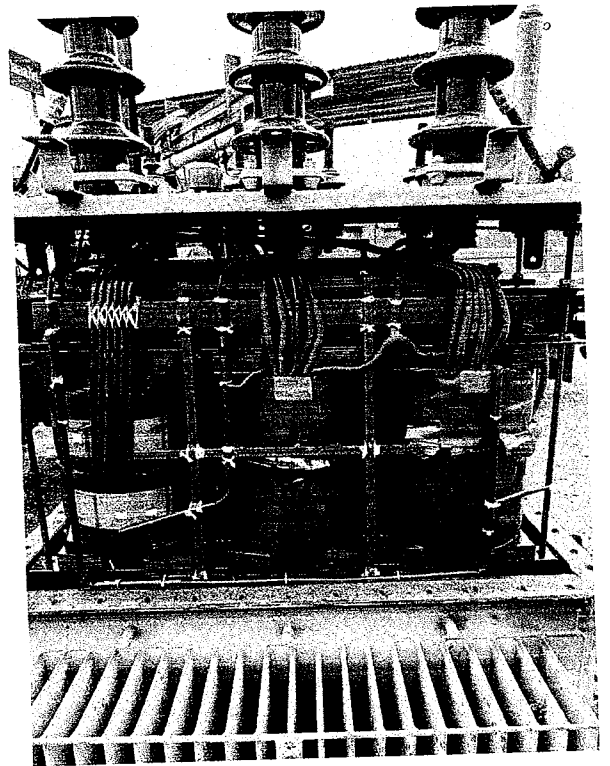

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๕๖-๐๐๐๖๒๑)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรนึ่ง(D) การกำหนดค่า(S) หมายเหตุ(H) ปรนึ่ง(H)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C3BOPPC001
 โคลงแอมป์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 01.04.2026
 เวลา : 13:21:11
 หน้า : 1

เลขรหัสผลิตภัณฑ์ : TR56-000621 เลข-รหัส : 56310247
 WBS : 1-62-1-80PC1.19-3922 เลขที่สัญญา :
 โวลต์และแอมป์แรงสูง(KVoh): โวลต์และแอมป์แรงต่ำ(Voh): วันที่เริ่มปรนึ่ง :
 ปรนึ่ง 0 ปี

ชื่อ : 1-05-001-0056 TR..250KVA,3P,22-0-4/0.23KV,DYH11, SC
 บริษัทผลิต : Q.T.C.
 ประสิทธิภาพ : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมพันธ์ : 460642579 / 0
 วันสิ้นสุดปรนึ่ง :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	หมายเหตุ
22.05.2013	Z103	กองคลังที่ 3						
20.02.2014	IUTG-F-FA07-TR0192	XX ตลาดจระเข้	2003	ปฏิบัติ กฟ.บส.	ติดตั้ง	4952400778	2000961932	
03.09.2019	1020	คลังสินค้า สหกรณ์			รื้อถอน			
03.09.2019	1020	คลังสินค้า สหกรณ์	0022	Plant Stock P, I	โอน	4960077095		
25.09.2020	1020	คลังสินค้า สหกรณ์	0022	Plant Stock P, I	โอน	4957116577		
25.09.2020	1020	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติ กฟ.บส.	โอน	5003195237		
15.06.2021	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติ กฟ.บส.	เบิก	4960228877	7000670621	
15.06.2021	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติ กฟ.บส.	รับคืน	4962324673	2001233842	
24.11.2021	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี						

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๖๓-๐๐๗๘๒๔)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรนึ่ง(D) การกำหนดค่า(S) หมายเหตุ(H) ปรนึ่ง(H)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C3BOPPC001
 โคลงแอมป์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้งานส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 01.04.2026
 เวลา : 13:21:39
 หน้า : 1

เลขรหัสผลิตภัณฑ์ : TR63-007824 เลข-รหัส : 6257099
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลต์และแอมป์แรงต่ำ(Voh): วันที่เริ่มปรนึ่ง :
 ปรนึ่ง 2 ปี

ชื่อ : 1-05-001-0069 TR..250KVA,3P,22-0-416/0.24KV,DYH11, SC
 บริษัทผลิต : THAMAXWELL
 ประสิทธิภาพ : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมพันธ์ : 460605751 / 0
 วันสิ้นสุดปรนึ่ง : 11/05/2023

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	หมายเหตุ
24.06.2020	Z001	กส.(ก)	0002			5002892814		
25.06.2020	Z001	กส.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4955951405		
26.06.2020	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	0022	หม้อแปลง	โอน	5002895260		
03.12.2020	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	0022	Plant Stock P, I	โอน	4957976172	2001091629	
27.06.2022	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	Plant Stock P, I	รับคืน	4965016790	ก.3 ๓๗.(รับ)	
27.06.2022	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติ กฟ.บส.	เบิก	4965018654	7000725695	
09.10.2024	33XFIA000109645	สำนักงานทำให้ส่วนภูมิภาค กอ.บส.ขอนแก่น			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ