



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)

เลขที่ ก.3 ศปจ.(ปร.) /2569 วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ
ดังมีรายชื่อข้างทำนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-460/230 โวลท์
ขนาด 30 เควี.เอ. พีอี.เอ. TR24-002908 ซีเรียลนัมเบอร์ 1C13459 ผลิตภัณฑ์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ.(หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟ

2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....

ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส
หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณฑ์ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน.....รูป อื่น ๆ.....

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน


3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย


3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....


ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

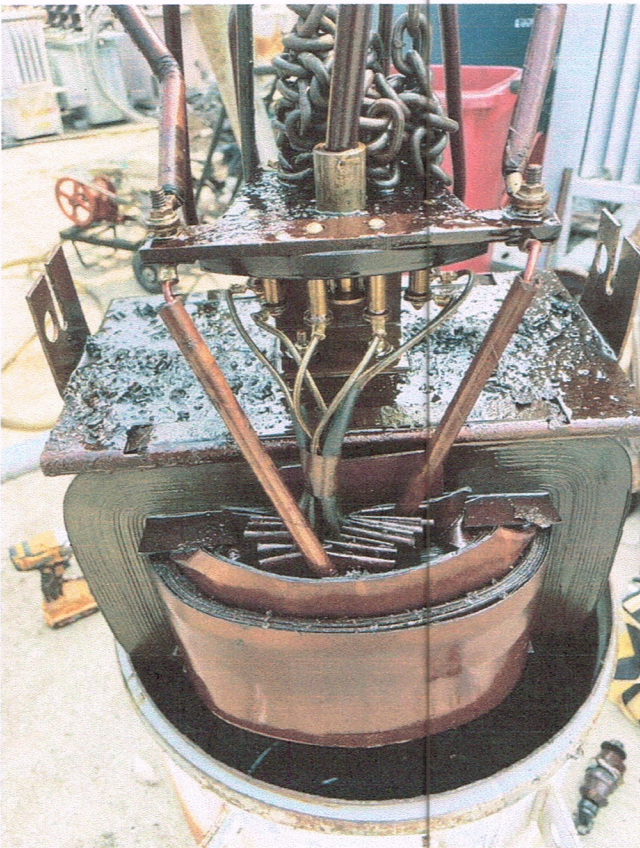
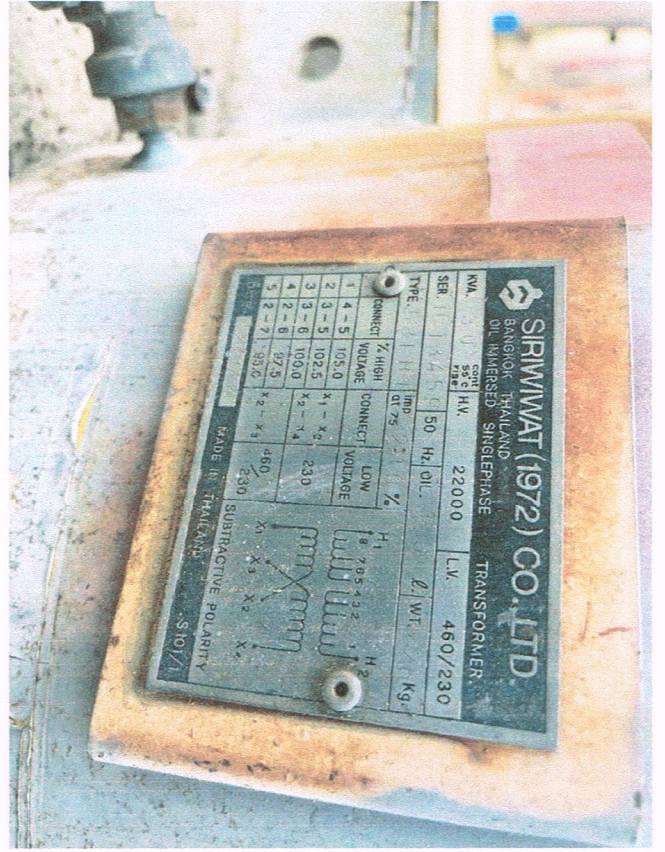
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ทผ.บค.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายชนกฤต พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ทผ.ปร.กฟส.ศปจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายศรีณัฐวิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.ศปจ.

ที่ ก.3 ศปจ.(ปร.)- 171 /2569
เรียน อ.ก.บข.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพุ่มชงค์ กาหลง)
ผจก.กฟส.ศปจ.



หน้าชื่อ : C3SPNPSS01
ชื่อเอกสาร : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการเข้างานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12.05.2026
เวลา : 11:03:13
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-002908 เลข-ผู้ผลิต : 1C13459
WBS : เลขที่สัญญา :
วันที่มอบใบเสร็จ (KVolt) : วันที่มอบใบเสร็จ (KVolt) :
วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่เริ่มรับประกัน :
วันที่รับประกัน 0 ปี วันที่รับประกัน :
วัสดุ : 1-05-000-0002 TR. 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ทก. ก่อปี 49 สิ้นทรัพย์ : 46018289 / 0
วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อปริมาณสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อปริมาณที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	ISPA-F-FA04-TR0147	XX มงคีที่ท่าทรายตรวจความปลอดภัย 2			ติดตั้ง			
24.01.2023	3372XF000004394	DCC บ้านเขาตมเสาเฝ้า ม.5 ต.ศรีประจันต์			ติดตั้ง			
19.01.2026	1020	คลังพัสดุ สุพรรณบุรี	2401	ณป. คลง.	รับคืน	4983044747	7001145146	เสื่อมสภาพตามวาระ