



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง กบข.(ก3)
เลขที่ ก.3 ศบจ.(ปร.) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด (เสื่อมสภาพ)

เรียน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์



ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ก.3 กบข.(มร.) 311/2567 ลว.9 ก.พ. 2567 คณะกรรมการฯ
ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบสวนหม้อแปลงชำรุด ระบบ 1 เฟส 2,2000-230/460 โวลท์
ขนาด 20 เควีเอ. พีอีเอ. TR23-008529 ซีเรียลนัมเบอร์ 1C10759 ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ.(หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟ
2. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่.....ติดตั้งเมื่อวันที่.....
ชำรุดวันที่.....อายุการใช้งาน.....ปี ได้นำหม้อแปลงขนาด.....KVA.....เฟส
หมายเลข PEA Serial No. ผลิตภัณท์ไปติดตั้งแทน
2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน.....รูป อื่น ๆ.....
3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก (เสื่อมสภาพ)
3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
3.3 อื่นๆ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามแผนสับเปลี่ยนหม้อแปลงระบบจำหน่ายตาม
วาระ เห็นควรรวบรวมไว้จำหน่าย
3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.3 ศบจ.(ปร.)- 475 /2569
เรียน อ.กบข.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายพุ่มชงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.ศบจ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายบุญชอบ สีแดงสุก) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศบจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชนกhot พวงดอกไม้) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.ศบจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสรสิทธ์ วิทย์ กบิลพัฒน์) ตำแหน่ง พชง.6 ผ.บ.ค.กฟส.ศบจ.

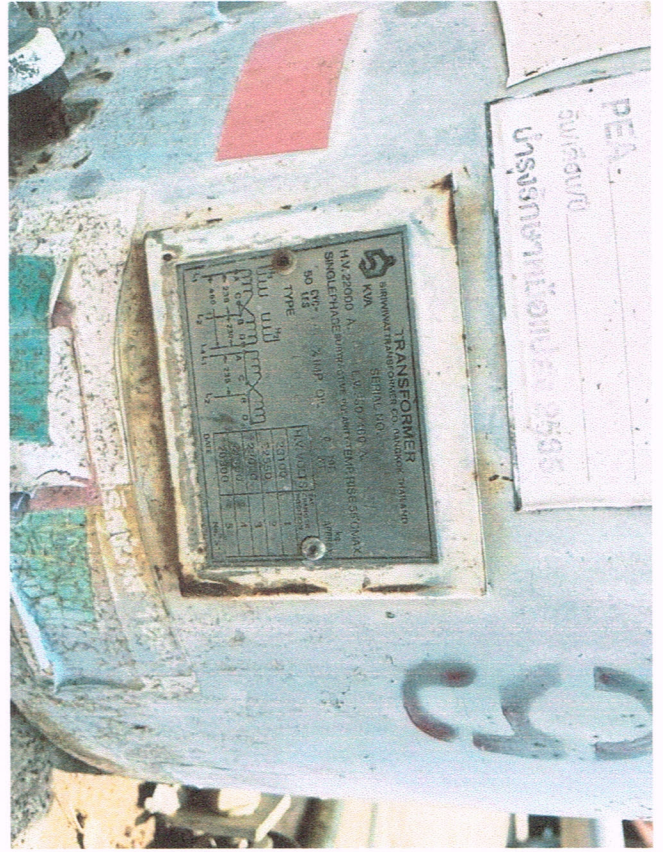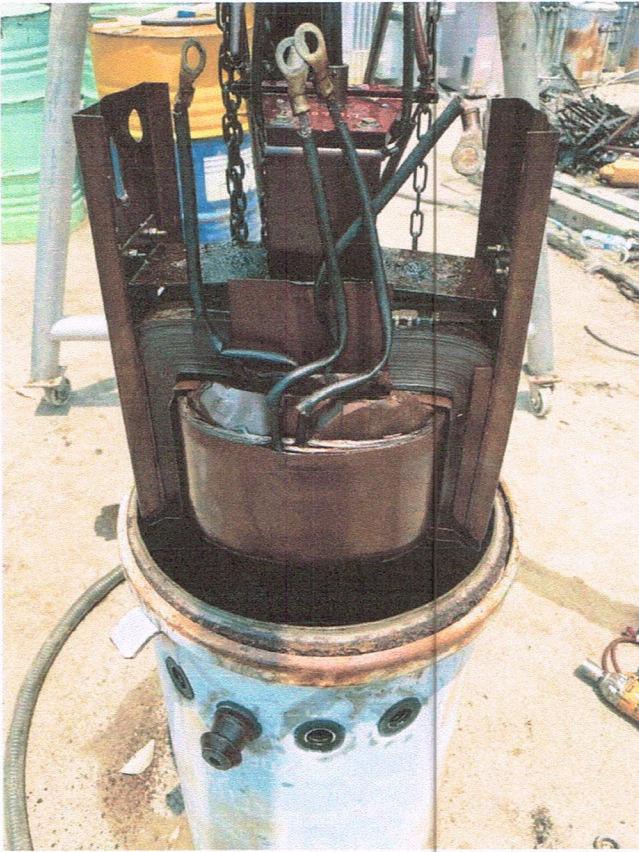

รหัส : C3SPN=SS01
 รหัสเลขที่ : PED-430
 โปรแกรม : ZPMR033

เลขที่สัมฤทธิ์ : TR23-008529 เลข-ผู้ผลิต : C10759 วัสดุ : 1-00-000-0001 TR : 20 KVA 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่บัญชี : บริษัทผู้ผลิต : SIRIWIWAT
 วัตถุประสงค์ (KV011) : เลขที่บัญชี (KV011) : ประเภทรหัสสินค้า : อุปกรณ์หม้อแปลง 49 ลักษณะ : 460118295 /)
 ระยะเวลา : 0 ปี วันที่เริ่มรับทราบ : วันที่ส่งมอบทราบ :

วันที่	รายการ	สถานะ	ผู้ดำเนินการ	สถานที่	ชนิด	ค่า	หน่วย	หมายเหตุ
31.10.2005	ISPA-F-FA04-TR0157	xx	ช่างเทคนิค	ก.5	ติดตั้ง			
13.08.2008	1020	xx	ช่างเทคนิค	ก.5	ติดตั้ง			
03.12.2008	ISPA-F-FA04-TR0157	xx	ช่างเทคนิค	ก.5	ติดตั้ง			
24.01.2023	3872XF000004578		DCC	ก.5	ติดตั้ง			
25.02.2026	1020		ช่างเทคนิค	ก.5	ติดตั้ง			
30.03.2026					ติดตั้ง			