



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน  
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 24-004426  
Serial No 1C13933 ขนาด 30 KVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตรถยนต์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกัน)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกัน)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่ ..... อายุการใช้งาน ..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ..... KVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA. .... Serial No. .... ผลิตรถยนต์ ..... ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ .....

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ซ่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ .....

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....
- ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก. 3 พค ๒๕๖๙ - 366/๖9.

เรียน อก.บช (ก3)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป  
  
(นายสุรวุฒิ บุณนาค)  
ผจก.กฟส.พทน.  
๗ พค ๒๕๖๙

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
( นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี ) ตำแหน่ง ทพ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ   
( นายสุพจน์ น้ำใจดี ) ตำแหน่ง ทพ.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ   
( นายชานนท์ คชายุทธ ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.

### เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ : รายละเอียด

อุปกรณ์ 1000300866    หมวดอุปกรณ์ M    กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย    บันทึกภายใน

สถานะ ESTO    WTWO

มีผลจาก 22.12.2025    มีผลถึง 31.12.9999

- ทั่วไป
- สถานที่ตั้ง
- องค์กร
- โครงสร้าง
- SerData
- ข้อมูลเพิ่มเติม 1
- ข้อมูลเพิ่มเติม 2
- ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0002    TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.

เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR24-004426

เลขที่ประจำสำ 1000445652    ประวัติ

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 01    ที่ใช้ได้

โรงงาน I030    คสังพัสด กากูจนบุรี    รหัสบริษัท 9000

ที่เก็บสินค้า 2301    หกป.พนมทวน


แบบขั้วสต็อก R    แบบขั้วหลัก R

สต็อกพิเศษ    Date L.GoodsMvt 03.04.2026

ลูกค้า    ผู้ขาย

ใบสั่งขาย    / 0    องค์กรประกอบ WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNPSS01  
 โดเมนที่ : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้กำลังงานภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 06.05.2026  
 เวลา : 15:46:06  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-004426      เลข-ผู้ผลิต : 1C13933  
 WBS :      เลขที่สัญญา :      บริษัทผู้ผลิต : SRIRIWAT  
 วัตต์/แอมป์แรงสูง(KVAolt) :      โวลต์/แอมป์แรงต่ำ(Volt) :      ประเภทผลิตภัณฑ์ : อุปกรณ์ถ่ายโอนกำลัง / 0  
 วันประกัน 0 ปี      วันที่เริ่มรับประกัน :      วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
21.10.2005	IUTG-F-FA09-TR0051	xx บ้านวังสำโรงใหม่			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000007922	DCC_บ.วังสำโรงใหม่ ม.16 ต.ดอนแสลบ			ติดตั้ง			
22.12.2025	1030	คลังผลิต กาญจนบุรี	1301	หมบด.พมททวน	รับคืน	4982704960	7001146239	การดำเนินงานปกติ
22.12.2025	1030	คลังผลิต กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททวน	โอน	4983242656		
03.02.2026	1030	คลังผลิต กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมททวน	โอน	4983999813		
03.04.2026	1030	คลังผลิต กาญจนบุรี						

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



คู่มือ : C3PNNPSS01  
 โมเดล : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

ภาษาในส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026  
 เวลา : 21:07:42  
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003882  
 WBS :  
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVot):  
 รับประกัน 4 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 6851384  
 เลขที่สัญญา :  
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt):  
 วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

รหัส : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC  
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL  
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมพันธ์ : 460789769 / 0  
 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กส. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กส. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253	7001146238	
29.10.2025	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981991057		
03.04.2026	3371XF000007922	DCC_บ. วังบัวบาน ม.16 ด.คอนแสลม			ติดตั้ง			



# SIRIWAT (1972) CO., LTD.

BANGKOK THAILAND  
OIL IMMERSED SINGLEPHASE


TRANSFORMER.

KVA. 30 <sup>cont 55°C rise</sup> H.V. 22000 L.V. 460/230

SER. 10 3933 50 Hz. OIL. 650 l. WT. 225 Kg.

TYPE. 5: LHL imp at 75 2.17 %

CONNECT	% HIGH VOLTAGE	CONNECT	LOW VOLTAGE
1 4-5	105.0	x <sub>1</sub> - x <sub>3</sub>	230
2 3-5	102.5	x <sub>2</sub> - x <sub>4</sub>	
3 3-6	100.0		460 230
4 2-6	97.5	x <sub>2</sub> - x <sub>3</sub>	
5 2-7	95.0		

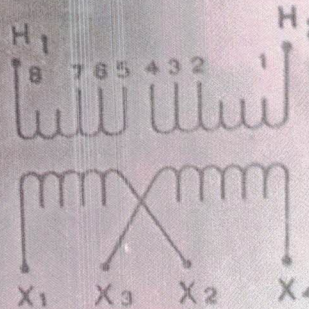

SUBSTRACTIVE POLARITY

DATE

MADE IN THAILAND

S101/

