



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๘

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-003467

Serial No 35984 ขนาด 10 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ แก้มบ่อลำโพง ม.2 ถนนเทพฯ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-003915 Serial No. 6851417 ผลิตภัณท์ Thaimax well ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.

ก.3พทน. - ๒๖๕/๐๙

เรียน อก.บช (ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวิทย์ บุนนาค)
ผจก.กฟส.พทน.
๗ พ.ค. ๒๕๖๘

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ : รายละเอียด

จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000300376	หมวดอุปกรณ์	M	กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			บันทึกภายใน
สถานะ	ESTO	WTWO	[i]	
มีผลจาก	28.10.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป		
วัสดุ	1-05-000-0000	TR., 10 KVA. 1 P 3 W,22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตสเกท	TR23-003467	
เลขที่ประจำลำ	1002295631	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก			
ประเภทสต็อก	01	ที่ใช้งานได้	
โรงงาน	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	2301	ผกป.พนมทวน	
แบบขั้วสต็อก	R	แบบขั้วหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	02.04.2026
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ 0	องค์ประกอบ WBS	

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 06.05.2026
 เวลา : 15:44:24
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-003467 เลข-ผู้ผลิต : 35984 รหัส : 1-05-000-0000 TR-, 10 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SRIVIWAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVA): โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน / 0
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IP TU-F-FA04-TR0169				ติดตั้ง			
25.01.2023	3371XF000007808	xx บ้านบ่อสำโรง DCC_บ้านบ่อสำโรง ม. 2 ต.ดอนตาเพชร			ติดตั้ง รื้อถอน รื้อถอน รื้อถอน			
25.01.2023			1301	หมด.หมดทวน	4981977590	7001123480		
29.10.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สภ.หมดทวน	4983242652			
03.02.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สภ.หมดทวน	4983989320			
02.04.2026	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี						เสื่อมสภาพตามวาระ

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNP5501
 ไลน์งานที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR032

การให้ทำส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:44:36
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตสัดที่ : TR68-0030915
 WBS :
 เลขที่ผลิต : 6851417
 เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(kVolt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789802 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	สายเข้ามาสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กอล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กอล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
09.09.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981248889	7001123479	
15.05.2026	3371XF000007808	บ้านบ่อลำโรง ม. 2 ค.คอนตนาเพชร			ติดตั้ง			

TRANSFORMER



SRIWATT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND


KVA 10 SERIAL NO. 35984

H.V. 22000 A. 0.45 L.V. 230/460 A. 21.7/43.5

SINGLE PHASE SUBTRACTIVE POLARITY TEMP. RISE 55 C MAX.

50 CYCLES 1.82% IMP. OIL 38ℓ. TOT. WT. 148 kg. APPROX.

TYPE 108 LH L

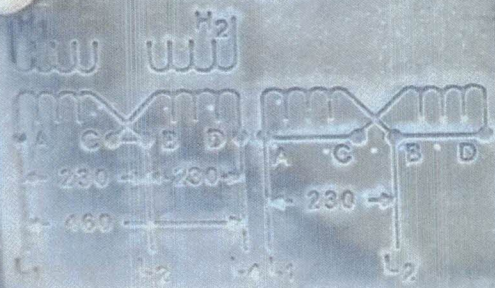

H.V. VOLTS	TAP CHANGER POSITION
23100	1
22550	2
22000	3
21450	4
20900	5

DATE / / No. S1



