



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-004 058
Serial No 1C09054 ขนาด 30 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ Sirivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านเคในฝ่ ก.จวิฬ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส
หมายเลข PEA. 68-003888 Serial No. 6851390 ผลิตภัณท์ Thaimaxwell ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เลื่อน สกฟ ทททท

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
- ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พชง.6 ผชง.กฟส.พทน.

ก.๓ พทน.- 402/69

เรียน อภ.บช(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุณนาค)

ผจก.กฟส.พทน.

๑๘ พค ๒๕๖๙

แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000300730	หมวดอุปกรณ์	M	กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	NEWC		
มีผลจาก	22.12.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง serData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป		
วัสดุ	1 05 C00 0002	TR., 30 KVA. 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 Kv.
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR23-304058	
เลขที่ประจำสำ	1000445652	ประวัติ

ข้อมูลสต็อก			
ประเภทสต็อก	01	ที่ใช้ได้	
โรงงาน	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า	2301	กฟผ.พมทวน	
แบบחסสต็อก	R	แบบחסหลัก	R
สต็อกพิเศษ		Date L.GoodsMvt	03.04.2026
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ U	องค์ประกอบ WBS	

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 ไลน์เซพท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:48:15
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตกันพี : TR23-004058
 เลข-ผู้ผลิต : IC09054
 เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(KVolt):
 รับประกัน 0 ปี

สถานที่ติดตั้ง
 IUTG-F-FA05-TR0132
 3371XF000007479

วันที่
 31.10.2005
 24.01.2023
 22.12.2025
 22.12.2025
 03.02.2026
 03.04.2026

สถานที่ติดตั้ง
 xx บ้านนาใหม่(ขุขแมก)
 DCC_บ้านนาใหม่ ต.วังไผ่

ชื่อผู้ติดตั้ง
 คสจ.พัสดุ กาญจนบุรี
 คสจ.พัสดุ กาญจนบุรี
 คสจ.พัสดุ กาญจนบุรี

ที่เก็บสินค้า
 1301
 2301
 2301

คำอธิบายที่เก็บสินค้า
 คมด.พจนทวน
 สกป.พจนทวน
 สกป.พจนทวน

กิจการ
 ติดตั้ง
 ติดตั้ง
 รื้อถอน
 รับเดิน
 โฉน
 โฉน

เอกสารวัสดุ
 4982704912
 4983242656
 4983993813

ใบสั่ง
 7001146237

เหตุผล
 การดำเนินงานปกติ

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:50:23
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003888
 WBS :
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) :
 ระบุประกัน 4 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 6851390
 เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025

ผู้ผลิต : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789775 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	โมดูล	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังวัสดุ ภาณุฉนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
29.10.2025	I030	คลังวัสดุ ภาณุฉนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981990819	7001146236	
03.04.2026		3371XF0000007479			ติดตั้ง			







TRANSFORMER

SIRIWIVAT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND


KVA 50 SERIAL NO. 1009054

H.V. 22000 A. 1.00 L.V. 230/460 A. 5.5/15.0

SINGLE PHASE SUBTRACTIVE POLARITY TEMP. RISE 55 C MAX.

50 CYCLES 2.05% IMP. OIL 55 C. TOT. WT. 200 Kg. APPROX.

TYPE 58 L H. LL

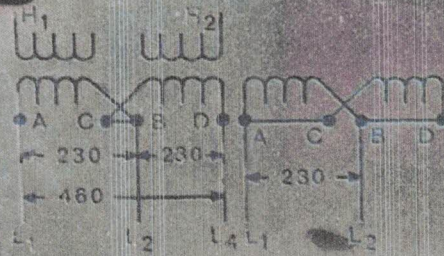

H.V. VOLTS	TAP CHANGER POSITION
23100	1
22550	2
23000	3
21450	4
20900	5

DATE 25 No. S1