



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-010623
Serial No 1C11795 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลិតภัณฑ์ Sirivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ แก้งหวงเทียม ม.3 ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 68-003887 Serial No. 6851389 ผลิตภัณฑ์ Thai max well ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

ม.ป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ ตามทား

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.๓ พทน.- 400/69

เรียน ออก.บช.(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุณนาค)
ผจก.กฟส.พทน.
๑๘ พค ๒๕๖๘

ลงชื่อ
(นายศักดิ์สิทธิ์ ทรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายชานนท์ คชชาติ) ตำแหน่ง พชง.6 ผชง.กฟส.พทน.

อุปกรณ์ 1000300644 หมวดอุปกรณ์ M กฟท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
 คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย
 สถานะ ESTO WTRD
 มีผลจาก 17.12.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 เลขที่ผลิตวงในแท้ TR23-010023
 เลขที่ประจำตัว 1001265429 ประวัตี

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก 01 ที่ใช้ได้
 โรงงาน IC30 คสังผลิต กายจนบุรี รหัสบริษัท 9000
 ที่เก็บสินค้า 2301 ผกป.พนมทวน
 แบทรหัสสต็อก R แบทรหัส R
 สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 02.04.2026
 ลูกค้า ผู้ขาย
 ใบสั่งขาย / 0 องค์ประกอบ WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNP5501
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:53:52
 หน้าที่ : 1

เลขที่ติดตั้ง : TR23-010623 เลข-ผู้ผลิต : 1C11795
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SRIVIWAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVA): วัตถุประสงค์ : อุปกรณ์ทดแทน : อุปกรณ์ : 49 สิ้นทรัพย์ : 460119698 / 0
 วันประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IUTG-FA05-TR0089	xx-บ้านหนองบัวถึง			ติดตั้ง			
12.12.2013	1033	กฟส.พนมทวน			ติดตั้ง			
12.07.2015	PTU-F-FA04-TR0466	xx บ้านรางเทียม			ติดตั้ง			
25.01.2023	3371XF000007664	DCC_บ.รางเทียม ม.3 อ.พนมทวน			รื้อถอน			
25.01.2023					รื้อถอน			
17.12.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	1301	หมด.พนมทวน	รับคืน	4982616736	7001146235	การดำเนินงานปกติ
17.12.2025	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2301	กฟส.พนมทวน	โอน	4983242654		
03.02.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2301	กฟส.พนมทวน	โอน	4983989322		
02.04.2026	1030	คลังสินค้า กาญจนบุรี						

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PINPSS01
 โฉลงที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ทำส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:55:44
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตกันแท : TR68-003887 เลข-ผู้ผลิต : 6851389 วัสดุ : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลท์แอมป์แรงส่ง(KVolt) : โวลท์แอมป์แรงส่ง(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460789774 / 0
 รับประทาน 4 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
14.07.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
29.10.2025	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981990669	7001146234	
03.04.2026	3371XF000007664	DCC_บ.รางเหนือ ม.3 อ.พนมทวน			ติดตั้ง			





TRANSFORMER

SIRIWAT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND

KVA 20 SERIAL NO. 1011

H.V. 22000 A. 1.5 L.V. 230/460 A.

SINGLE PHASE SUBTRACTIVE POLARITY-TEMP. RISE 55°C MAX.


50 CYCLES

IMP. OIL

TOT. WT.

kg. APPROX.

TYPE

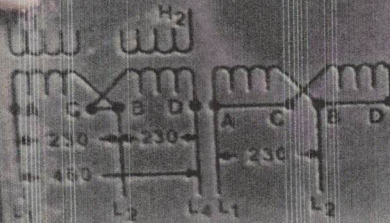

H.V. VOLTS

TAP CHANGER POSITION

23100

1

22550

2

22000

3

21450

4

20900

5

DATE

No. S1

