



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 23-000955

Serial No. 37919 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 kV ผลิตภัณฑ์ Sinivivat ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ หน้าโรงเรียนบ้านหนองใหม่ ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. ๒๕-003911 Serial No. ๒๒51413 ผลิตภัณฑ์ Thaimaxwell ไปติดตั้งแทน

- 2.2 สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

- 3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพตามอายุ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

- คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.๓ พทน. (ปร) - ๕๒๐/๐๓

เรียน อก.บข (ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุณนาค)
ผจก.กฟส.พทน.
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายสพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.

อุปกรณ์ 1001222384 หมวดอุปกรณ์ M กพด.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

ฝ่ายรับมอบอุปกรณ์ บ้านจงคูแ

สถานะ ESTO WTRD

มีผลจาก 28.10.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ :-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.

เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR23-000955

เลขที่ใบระชาลา :001265429

ข้อมูลสต็อค

ประเภทสต็อค 01 ที่ใช้ได้

โรงงาน JUSU คสังพิสด กาญจนบุรี รหัสบริษัท 9000

ที่เก็บสินค้า 2301 ผกป.พนมทวน

แบบซ้สต็อค R

สต็อคพิเศษ

ลูกค้า

ใบสั่งขาย / 0

แบบซ้หลัก R

Date L.GoodsMvt 10.11.2025

ผู้ขาย

องค์ประกอบ WBS

รายงานประวัติการไขงานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNP5501
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ข้อมูลเบื้องต้น
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 15.05.2026
 เวลา : 20:18:53
 หน้า : 1

เลขที่ผลิต : TR23-000955 เลข-ผู้ผลิต : 37919 รหัส : 1-05-000-0001 TR, 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SRIVIWAT
 โวลต์แอมป์แรงสูง(KVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเทศผู้ผลิต : ประเทศไทย
 จำนวนปีประกัน : 0 ปี วันที่เริ่มประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน : วันที่เริ่มประกัน : /

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารที่ติด	ใบสั่ง	เหตุผล
29.03.2011	IP.TU-F-FA04-TR0436				ติดตั้ง			
07.08.2018	I033-G1STAG	บ้านท้ายสัก ม6 อ.สรรคบุรี FL ก่อสร้าง GIS TAG - กบอ.พทท.			ติดตั้ง			
07.08.2018					รื้อถอน			
28.10.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	สภ.พมทททท	รื้อถอน	4982162470	7001125351	เสื่อมสภาพตามอายุ
29.10.2025					รับคืน			

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PMPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 11:23:53
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-003911 เลข-ผู้ผลิต : 6851413 รหัส : 1-05-000-0011 TR., 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIMAXWELL
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สันทรัพย์ : 460789798 / 0
 รับประทาน 4 ปี วันที่เริ่มรับประทาน : 30/08/2025 วันสิ้นสุดประกัน : 29/08/2030

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุ/ผล
14.07.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4981077897		
29.08.2025	Z001	กมล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004651044		
29.08.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004651253		
09.09.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981250013	7001125350	
20.05.2026	3371XF000007482	DCC_หน้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์			ติดตั้ง			



TRANSFORMER

SIRIWIT TRANSFORMER CO. BANGKOK THAILAND

KVA

SERIAL NO.

H.V. 22000 A.

L.V. 230/460 A.

SINGLE PHASE SUBTRACTIVE POLARITY TEMP. RISE 55°C MAX.


50 CYCLES

1.9% IMP. OIL

l. TOT. WT.

kg. APPRX

TYPE

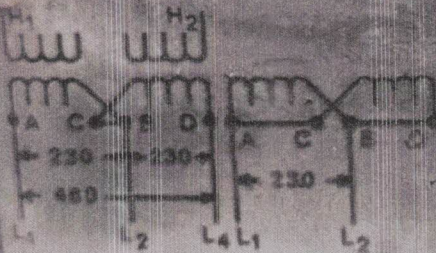

H.V. VOLTS	TAP CHG POS
22100	
22550	
23000	
21450	
20900	

DATE / No St





2 PE 23
0
9
5
5
20