



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 28-0011960
Serial No 16028861 ขนาด 50 KVA 3 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ THAIMAXWELL ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ทองแท้ป้า อัดถนนเจดีย์ ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 50 KVA 3 เฟส
หมายเลข PEA. ๖๖-022510 Serial No. ๖310532 ผลิตภัณท์ Q.T.C. ไปติดตั้งแทน
- 2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)
 มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
- 3.3 อื่น ๆ เคื่องมรทนตามอะ
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
- ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.-(ก.๓)-๒๒๐๖๐๓
เรียน อ.ก.บช(ก3)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
(นายสุรวิ บุนนาค)
ผจก.กฟส.พทน.
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.
ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.
ลงชื่อ [Signature] คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จัดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000812856	หมวดอุปกรณ์	M	กฟภ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงกฟภ. PEA 28-011960,50 KVA			
สถานะ	ESTO	WTRD		
มีผลจาก	28.10.2025	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป

วัสดุ	1-J5-L01-0005	TR, 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR28-011960	
เลขที่ประจำสาขา	1111111112	<input type="button" value="ประวัติ"/>

ข้อมูลสต็อก

ประเภทสต็อก	01	ที่ใช้ไฟ	รหัสบริษัท	9000
โรงงาน	I030	คลังฟีด กัญจนบุรี		
ที่เก็บสินค้า	2301	กฟภ.พนมทวน		
แบบ บัญชีสต็อก	R		แบบบัญชีหลัก	R
สต็อกพิเศษ			Date L.GoodsMvt	03.04.2026
ลูกค้า		ผู้ขาย		
ใบสั่งขาย		องค์ประกอบ WBS		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNIPSS01
 ใดลแอมท์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 20.05.2026
 เวลา : 11:46:26
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตกันท์ : TR66-022510 เลข-ผู้ผลิต : 67310532
 WBS : เลขที่ผลิตภัณฑ์ :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(KVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 20/03/2024

วัสดุ : 1-05-001-0066 TR-,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
 บริษัทผู้ผลิต : Q.T.C.
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460736809 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 19/03/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	จำนวนรายการที่เก็บสินค้า	กิจการ	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
24.04.2024	Z001	กมล(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004178445		
08.05.2024	Z001	กมล(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974386854		
25.07.2024	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	โอน	5004269928	7001125368	
12.09.2025	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981322887		
13.05.2026	3371XF000007406	DCC_ทางเข้าบ้าน วัดดอนเจดีย์			ติดตั้ง			



THAI MAXWELL ELECTRIC CO., LTD.
บริษัท ไทยแมกซ์เวลล์ อิเล็กทริก จำกัด

TRANSFORMER NO. 16028867 TYPE DT 34408

RATED POWER 50 KVA. PHASE 3 FREQUENCY 50 Hz.

RATED VOLTAGE 22000 400/230 V. YEAR MAR 1986

RATED CURRENT 1.31 72.2 A.

AMBIENT TEMPERATURE 40 °C

TEMP RISE OIL/WINDING 60/65 °C

IMPEDANCE VOLTAGE 3.90 % AT 75 °C

IMPULSE LEVEL FULL WAVE

A,B,C 125 KV. a,b,c 30 KV.



VECTOR GROUP Dyn 11

TYPE OF DUTY CONTINUOUS


TYPE OF COOLING ONAN

OIL QUANTITY 8.2 L

TOTAL WEIGHT 33.8 KGS.

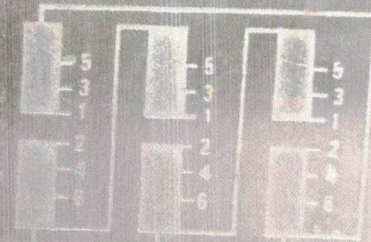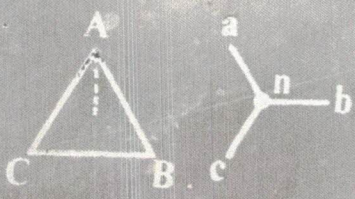

INDICATOR	TAP	VOLTAGE	CONNECTION
1	23100	1-2	
2	22550	2-3	
3	22000	3-4	
4	21450	4-5	
5	20900	5-6	

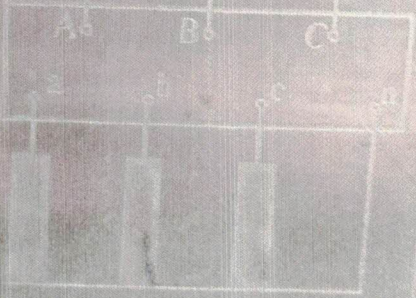

MADE IN THAILAND



