



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 25-001026

Serial No 3037597 ขนาด 50 kVA 3 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณฑ์ Thai Trafo ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ. เมืองทอง ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส

หมายเลข PEA. 68-018847 Serial No. 683666 ผลิตภัณฑ์ CC ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพตามอายุ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.๓ พทน.-

เรียน อก.บข(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุณนาค)

ผจก.กฟส.พทน.

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ _____ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บ.ค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ ชาญฤทธิ์) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พทน.

แสดงอุปกรณ์: ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์	1000288166	หมวดอุปกรณ์	M	ภาพ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ			
สถานะ	ESTO	WTRD		
มีผลจาก	26.01.2026	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ข้อมูลทั่วไป

คลาส	Z_TR	DISTRIBUTION TRANSFORMER		
ประเภทหอบเขต	Z9999	อุปกรณ์กฟภ.ก่อนปี 49		
กลุ่มสิทธิ์		สายผลิตพันธ์		
น้ำหนัก	0	KG	ขนาด/มิติ	
เลขสินค้าคงคลัง	TR25-001026	วันที่เริ่มใช้	18.06.2003	


ข้อมูลการอ้างอิง

มูลค่าการได้นำ	0.00	T-B	วันที่ได้นำ	01.01.2006
----------------	------	-----	-------------	------------

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์	THAI TRAFO	ประเทศผู้ผลิต	TH
เลขที่รุ่น		ปี/เดือนสร้าง	/
ManuPartNo.			
เลข-ผู้ผลิต	3C37557		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 โมเดลที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ทำส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13.05.2026
 เวลา : 13:51:19
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR25-001026 เลข-ผู้ผลิต : 3C37557
 เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAI TRAF0
 โวลต์(แบบแรงดัน)(Volt) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กวด.กอนปี 49 สันทราย : 460559199 / 0
 วันที่เริ่มรับประกัน : วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เป็นสินค้า	คำอธิบายที่เป็นสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA07-TR0108	XX บ.ปบรช ม.7 ต.หนองบัว	2001	บริษัท ก.พล.ก.	ติดตั้ง	4945109191	2000829587	
18.05.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมทวน	รับคืน	4945255939		
18.05.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมทวน	รับคืน	4947789370	8003148324	
28.09.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมทวน	เบิก	4947466977	8003148324	
28.09.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมทวน	ติดตั้ง	4955645605	2001035014	
27.05.2020	3371XF000007827	DCC_บ้านเมืองทอง	2301	ศกป.พมทวน	ติดตั้ง			
27.05.2020	3371XF000007827	DCC_บ้านเมืองทอง	2301	ศกป.พมทวน	รับคืน	4963145165	7001111874	การดำเนินงานปกติ
17.02.2021								
26.01.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พมทวน				

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 13.05.2026
 เวลา : 13:53:50
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR68-018847 เลข-ผู้ผลิต : 683666
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลต์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 01/10/2025

รหัส : 1-05-001-0067 TR-,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
 บริษัทผู้ผลิต : CC TRANSFORMER
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สันทรัพย์ : 460794701 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 30/09/2028

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
29.09.2025	I030	คลังไฟสด	2301	ผกป.พนมทวน	โอบ	4981800638		
30.09.2025	I030	คลังไฟสด	2301	ผกป.พนมทวน	โอบ	5004696925		
20.11.2025	I030	คลังไฟสด	2301	ผกป.พนมทวน	เบิก	4982334746	7001111875	
31.03.2026	3371XF000007827	DCC_บ้านเมืองทอง			ติดตั้ง			





SIRIWIVAT (1972) CO., LTD.

BANGKOK THAILAND

THREE PHASE - OIL IMMERSED - OUTDOOR USED TRANSFORMER

KVA.	511	FAC. SER. NO.	3037277
PHASE	3	FREQUENCY	50
TYPE	751F	CLASS	
PRIM. VOLT	22000	SEC. VOLT	400/230
PRIM. AMP.	13.5	SEC. AMP.	7.2
PERCENT IMP	6.78	OIL TEMP. RISE	55° C
OIL QTY (L)	1.57	LIFTING WT. (Kg)	2.9
TOTAL WT. (Kg)	5.2	DATE	

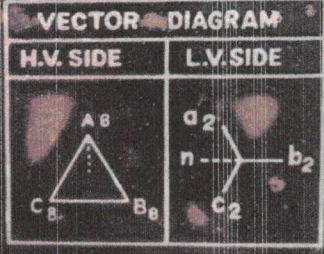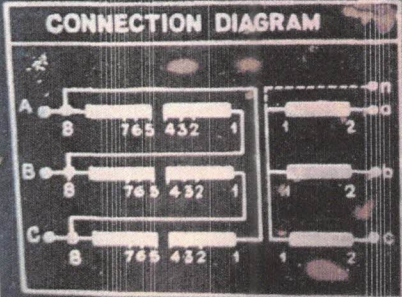

CONNECTION Dy11

ACCORDING TO

H.V. SIDE		
POS.	CONNECT.	VOLTAGE.
1	5 - 4	23100
2	5 - 3	22550
3	6 - 3	22000
4	6 - 2	21450
5	7 - 2	20900

L.V. SIDE	
TERMINAL.	VOLTAGE.
a TO b	400
b TO c	
c TO a	
a b c TO n	230

CONTRACT NO. _____

SER. NO. _____

NO. T101/A



