



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 29-014002

Serial No 73639 ขนาด 10 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตรถยนต์ CHAROENCHAI ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ริมคลองสวนพนาพร (พต.อ.ท.) ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 59-028768 Serial No. 5912476 ผลิตรถยนต์ SAHABKANT ELECTRIC ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.-

เรียน อ.ก.บข (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวิทย์ บุณนาค)
ผจก.กฟส.พนม.

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง หน.ปร.กฟส.พนม.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายสุพจน์ น้าใจดี) ตำแหน่ง หน.บค.กฟส.พนม.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชานนท์ คชชาติ) ตำแหน่ง พชง.6 ผปร.กฟส.พนม.

แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000300692 หมวดอุปกรณ์ M กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย
สถานะ ESTO WTRD
มีผลจาก 24.10.2025 มีผลถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์การ โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-000-0000 TR., 1C KVA. 1 P 3 W,22/0.46-0.23 KV.
เลขที่ผลิตภักซ์ TR29-014002
เลขที่ประจำล่า 1002295631 ประวัตี

ข้อมูลติดต่อ

ประเภทสต็อก 01 ที่ใช้ได้
โรงงาน IU3U คสังหสค กาญจนบุรี รหัสบริษัท 9000
ที่เก็บสินค้า 2301 ผกป.พนมทวน
แบบสต็อก R แบบซัพพลาย R
สต็อกพิเศษ Date L.GoodsMvt 14.05.2026
ลูกค้า ผู้ขาย
ใบสั่งขาย / 0 องค์กรกอบ WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNIPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPHR033

การเข้าถึงส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 18:23:00
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR59-028768
 WBS :
 วัสดุที่มีแรงดันสูง(kVolt) :
 ระบุประเภท : 2 E

เลข-ผู้ผลิต : 5912476
 เลขที่สัญญา :
 วัสดุที่มีแรงดันสูง(Volt) :
 วันที่เริ่มใช้งาน : 25/01/2017

รหัส : 1-05-000-0002 TR, 30 KVA, 1 P 3 W, 22-0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SAHABKANT ELECTRIC
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สัมผัสภัย : 460499276 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 24/01/2020

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	สายรับสายสถานีติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ส่วนขยายที่เป็นสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
26.01.2017	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	0001	Dummy Stock	โอน	5002021865		
26.04.2017	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	6001	จัดกองพจนน 1	โอน	4939551748	6000707397	
26.04.2017	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	6001	จัดกองพจนน 1	เบิก	4939551975		
23.08.2017	I033-GISTAG	FL วัสดุช่าง GIS TAG - กฟผ.พจน.			ติดตั้ง			
24.01.2023	33XFIA000089752	DCC_บ้านเขาบ่อย			ติดตั้ง			
14.11.2024					รับคอบน			
26.11.2024	33XFIA000033590	DCC_รับคอบนคอนคาเพชร (หม้อลําพร)	2301	ศกป.พจนทวน	ติดตั้ง	4977354003		การดำเนินงานปกติ
26.11.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	รับคืน	4977354170	2001509855	การดำเนินงานปกติ
26.11.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	เบิก	4978596213	2001509855	
26.11.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	พมด.พจนทวน	รับคืน	4977733635	7000976961	
27.12.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	พมด.พจนทวน	รับคืน	4978595669	7000976961	
27.12.2024	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1301	พมด.พจนทวน	เบิก			การดำเนินงานปกติ
06.03.2025	33XFIA000033590	DCC_รับคอบนคอนคาเพชร (หม้อลําพร)			รับคอบน			การดำเนินงานปกติ
06.03.2025	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	ติดตั้ง	4978596776	2001509855	

29-014002




TRANSFORMER

TIS. 384-2525

ANSI - C57.12

CLASS	OA	HIGH RATED VOLTS	22000
Hz.	50	LOW RATED VOLTS	230 / 460
PHASE	1	(LV.) RATED AMPERES	43.47 / 21.73
kVA.	10	% IMPEDANCE (75 °C)	2.0
OIL	70	TEMP. RISE: WDG. 65 °C	TOP OIL 55 °C
TOTAL Wt.	167 kg.	HIGH-LOW WDG.	125 - 30 KV BIL

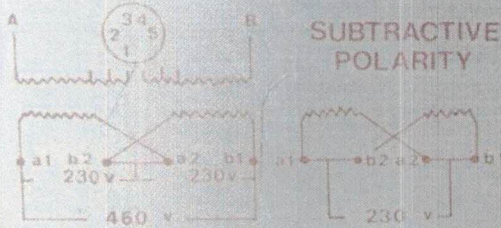

HIGH VOLTS	TAP-CHANGER POSITION
23100	1
22550	2
22000	3
21450	4
20900	5

SERIAL NO.

73037

DATE

1980



CHAROEN CHAI TRANSFORMER CO., LTD.





