



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟส.พนมทวน
เลขที่ ก3.พทน(ปร) /2569 วันที่
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด
เรียน ผจก.กฟส.พนมทวน

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ พทน.-010/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 29-012205
Serial No 863058400 ขนาด 20 kVA 1 เฟส ระบบ 22 KV ผลิตภัณท์ HICO ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านดอนขี้ป ๕.๖ ต.หนองโวง ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่ อายุการใช้งาน ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 30 kVA 1 เฟส

หมายเลข PEA. 64-023397 Serial No. 0044760 ผลิตภัณท์ PRECISE ไปติดตั้งแทน

2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)

มป.11 รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน 3 รูป อื่น ๆ

3. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

3.3 อื่น ๆ เสื่อมสภาพ

3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ก.3 พทน.- ๑๕๓/๑๕

เรียน อก.บช (ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสุรวุฒิ บุณนาม)
ผจก.กฟส.พทน.

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ _____ คณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี) ตำแหน่ง ผ.ปร.กฟส.พทน.

ลงชื่อ _____ คณะกรรมการฯ
(นายสุพจน์ น้ำใจดี) ตำแหน่ง ผ.บค.กฟส.พทน.

ลงชื่อ _____ คณะกรรมการฯ
(นายชานนท์ คชายุทธ) ตำแหน่ง พทง.6 ผ.ปร.กฟส.พทน.

แสดงอุปกรณ์: รายละเอียด

ภาพรวมเวลา จุดวัด/ตีวัด


อุปกรณ์	1000299797	หมวดอุปกรณ์	M	กฟผ.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่าย			
สถานะ	ESTO	OLDR		
มีผลจาก	21.06.2024	มีผลถึง	31.12.9999	

ทั่วไป สถานที่ตั้ง วงค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป	TR., 20 KV/. 1 P 3 W, 22/0.16 0.23 KV.	
วัสดุ	1-05-000-0001	
เลขที่ผลิตสภท	TR29-012205	ประวัติ
เลขที่ประจำลำ	1001255429	

ข้อมูลสต็อก		
ประเภทสต็อก	07	สต็อกที่บิล็อค
โรงงาน	I030	คลังผลิต กานจนบุรี
ที่เก็บสินค้า	2301	กฟผ.พนมทวน
แบบขจัดสต็อก	R	บาทหลัก
สต็อกพิเศษ		Date ..GoodsMvt
ราคา		19.05.2026
ใบสั่งขาย	/ 0	ผู้ขาย
		วงค์ประกอบ WBS

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNP5501
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ข้อมูลภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว


วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 18:10:40
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR29-012205 เลข-ผู้ผลิต : 863058400
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลต์และแอมป์แรงสูง(KVolt) : โวลต์และแอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 0 ปี รับประกันประกัน :

รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : HICO
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟีด.ก่อนมี 49 สัมพันธ์ : /
 รับประกันประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารรหัส	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IP TU-F-FA01-TR0004				ติดตั้ง			
09.02.2015	IP TU-F-FA04-TR0463	xx บ้านดอนมด			ติดตั้ง			
21.06.2024	1030	คลังพัสดุ ภาณุเจริญบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	รื้อถอน	4975072347	2001467920	จ่ายไฟแรงต่ำไม่ได้
29.01.2025	1030	คลังพัสดุ ภาณุเจริญบุรี	1301	หมด.พจนทวน	โอน	4978120192		
03.02.2026	1030	คลังพัสดุ ภาณุเจริญบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	โอน	4983243078		
09.05.2026	1030	คลังพัสดุ ภาณุเจริญบุรี	2301	ศกป.พจนทวน	โอน	4984407108		

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3PNNPSS01
 โดเมนที่ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 18:12:33
 หน้าที่ : 1


เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR64-023397 เลข-ผู้ผลิต : 0044760
 WBS : เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(kVolt) : โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มประกัน : 25/01/2022

รหัส : 1-05-000-0011 TR-, 30KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC
 บริษัทผู้ผลิต : PRECISE
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สินทรัพย์ : 460668867 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน : 24/01/2025

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.02.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ผกป.พนมทวน	โอน	5003417411		
05.06.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ผกป.พนมทวน	โอน	4964693358	6001034570	
19.06.2022	I030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2301	ผกป.พนมทวน	เบิก	4964909563		
25.01.2023	33XFIA000136843	ขลประจักษ์นครแทน			ติดตั้ง			
12.02.2026	3371XF000007632	DCC_บ้านดอนขี้เฒ่า ม. 3 ต.หนองโรง			ติดตั้ง			

29-012205

STE0447




HICO

ONAN
SINGLE PHASE
CONVENTIONAL
TRANSFORMER

HV 22000 V
LV 460/230 V

KVA 20 50Hz		POL. SUB		TEMP. RISE. 65°C	BIL 125 KV
CUR. (460V) 43.5A		IMP. 75°C %		OIL Q'TY 41 L	
SER. NO.				WT. 175 KG	
HIGH VOLTAGE	TAP CHANGER				
	POS. NO		CONNECTS		
	23100	1	4-5		
	22550	2	3-5		
	22000R	3	3-6		
	21450	4	2-6		
20300F	5	2-7			

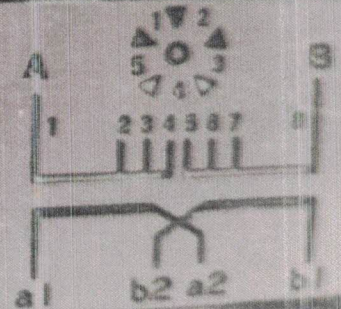

HYOSUNG INDUSTRIES CO., LTD.
SEOUL, KOREA 19



