



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบช.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๙-๐๑๔๐๐๙ ขนาด ๑๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๙-๐๑๔๐๐๙ Serial No. ๗๓๖๔๔ ขนาด ๑๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ CHAROENCHAI ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๐
ชำรุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๙...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔...รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ตามเลขที่ ก.๓ กฟส.บพล.(มต)-๑๖/๒๕๖๙
ลว.๒๕ พ.ค.๖๙ เรื่องขออนุมัติติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงในระบบ SAP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ซ่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๖๐๑ /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ผ.ม.ต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ช.ผ.ม.ต.กฟส.บพล.

รูปชุดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๙-๐๑๔๐๐๙ (๑๐ KVA)

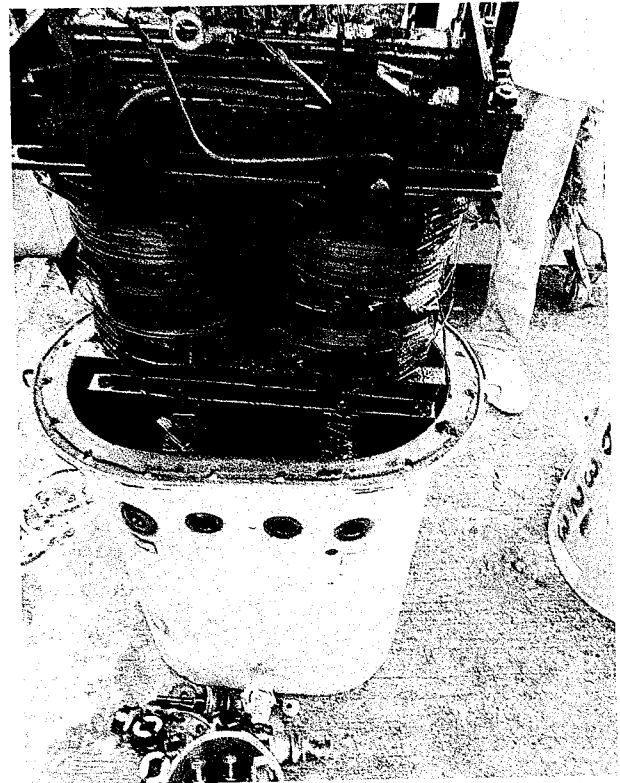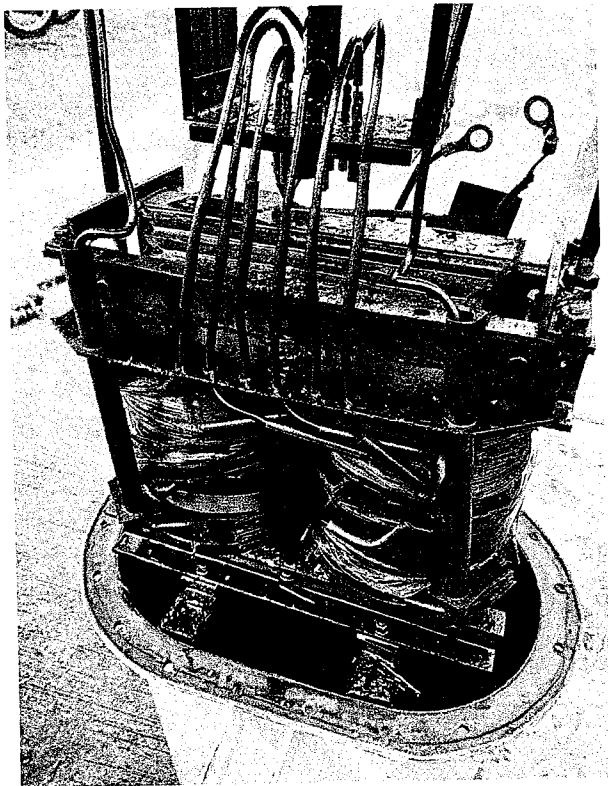


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๙-๐๑๔๐๐๙)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPHSM01
 โดเมน : PEO-406
 โปรแกรม : ZPMR033

สายไฟฟ้าส่งผู้ภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 25.05.2026
 เวลา : 14:09:34
 หน้า : 1

เลขรหัสสินค้า : TR29-014009 เลข-ผู้ผลิต : 73644 รหัส : 1-05-000-0000 TR., 10 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : P-TDD01.4-I-BOPE0.2016 เลข-สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : CHAROENCHAI
 โวลท์ต่อหม้อแปลงสูง(kVolt) : โวลท์ต่อเป็นแรงต่ำ(Volt) : ประสิทธิภาพร้อยละ : สูงกว่าค่าปกติ,ก่อนปี 49 อินพุต : 460132503 / 0
 รับประกัน 0 ปี รับประกันรับประกัน : รับประกันประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	สายเคเบิลสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	จำนวนวันที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารที่ติด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	JUTG-F-FA09-TR0141	สถานแม่ข่ายทุ่งโป่ง ม.6 ต.หนองปรือ, 29-014009						
15.05.2018	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ ท่อ.มทล	ติดตั้ง	4945060747	P-TDD01.4-I-	
18.07.2020	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฎิบัติการ ท่อ.มทล	รับคืน	4956239455	2001005279	
01.06.2022	1121-GISTAG	PL รตสร้าง GIS TAG - ท่อ.มทล.			ติดตั้ง			
25.05.2026		ม.17ล.หนองปรือ			รับคืน			การดำเนินงานปกติ
25.05.2026	3371XF000003039				ติดตั้ง			
25.05.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1002	ม.มีเตอร์ท่อ.มทล	รับคืน	4984622475	4008329339	