



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบช.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๑๖๓๘๐ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๘-๐๑๖๓๘๐ Serial No. ๑๘๕๓๙ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๐
ชำรุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๙...ปี

๒.๒ สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ตามเลขที่ ก.๓ กฟส.บพล.(มต)-๑๖/๒๕๖๙
ลว.๒๕ พ.ค.๖๙ เรื่องขออนุมัติติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงในระบบ SAP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายชัยพร ศุภมาสศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.



ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายอาคาร คล้ายแจ็ก) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๖๐๓ /๒๕๖๙
เรียน ออก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพิชา ตันยุดธอง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๘-๐๑๖๓๘๐ (๒๐ KVA)

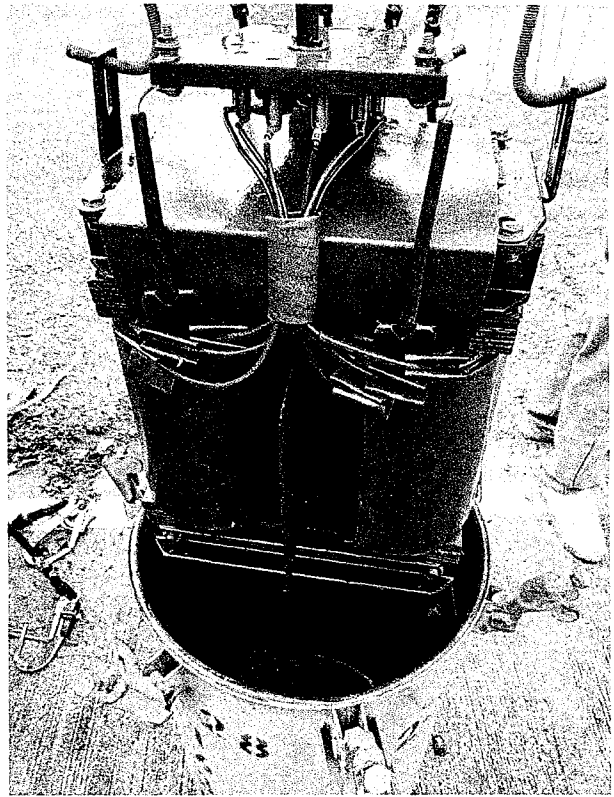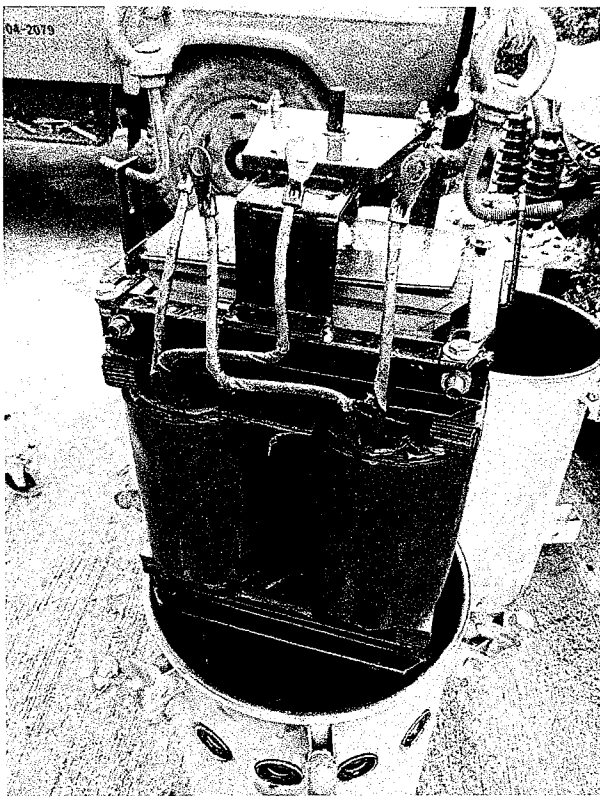

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๘-๐๑๖๓๘๐)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C3BOPM56001 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ : 25.05.2026
 ไลเซนส์ : PED-400 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว เวลา : 13:59:23
 โปรแกรม : ZPMR033 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR28-016380 เลขผู้ผลิต : 18539 รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA, 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่ใบอนุญาต : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 โวลต์และอัมปีแรงสูง(KVoh): โวลท์และอัมปีแรงต่ำ(Voh): ประเภทหม้อแปลง : อุปกรณ์กักเก็บ 49 สันหน้หม้อ : 460132473 ; 0
 หม้อแปลง 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	พื้นที่ติดตั้ง	คำอธิบายพื้นที่ติดตั้ง	กิจกรรม	เอกสารโรค	ใบสั่ง	หมายเหตุ
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0177	บ้านหนองนกใน ม.1 ต.หนอง อ.เป็,28-016380			ติดตั้ง			การดำเนินงานปกติ การดำเนินงานปกติ
03.12.2022	33XFLA000096076	หนองบัว			ติดตั้ง			
22.07.2025	33XFLA000176334	รjewdrgf			ติดตั้ง			
25.05.2026					รีจอยน์			
25.05.2026					รีจอยน์			
25.05.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี	1002	ส.มิเตอร์กัก.บพท	รับคืน	4984622419	4008329264	