



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๑๖๓๒๓ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย *(Signature)*

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๘-๐๑๖๓๒๓ Serial No.๑๕๒๔๑ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ EKARAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๐
ชำรุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๙...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : **อุปกรณ์เสื่อมสภาพ** ตามเลขที่ ก.๓ กฟส.บพล.(มต)-๑๖/๒๕๖๙ ลว.๒๕ พ.ค.๖๙ เรื่องขออนุมัติติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงในระบบ SAP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป




ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๖๐๔ /๒๕๖๙
เรียน อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(Signature)
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ *(Signature)* ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ *(Signature)* คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสทธิฐ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ *(Signature)* คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ช.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๑๖๓๒๓ (๒๐ KVA)

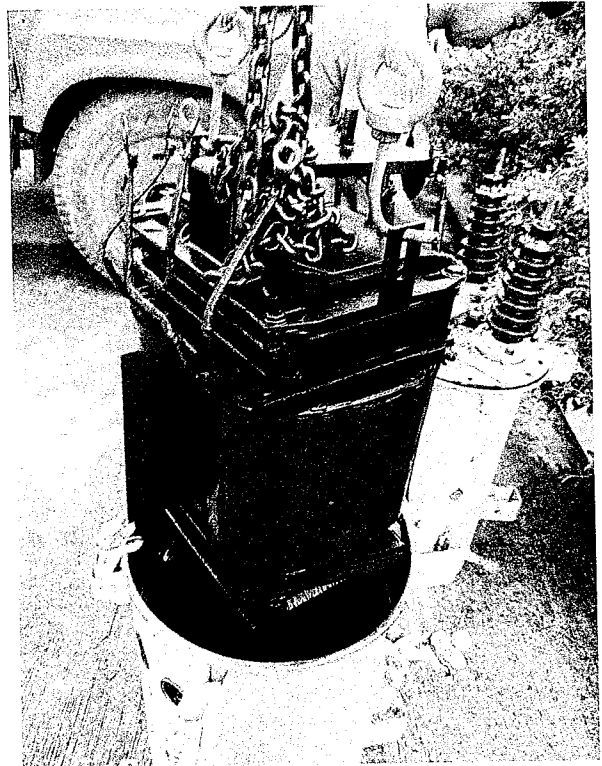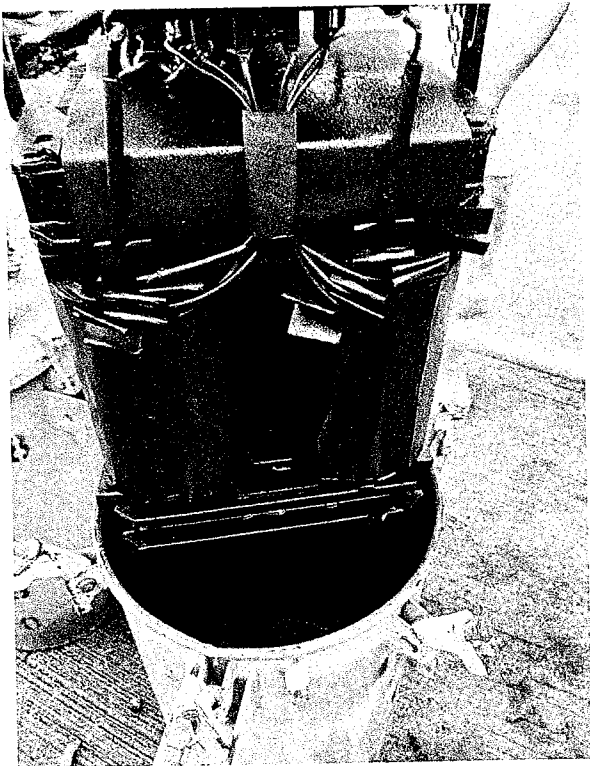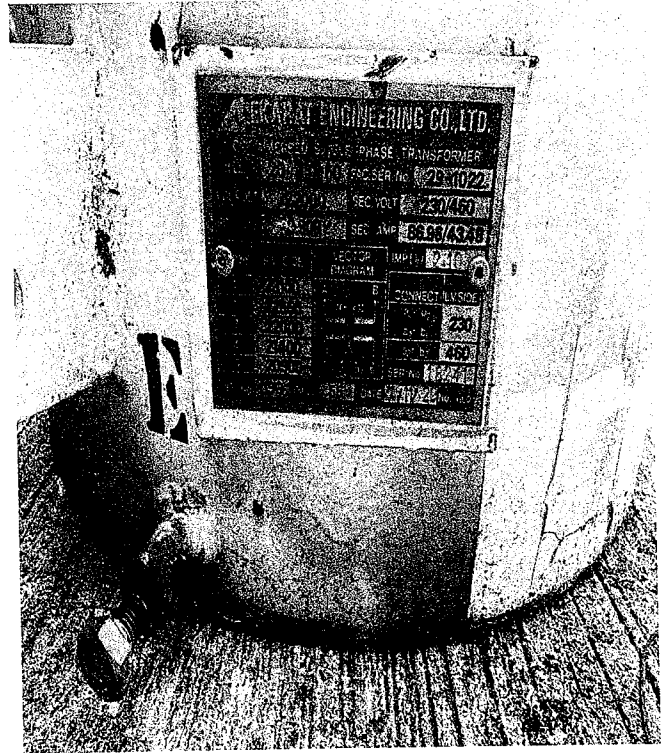

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๘-๐๑๖๓๒๓)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ไปถึง(S) การกำหนดค่า(S) ระบุ(Y) ระบุ(Y)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : CBOPMS101
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไหลเวียนคู่มือ
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 25.05.2026
 เวลา : 13:52:29
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR28-016323 เลขรุ่นเดิม : 18241 รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : EKARAT
 โรงงานเดิมปีแรงสูง(KVolt) : โรงงานเดิมปีแรงต่ำ(Volt) : บริษัทผู้จำหน่าย : อุปกรณ์ทดแทน.ก่อนปี 49 หมายเลข : 460132472 / 0
 ระบุประเภณ 0 JJ วันที่เข้าระบบ : รหัสสินค้าคงคลัง :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัตถุ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
10.01.2006 24.01.2023 25.05.2026 25.05.2026	IUTG-F-FA09-TR0176 3371XF000002828 1030	xx บ้านเขมาลี ม.10 อ.หนองปรือ DCCm.2 ต.หนองปรือ คลังสินค้า กาญจนบุรี	1002	ผ.มีเดอท์ทก.มทล	ติดตั้ง ติดตั้ง รื้อถอน รับคืน	4984622378	4008329215	การดำเนินงานปกติ