



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๓๐๐๓ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

Handwritten signature

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๐๓๐๐๓ Serial No.๗๙๒๐๒๓๗๗ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ชำรุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๔๖...ปี

๒.๒ สตักเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)
มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ตามเลขที่ ก.๓ กฟส.บพล.(มต)-๑๖/๒๕๖๙
สว.๒๕ พ.ค.๖๙ เรื่องขออนุมัติติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงในระบบ SAP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๖๐๕ /๒๕๖๙
เรียน อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
Handwritten signature
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาศหิรัญ) ตำแหน่ง ทม.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชม.มต.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TR๒๓-๐๐๓๐๐๓ (๒๐ KVA)

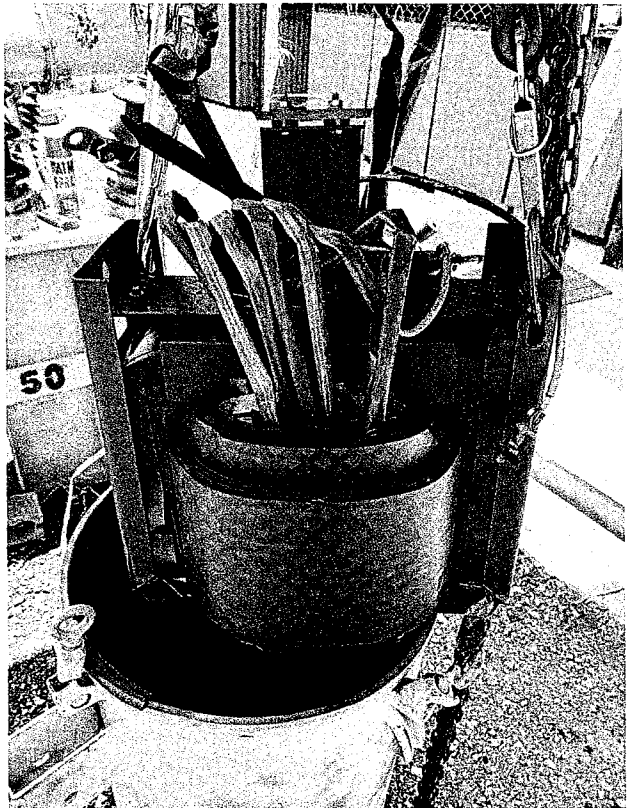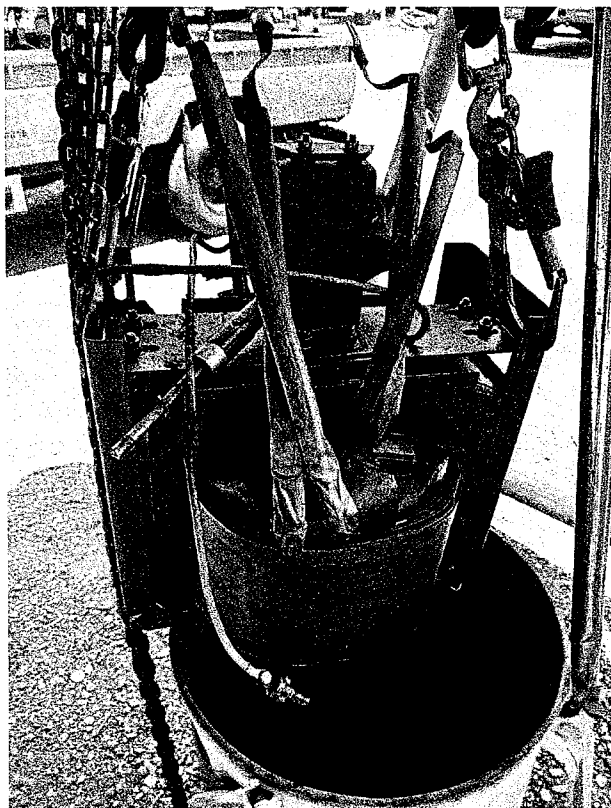

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๐๓๐๐๓)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPHSM01 การแก้ไขส่วนข้อมูล
 ใตลเลขที่ : PED-400 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว
 โปรแกรม : ZPMR033 วันที่ : 25.05.2026
 เวลา : 13:45:10
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-003003 เลขผู้ผลิต : 79202377 วัตถุ : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA., 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : HICO
 โวลต์เอมพีเบเรจจิง(Volt) : โวลต์เอมพีเบเรจจิง(Volt) : ประเภทหรือชนิด : อุปกรณ์ยก. ก้อนปี 49 สันระดั้ม : 460131492 / 0
 งบประมาณ 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายไปที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัด	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IJTG-F-FA09-TR0153	xx บ้านหนองบัว น.3 ค.สมเด็จเจริญ						
24.01.2023	3371XF000003090	บ้านหนองบัว น.3 ค.สมเด็จเจริญ			ติดตั้ง			
25.05.2026					รื้อถอน			
25.05.2026	1030	คลังพิศุค กาญจนบุรี	1002	หม้อแปลงยก.บพท	รับคืน	4984622822	4008329501	การดำเนินงานปกติ