



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง กบข.(ก.๓)

เลขที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๓๖-๐๐๗๐๓๔ ขนาด ๕๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

W. P. ๒๕

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๓๖-๐๐๗๐๓๔ Serial No. ๓๖๒๐๓๖ ขนาด ๕๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ THAI TRAF0 ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงสถานะ คงคลัง ที่เก็บสินค้า ๑๐๐๒ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖
ชำรุดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อายุการใช้งาน...๓๓...ปี

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี..... ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : อุปกรณ์เสื่อมสภาพ ตามเลขที่ ก.๓ กฟส.บพล.(มต)-๑๖/๒๕๖๙
ลว.๒๕ พ.ค.๖๙ เรื่องขออนุมัติติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงในระบบ SAP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(มต.)- ๖๑๓ /๒๕๖๙
เรียน ออก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(Signature)
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ เป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟส.บพล.





ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายอาคาร คล้ายเจ๊ก) ตำแหน่ง ชผ.มต.กฟส.บพล.
ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียน.....

วันที่ 27 พ.ค. 2569

ผู้ส่ง 15:24:44

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ต TRmb-๐๐๗๐๓๔ (๕๐ KVA)

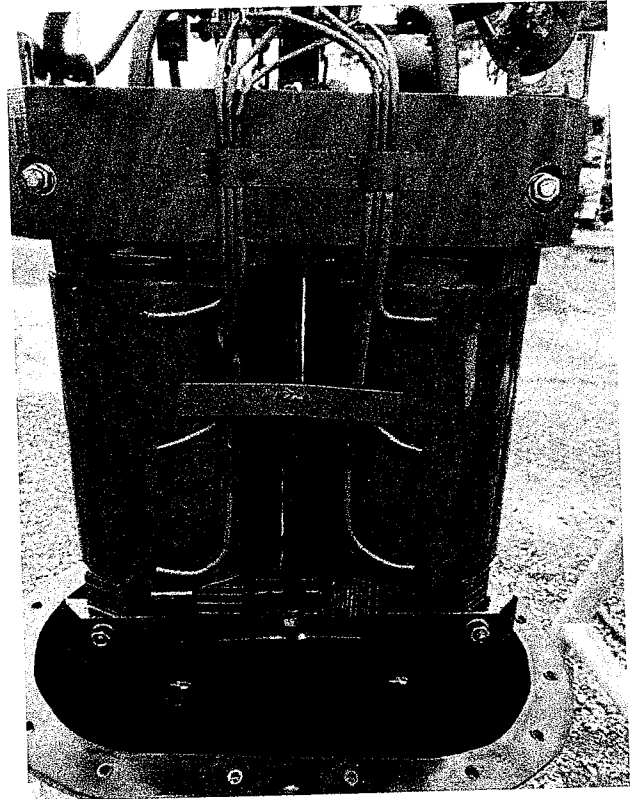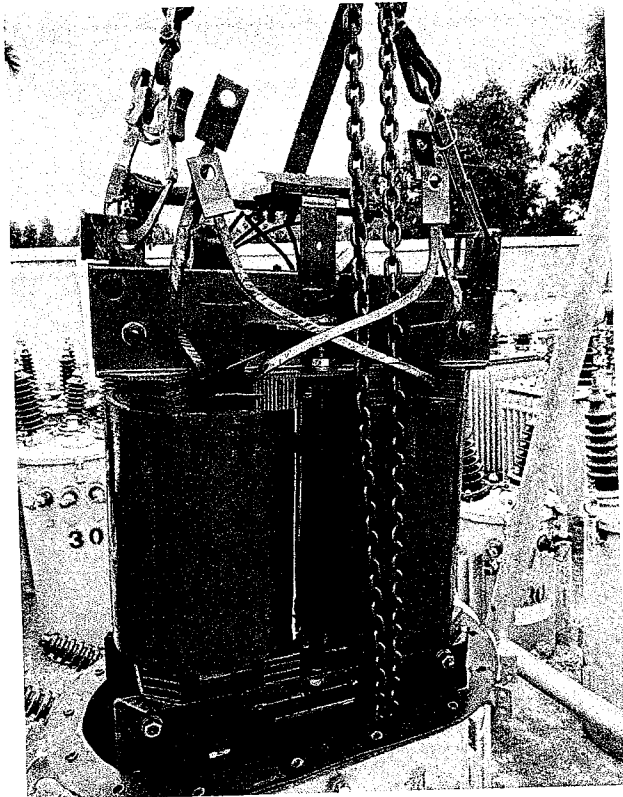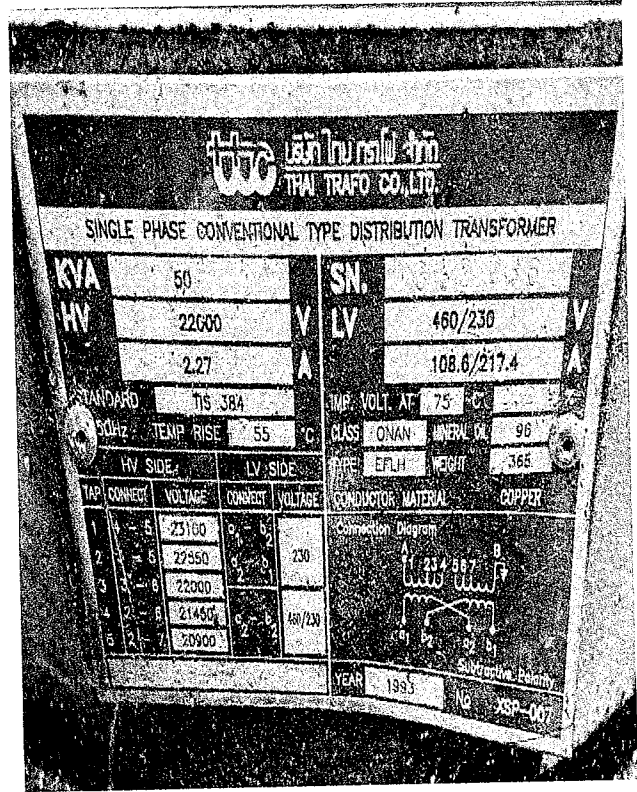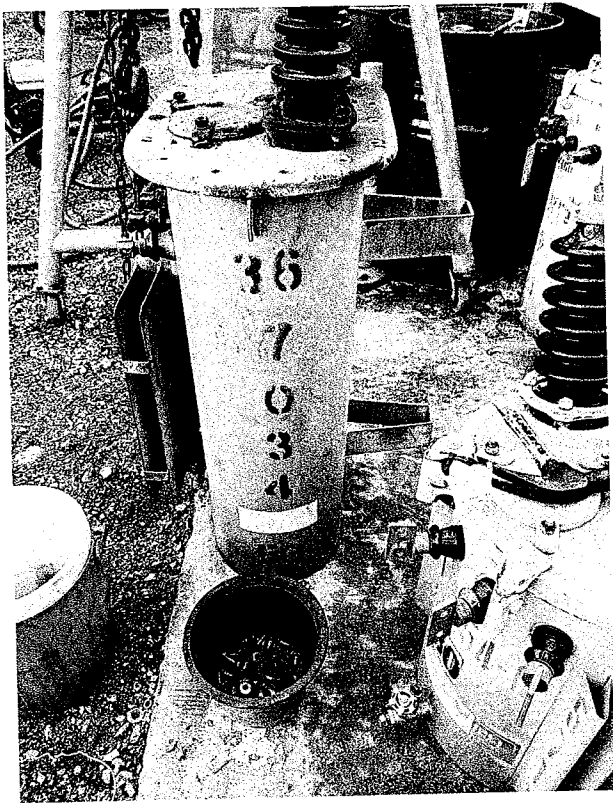


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๓๖-๐๐๗๐๓๔)

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPMSM01
 โคลเออร์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้คำปรึกษาคัด
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 26.05.2026
 เวลา : 15:17:35
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR36-007034 เลข-ผู้ผลิต : 362036
 WBS : เลขที่สัญญา :
 กำลังขั้วหม้อแปลงสูง(kVolt) : โรงผลิตและปีนระงา(Volt) :
 ขนาดพื้นที่ : 2 ปี วันที่เริ่มประกอบ : 09/08/1993

รหัส : 1-05-000-0003 TR., 50 KVA, 1 P 3 V, 22-0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : THAI TRAF0
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์ 49 ลิขสิทธิ์ : 460128370 / 0
 รหัสต้นฉบับ : 08/08/1996

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	BKTE-F-FA02-TR0100	xx ม.2-3 ต.หนองกไข่			ติดตั้ง			
17.08.2009	BUTG-F-FA10-TR0218	xx บ้านหนองพำ ม.3 ต.ช่องด่าน xx			ติดตั้ง			
05.03.2013	BUTG-F-FA09-TR0518	x บ.หนองจาง ม.12 ต.หนองปรือ			ติดตั้ง			
24.01.2023	3371XF000002784	DCCหนองจาง ม.12 ต.หนองปรือ			รื้อถอน			
25.05.2026					รื้อถอน			
26.05.2026			1002	ม.มิเตอร์หักบวมหล	รับคืน	4984652164	4008331487	การดำเนินงานปกติ เลื่อนขยายตามวาระ
26.05.2026	1030	คลังพัสดุ กาญจนบุรี						