



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๕๖-๐๐๓๑๘๗ ขนาด ๓๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๕๖-๐๐๓๑๘๗ Serial No.๑๓๐๔๗๗ ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ JM TRADING ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่ บ้านหนองสำโรง ม.๘ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ติดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ชำรุดวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ อายุการใช้งาน...๗...ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA PEA No. TR๖๑-๐๐๖๑๐๐ Serial No. ๘๖๘๘๕ ผลิตภัณฑ์ THAIPATANAKIT ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๒ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓) มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ไฟผ่าลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๕๘๒ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟจ.กจ., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(นายกิตติพงษ์ บอนิล)
รจก.(ล) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.บ่อพลอย





๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริฐ) ตำแหน่ง ผ.ม.ต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.บ.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงขำรุด TR๕๖-๐๐๓๑๘๗ (๓๐ KVA)

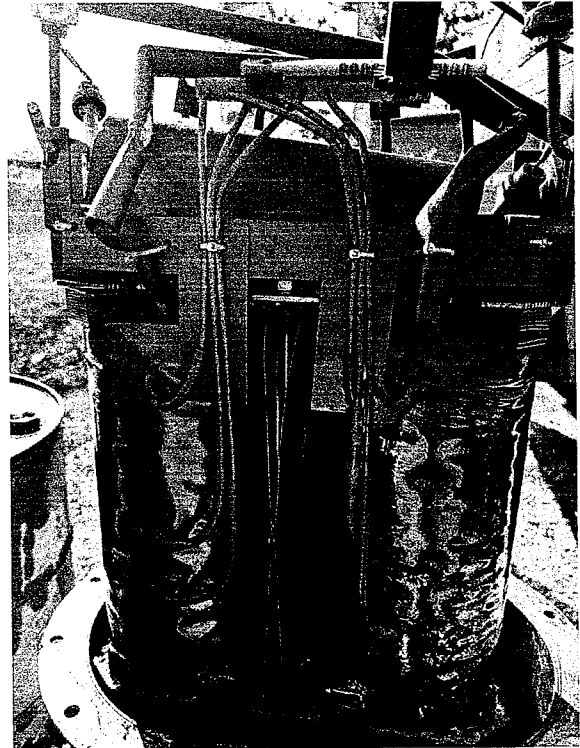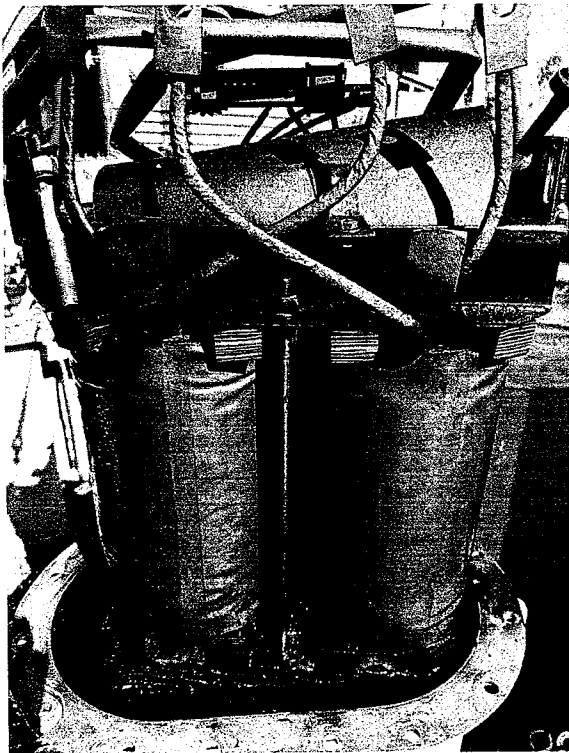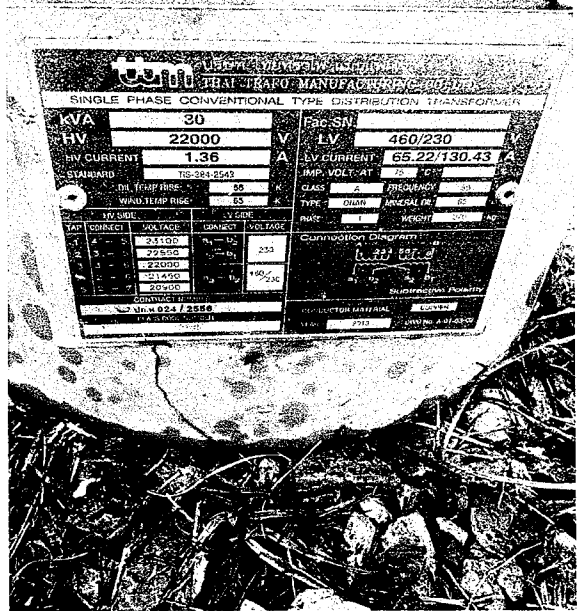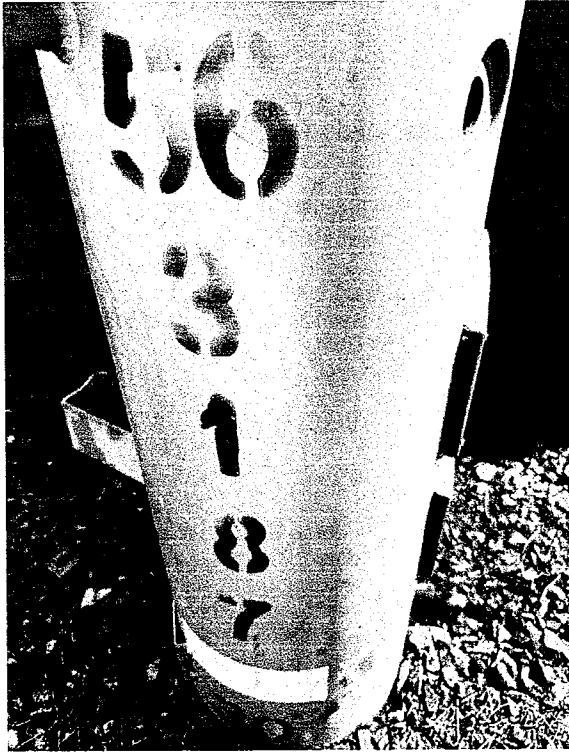


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๕๖-๐๐๓๑๘๗)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรัง(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(N) รีเซ็ต(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPPM01 การตั้งค่าส่วนภูมิภาค วันที่ : 20.05.2026
 โดเมนที่ : PED-400 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว เวลา : 09:24:30
 โปรแกรม : ZPMR033 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR56-003187 เลข-ผู้ผลิต : 130477 รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 VBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : JM TRADING
 โวลท์เบสมีแรงสูง(kVolt) : โวลท์เบสมีแรงต่ำ(Volt) : ประเภทหม้อแปลง : หม้อแปลงไฟฟ้า สีนรหัส : 460410438 / 0
 ระยะเวลา : 0 ปี วันที่เริ่มประกอบ : รหัสผลิตภัณฑ์ :


วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
22.05.2013	Z103	กองคลังสด 3			ติดตั้ง			
12.06.2013	IUTG-F-FA09-TR0304	xxx ม.หนองสำโรง ม.8 ค.หนองรี			ติดตั้ง			
10.06.2019					รีเซ็ต			
10.06.2019	I030	คลังสด กาญจนบุรี	2002	บริษัทฯ ทล.บหล	รับคืน	4951099166	2000929124	

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๖๑-๐๐๖๑๐๐)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ปรัง(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(N) รีเซ็ต(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้ใช้ : C3BOPPM01 การตั้งค่าส่วนภูมิภาค วันที่ : 20.05.2026
 โดเมนที่ : PED-400 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว เวลา : 09:24:54
 โปรแกรม : ZPMR033 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR61-006100 เลข-ผู้ผลิต : 86885 รหัส : 1-05-000-0002 TR., 30 KVA. 1 P 3 W.22-0.46-0.23 KV.
 VBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : THAIPATAIAKIT
 โวลท์เบสมีแรงสูง(kVolt) : โวลท์เบสมีแรงต่ำ(Volt) : ประเภทหม้อแปลง : หม้อแปลงไฟฟ้า สีนรหัส : 460575290 / 0
 ระยะเวลา : 2 ปี วันที่เริ่มประกอบ : 30/11/2018 รหัสผลิตภัณฑ์ : วันที่ส่งกลับ : 29/11/2021

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	ชื่อสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	ชื่อสถานที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารชุด	ใบสั่ง	เหตุผล
27.12.2018	Z001	กสจ.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5002479548		
28.12.2018	Z001	กสจ.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4948716907		
16.01.2019	I030	คลังสด กาญจนบุรี	0022	Plant Stock P, I	โอน	5002489522		
17.05.2019	I030	คลังสด กาญจนบุรี	0022	Plant Stock P, I	เบิก	4950763437	2000929124	
25.01.2023	33XFJA000040997	DCCบ้านหนองสำโรง ม. 7 8 ค.หนองปรือ			ติดตั้ง			