



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๑๗๗๗ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบข.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างทำยนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๓-๐๐๑๗๗๗ Serial No.๓๗๒๗๒ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ SIRIWAT ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ.(อยู่ในประกันฯ) กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน วัดค่าฉนวนขดลวดต่ำ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๔ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๔.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : พัดมาลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



ที่ ก.๓ บพล.(บป.)- ๕๙๙ /๒๕๖๔
เรียน ผจก.กฟภ.จก., อก.บข.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
(นายกิตติวัฒน์ บอนิล)
รจก.(ล) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.บ่อพลอย
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสศิริธัญ) ตำแหน่ง หน.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันท์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.บป.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชำรุด TR๒๓-๐๐๑๓๗๗ (๒๐ KVA)

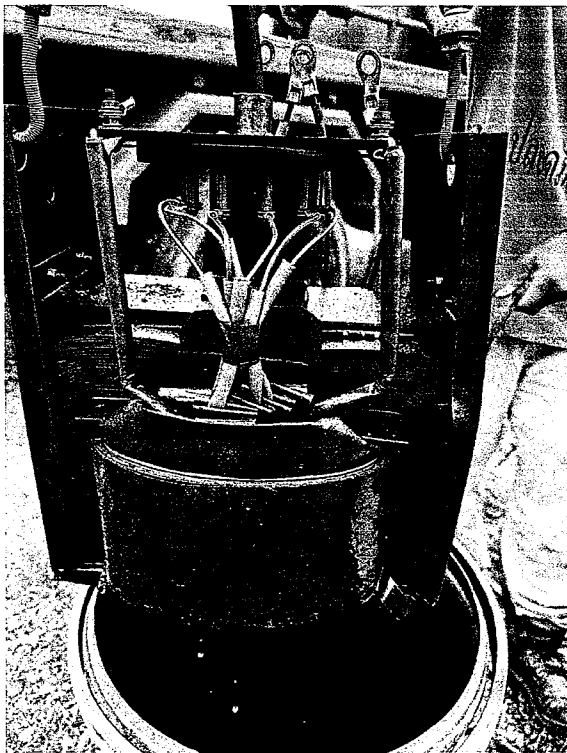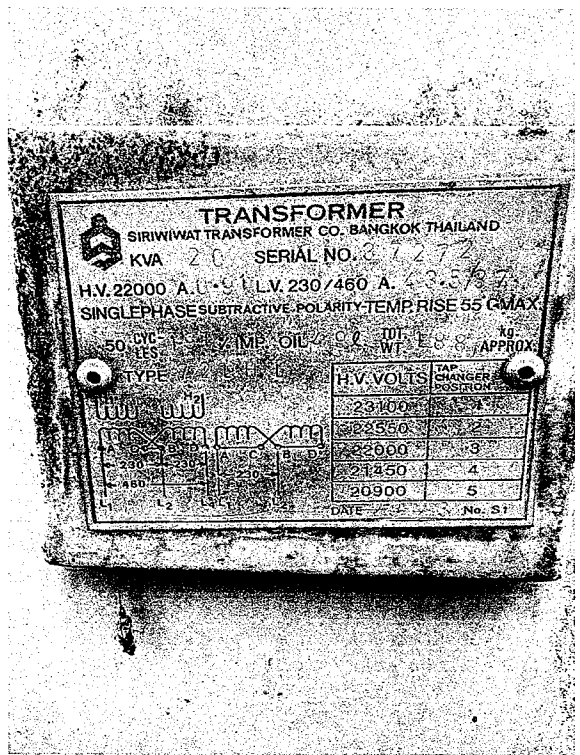


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๓-๐๐๑๓๗๗)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)



รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว



ผู้พิมพ์ : C3BOPPON01
 โคลเนนทร์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การให้ฟีดกลับภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 09:43:00
 หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-001777
 WBS :
 โวลท์แอมป์แรงสูง(kVolt) :
 รับประกัน 0 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 37272
 เลขที่สัญญา :
 โวลท์แอมป์แรงต่ำ(Volt) :
 วันที่เริ่มรับประกัน :

รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักต.ก่อนปี 49 สินทรัพย์ : 460741097 / 0
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IBPB-F-FA07-TR0068	xx ม.8 ต.เขายลวง						
12.02.2022	I060	คลังวัสดุ บ้านโป่ง	2001	ปฏิบัติงาน กฟภ.บปง	ติดตั้ง	4963266046	2001255427	
12.02.2022					รื้อถอน			
16.03.2022	I030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติงาน กฟอ.บพล	โอน	5003448498		