



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข
PEA TR๒๓-๐๐๙๔๑๐ Serial No. ๓C๓๔๙๘๔๔ ขนาด ๑๐๐ kVA เฟส ระบบ ๒๒ kV ผลิตภัณฑ์ SIRIVIWAT
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่..... ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่..... อายุการใช้งาน..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด..... kVA เฟส
หมายเลข PEA..... Serial No..... ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๓ รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน


๓.๓ อื่น ๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

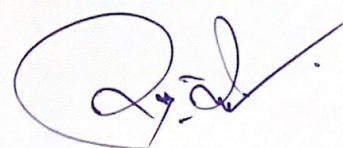ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- ๙๖๖ /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา มหามรัมย์)
ผจก.กฟจ.กจ.
26 พ.ค. 2569

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายนักศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.กจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.

ไฟล์ : C3KCIMSLO2
 วัตถุประสงค์ : PED-100
 โปรแกรม : ZPMR033

รายงานประวัติการใช้วงของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 14.48:45
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR67-032541 เลข-ผู้ผลิต : 0507633600
 WBS : 1-67-1-KCIXX-15-2005 เลขที่สัญญา :
 วัตถุประสงค์ (kVolt) : วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024
 วันที่หมดประกัน : 06/12/2027
 วงจร : 1-05-001-0067 TR..100KVA,3P,22.0 416/0 24KV.DYN11. SC
 บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT
 ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สหพันธ์ : /
 วัตถุประสงค์ : 06/12/2027

วันที่	สถานะผลิตภัณฑ์	ค่าชดเชยตามผลิตภัณฑ์	ที่เก็บสินค้า	ค่าชดเชยที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	ยอดตัวต่อ	ใบสั่ง	หมายเหตุ
06-12-2024	Z001	กจ. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004409854		
06-12-2024	Z001	กจ. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513007		
14-01-2025	1030	คลังสินค้า กวางมูวี่	8002	กบ.	โอน	5004444274		
05-09-2025	1030	คลังสินค้า กวางมูวี่	8002	กบ.	โอน	4981105176	7001127283	
16-09-2025	3371XF000004681	บ้านวังตะเอบน ๓ บ้านเก่า		กบ.	ตัดทิ้ง			

ผู้รับ : C3KICMSL02
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงราคาตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 14.49.29
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตหม้อ : TR23-009410 เลข-ผู้ผลิต : 3C34984
 WBS : I-62-I-KCIB2-BY.1029 เลขที่สัญญา :
 โฉนดหม้อแรงสูง (kVoll) : โฉนดหม้อแรงสูง (kVoll) :
 รับประกัน 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 24/09/1980 วันที่เริ่มรับประกัน : 23/09/1983

วัตถุประสงค์ : 1-05-001-0006 TR. 100 KVA. 3 P 22-0 40 KV DY 11
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์พก.ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : 460119606 / 0

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คลังสินค้าสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คืออธิบายถึงเก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA07-TR0318	xx บ้านลัดหาร ม.5 ต.บ้านเก่า(เขต.สม.ไจ อี			ติดตั้ง			
07.08.2008	IKCA-F-FA07-TR0191	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			ติดตั้ง			
15.08.2019	IKCA-F-FA07-TR0191	xx ม.ห้วยหิน ม.3 ต.ท่ามะราม			ติดตั้ง			
15.08.2019	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	รื้อถอน	4952127266	2000956595	
10.09.2019	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	รับคืน	4952515603	20009563969	
10.09.2019	3371XF000004681	บ้านวังตะเคียน ต.บ้านเก่า			เลิก			
10.09.2019	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	ติดตั้ง	4952544098	20009563969	
11.09.2019	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			รื้อถอน			
04.02.2020	3371XF000004681	บ้านวังตะเคียน ต.บ้านเก่า	2001	ปฏิบัติงาน กฟจ. กจ.	เลิก	4952545607	7000660708	
09.09.2025	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			ติดตั้ง			
24.09.2025			1001	ม.มิเตอร์พก.กจ.	รับคืน	4981480046	7001127287	
					รื้อถอน			เสื่อมสภาพตามภาวะ

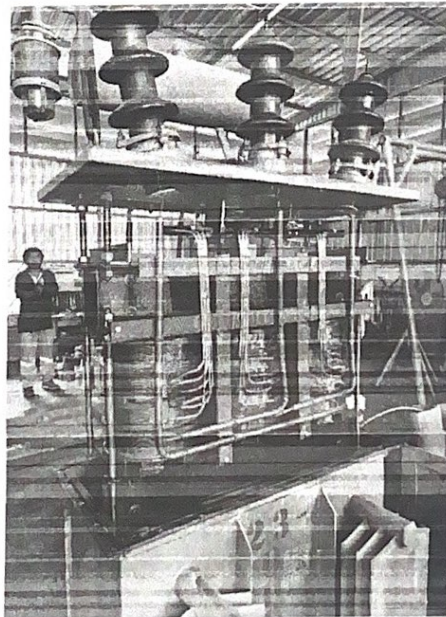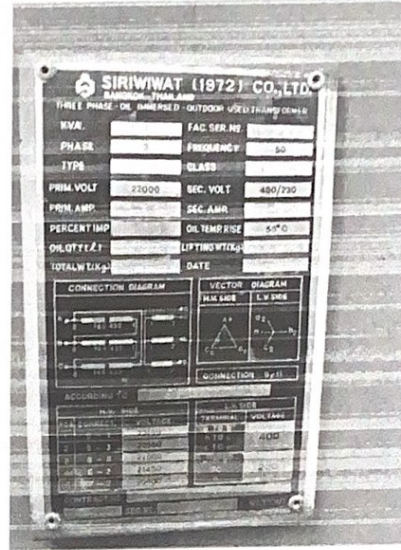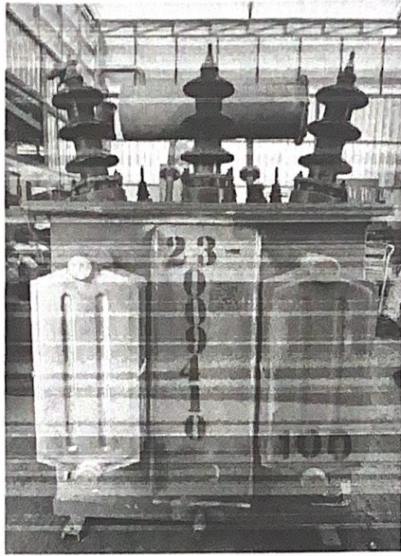

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมตลาด จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000290071

หมวดอุปกรณ์

M

ภาค-อุปกรณ์ไฟฟ้า

ค่าอธิบายอุปกรณ์ ทั่วไปในระบบจำหน่าย

สถานะ

ESTO

W/TWO

มีผลจาก

24.09.2025

มีผลถึง

31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง วงจร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป

วัสดุ 1-05-001-0006

TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11

เลขที่ผลิตสินค้า TR23-009410

เลขที่ประจำตัว 1050010201

ประวัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

07

ผลิตภัณฑ์

รหัสบริษัท

9000

1030

คลังสินค้า กาญจนบุรี

1001

พ.นิเคลอรัทท.จ.จ.

R

ประเภทสินค้า

แบบพัสดุ

R

Date L.GoodsMvt

21.10.2025

ผู้ขาย

ใบสั่งขาย

0

ผู้ขาย

ฉบับประกอบ WBS