



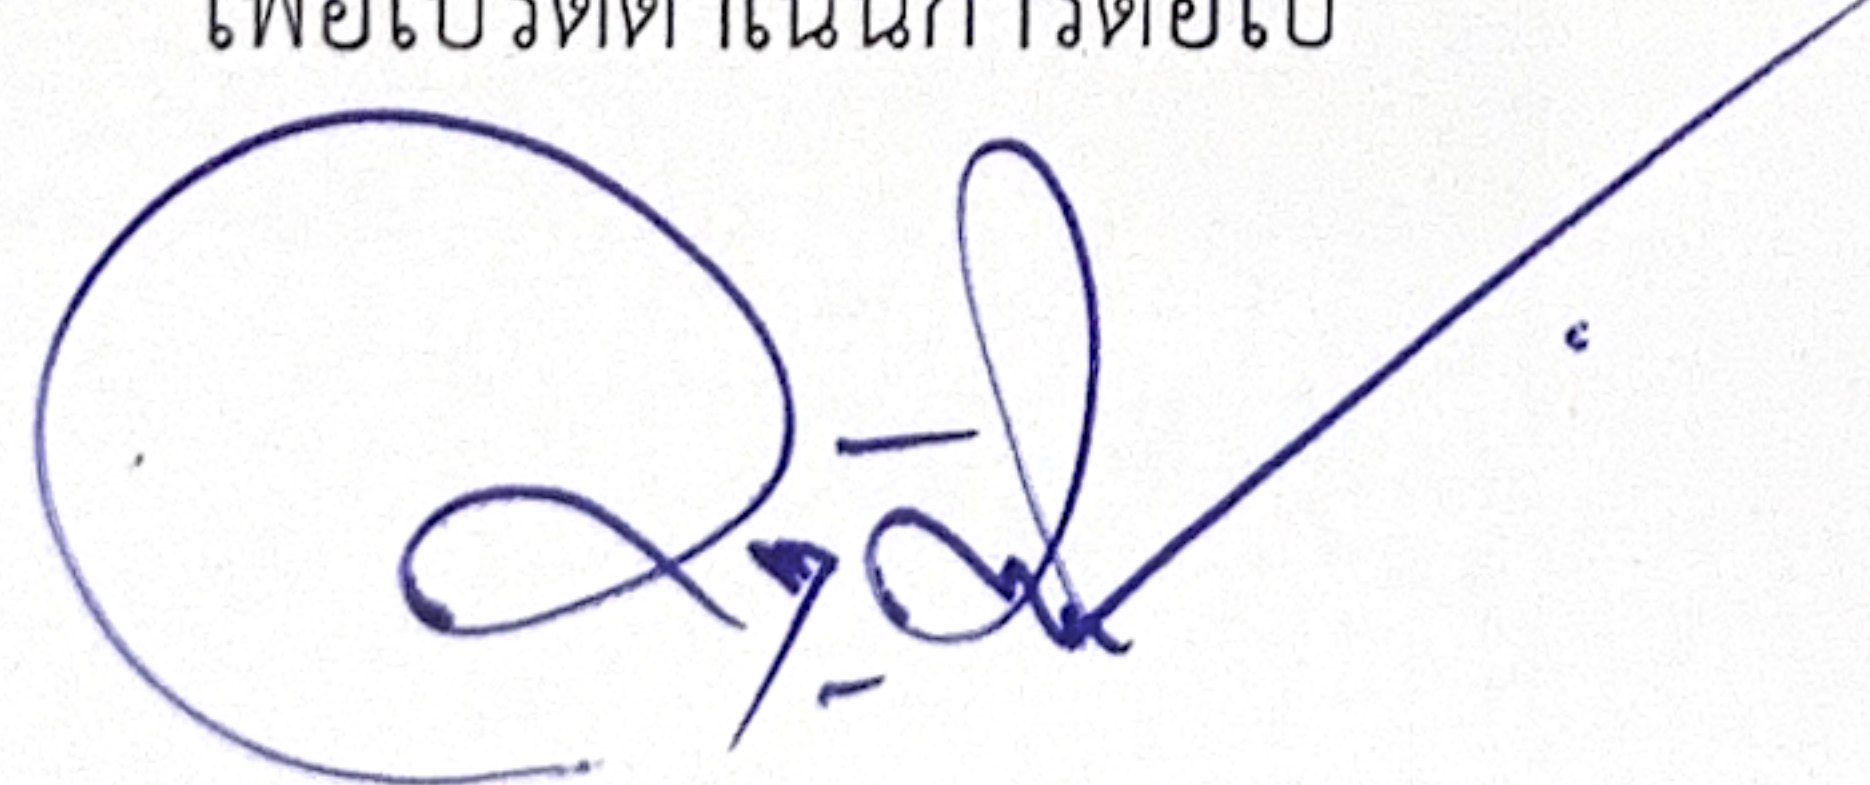
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข
PEA TR๒๔-๐๐๒๒๕๑ Serial No.๗๙๒๙๘๘ ขนาด ๕๐ kVA เฟส ระบบ ๒๒ kV ผลิตภัณฑ์ ELTCE(ELTA)
ดังนี้

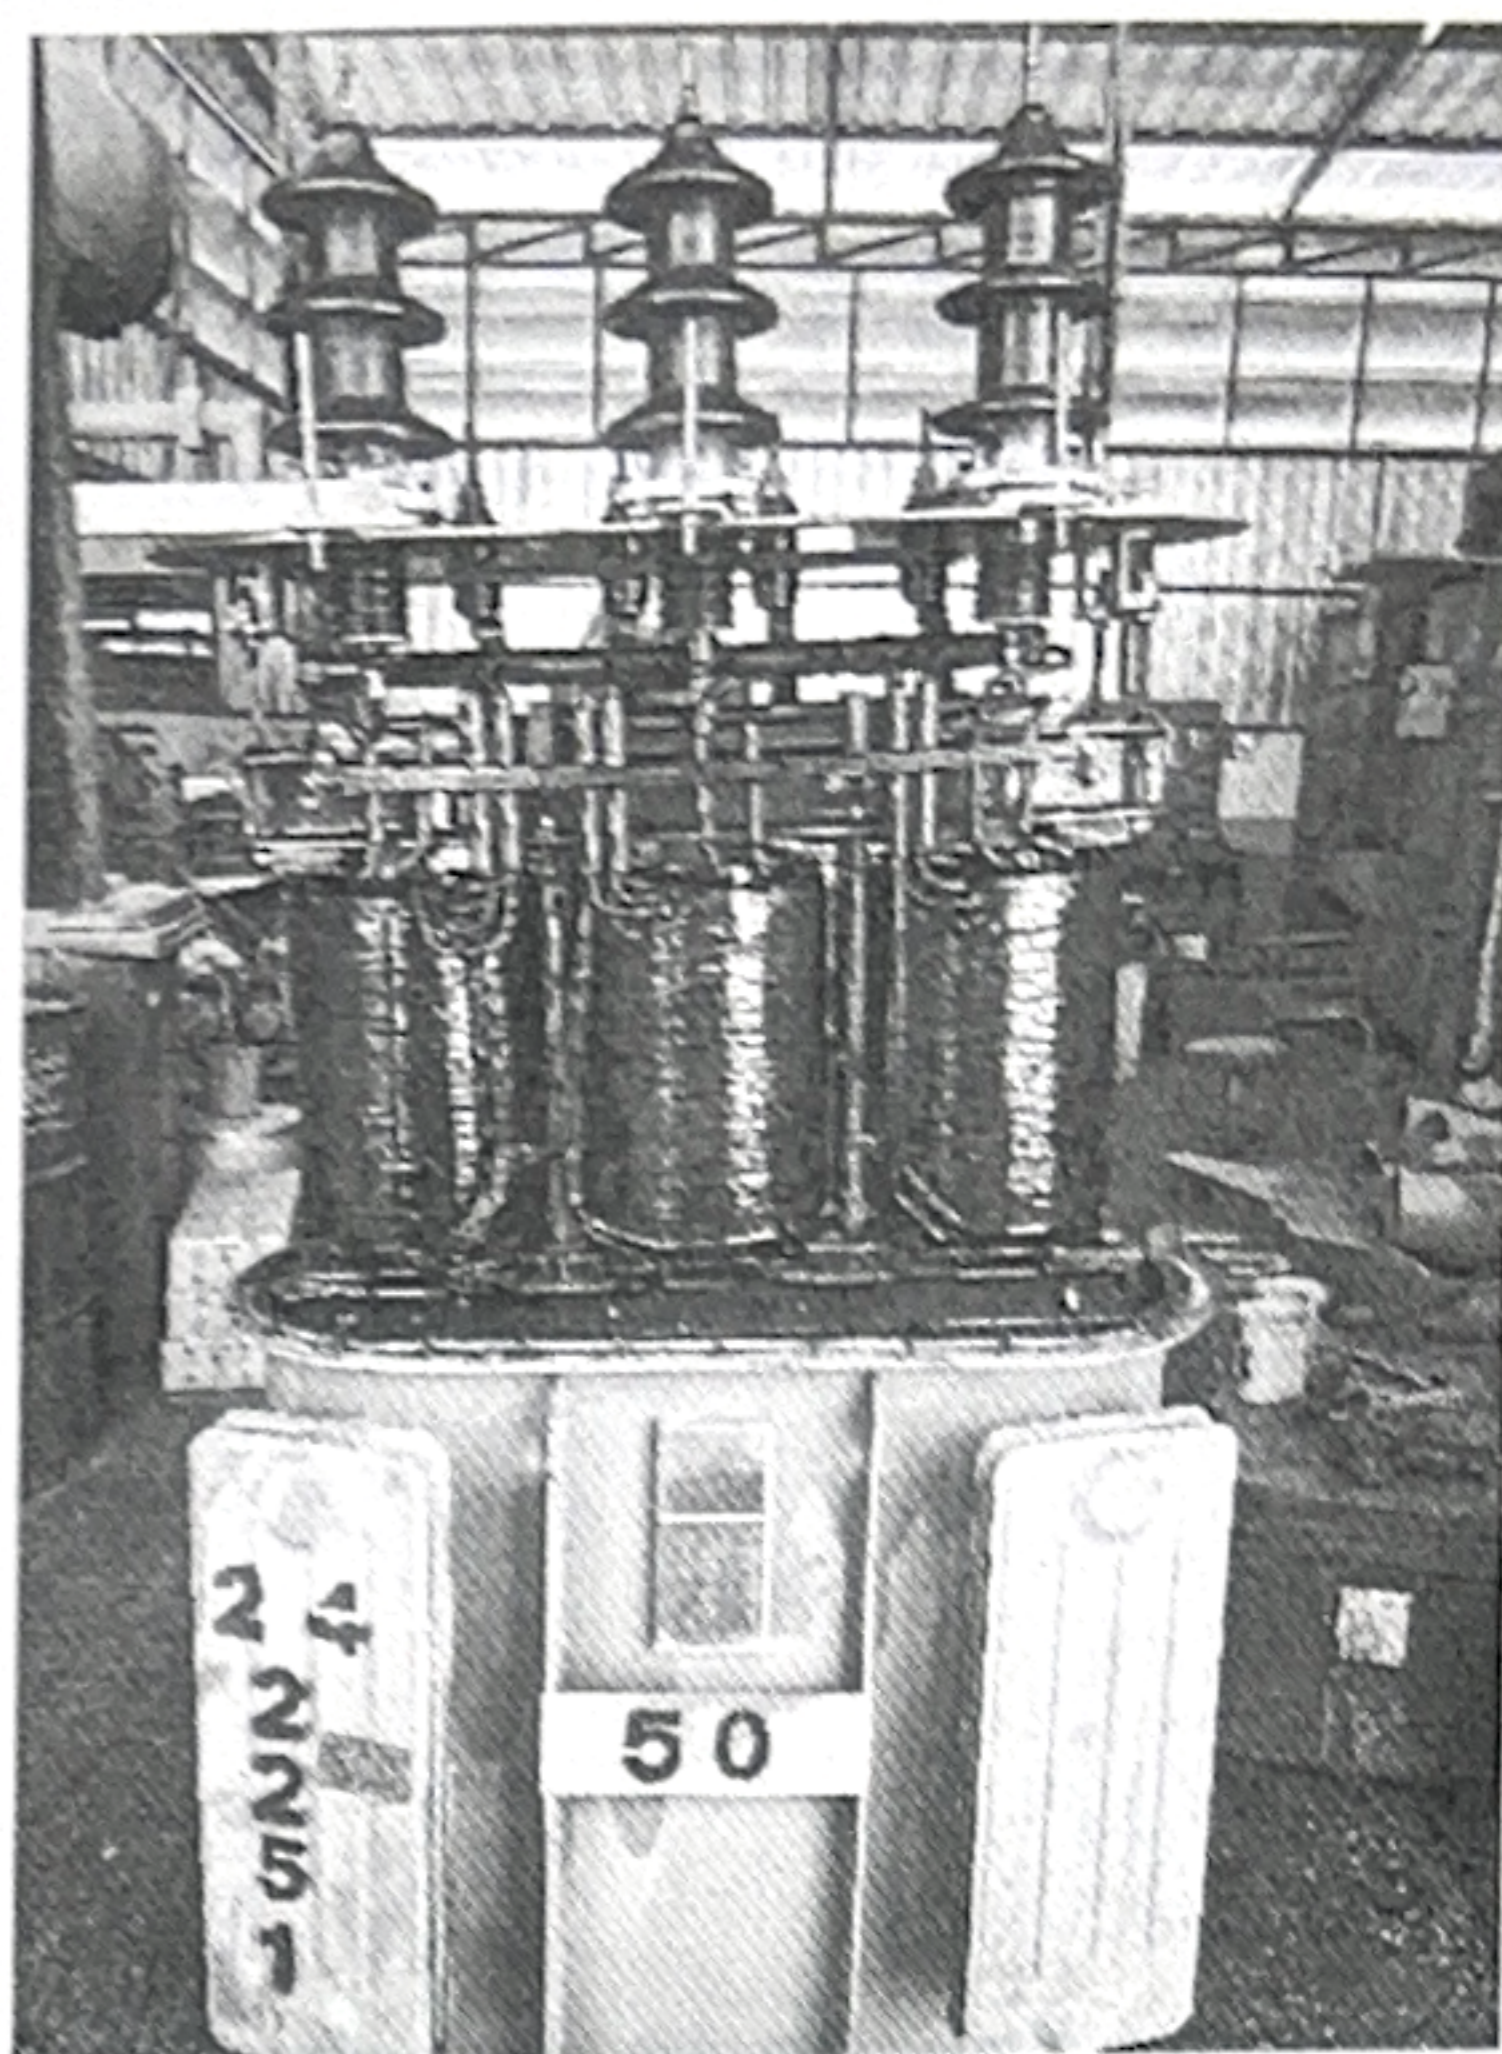
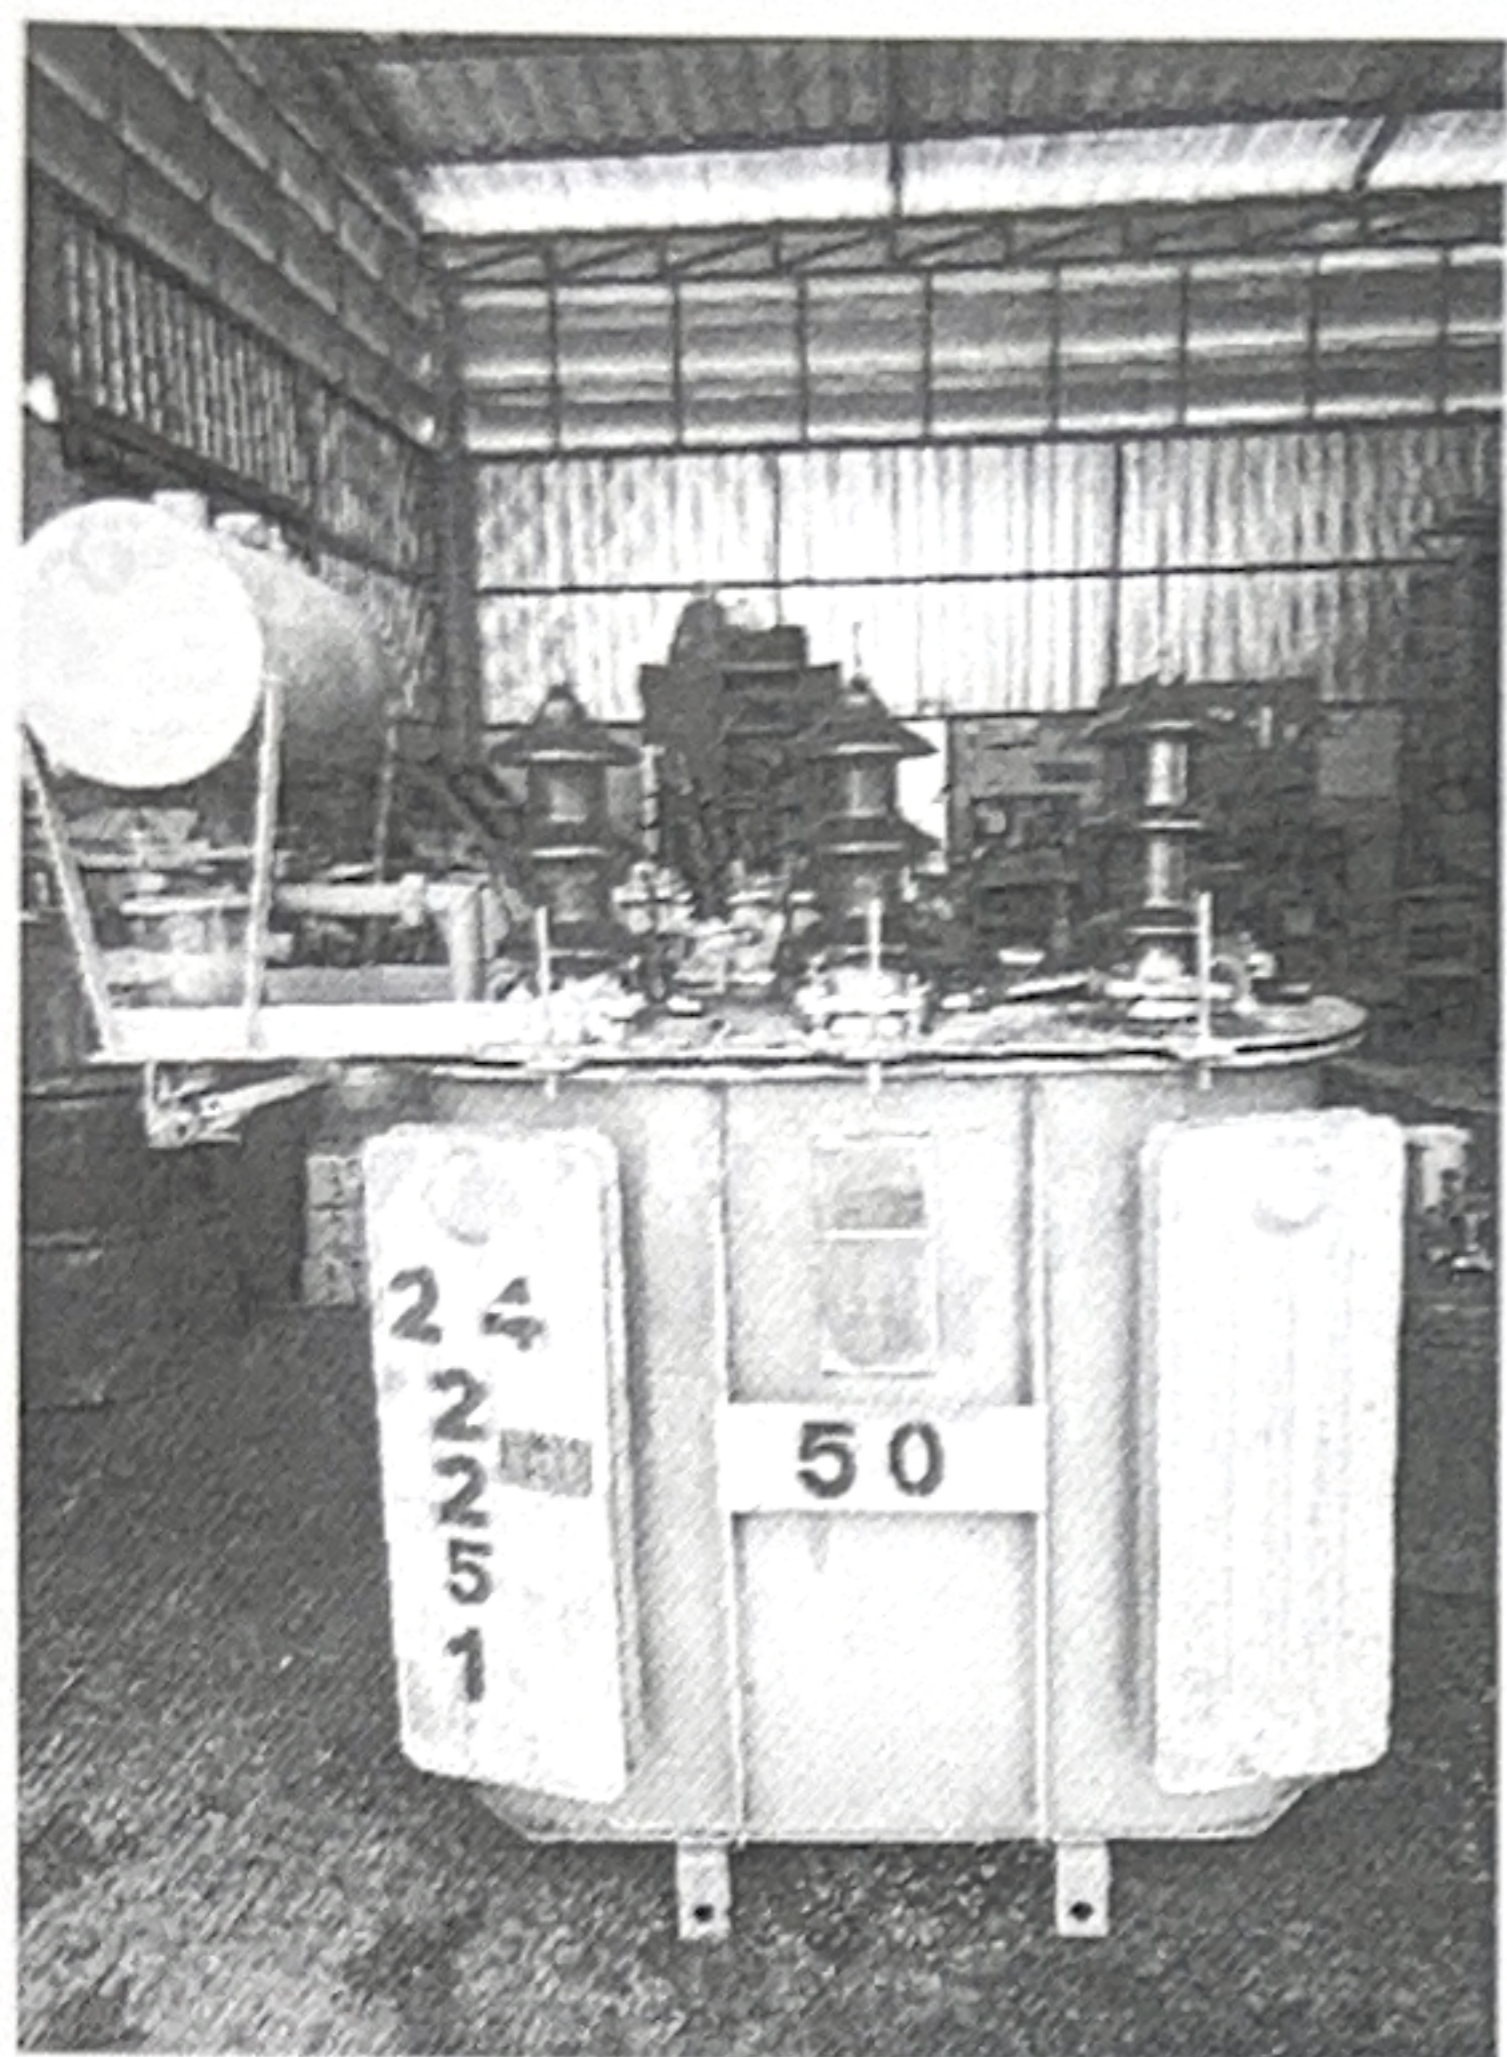
๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่..... ติดตั้งเมื่อวันที่
ชำรุดวันที่..... อายุการใช้งาน..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด..... kVA เฟส
หมายเลข PEA..... Serial No..... ผลิตภัณฑ์ ไปติดตั้งแทน
๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMRo๓๓)
 มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๔ รูป อื่น ๆ
๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
๓.๓ อื่น ๆ
๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- ๑๕๖๔ /๒๕๖๙
เรียน อก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กฟจ.กจ.

26 พค. 2569

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ทม.มต.กฟจ.กจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.



ผู้ใช้ : C3KCIMSL02
ไคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
เวลา : 15:49:03
หน้าที่ : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR66-022513
WBS : 1-67-1-KCIXX.15.2003
โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) :
รับประกัน 2 ปี

รหัส : 1-05-001-0066 TR..50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC
บริษัทผู้ผลิต : Q.T.C.
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า สิ้นทรัพย์ : 460736812 / 0
วันสิ้นสุดประกัน : 19/03/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คุณสมบัติสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัดจุด	ใบสั่ง	หมายเหตุ
24.04.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	5004178445		
08.05.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4974386854		
25.07.2024	1030	คลังพัสดุ กาจจานบุรี	8002	กบข.	โอน	5004269928		
05.09.2025	1030	คลังพัสดุ กาจจานบุรี	8002	กบข.	เบิก	4981195770	7001127251	
16.09.2025	3371XF000005010	ข้าง อบต.บ้านเก่า ม. 1 ต.บ้านเก่า			ติดตั้ง			

ผู้ใช้ : C3KCIMSL02
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026
 เวลา : 15:49:18
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR24-002251
 WBS : เลข.ผู้ผลิต : 792988
 เลขที่สัญญา : เลขที่ผู้ผลิต : ELTCE (ELTA)
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่ำ (Volt) :
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

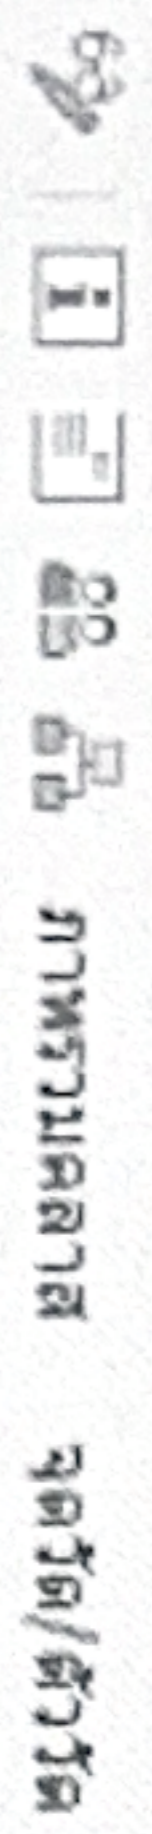
วัตต์ : 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
 ประเภทหม้อแปลง : อุตสาหกรรม / 0
 วันที่สิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	แผนผัง
31.10.2005	IBPB-F-FA12-TR0030	xx ม. 6 ต.ท่ามา					
07.09.2007	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง					
24.10.2012	1063	กฟศ. ท่าเรือ					
25.10.2012	IPTU-F-FA03-TR0182	xx หลังชลประทานพระระแทน					
18.10.2018							
18.10.2018	1060	คลังพัสดุ บ้านโป่ง	2301	หมบ. ท่าเรือ	4947774276	8003078952	
28.09.2022	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติฯ กฟช. กจ.	5003630306	2001336496	
29.09.2022	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติฯ กฟช. กจ.	4966322536		
29.09.2022	3371XF00005010	ข้าง อบต.บ้านเก่า ม. 1 ต.บ้านเก่า					
09.09.2025	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	1001	ม. มีเตอร์ฟก. กจ.	4981414998	7001127253	
19.09.2025							เสื่อมสภาพตามวาระ

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



อุปกรณ์ 1000280224 หน่วยอุปกรณ์ M กพด.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ ESTO W TWO

มีผลจาก 19.09.2025 ถึง 31.12.9999

ทั่วไป สถานที่ตั้ง อังคกร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป
รหัส 1-05-001-0005 TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR24-002251
เลขที่ประจำลำ 1111111112
ประวัติ

ข้อมูลสต็อก	07	สต็อกที่บล็อค	
ประเภทสต็อก	1030	คลังวัสดุ กาญจนบุรี	
โรงงาน	1001	ผ.มีเดอรักทก.กจ.	
ที่เก็บสินค้า	R		
แบบรหัสสต็อก			
สต็อกพิเศษ			
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ 0	วงศ์ประกอบ WBS	
		แบบขั้วสีก	R
		Date L.GoodsMvt	10.10.2025