



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ  
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข  
PEA TR๒๓-๐๐๙๔๑๑ Serial No. ๓C๓๔๐๐๑ ขนาด ๑๐๐ kVA เฟส ระบบ ๒๒ kV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT  
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน  ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่..... ติดตั้งเมื่อวันที่ .....

ชำรุดวันที่..... อายุการใช้งาน..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด..... KVA ..... เฟส  
หมายเลข PEA..... Serial No..... ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ๓ รูป อื่น ๆ .....

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่น ๆ .....


๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก .....

ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช่ไฟ เนื่องจาก .....


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- ๑๕๐๓ /๒๕๖๙  
เรียน อก.บช.(ก.๓)  
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป







(นายวัฒนา มหารมย์)  
ผจก.กฟจ.กจ.

26 พค 2569

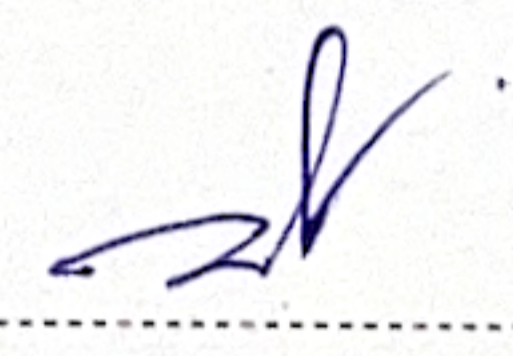ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายนันทศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.

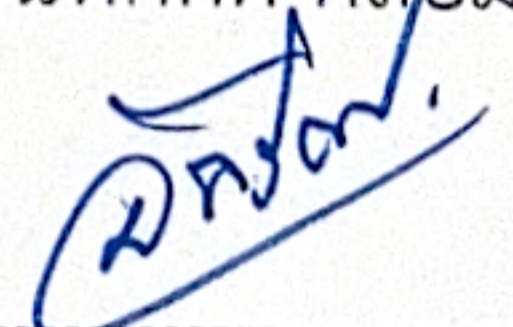ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.กจ.

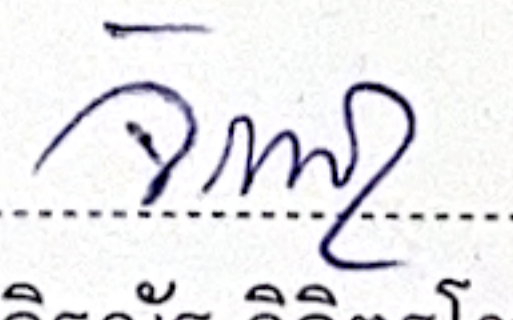ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ  
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.

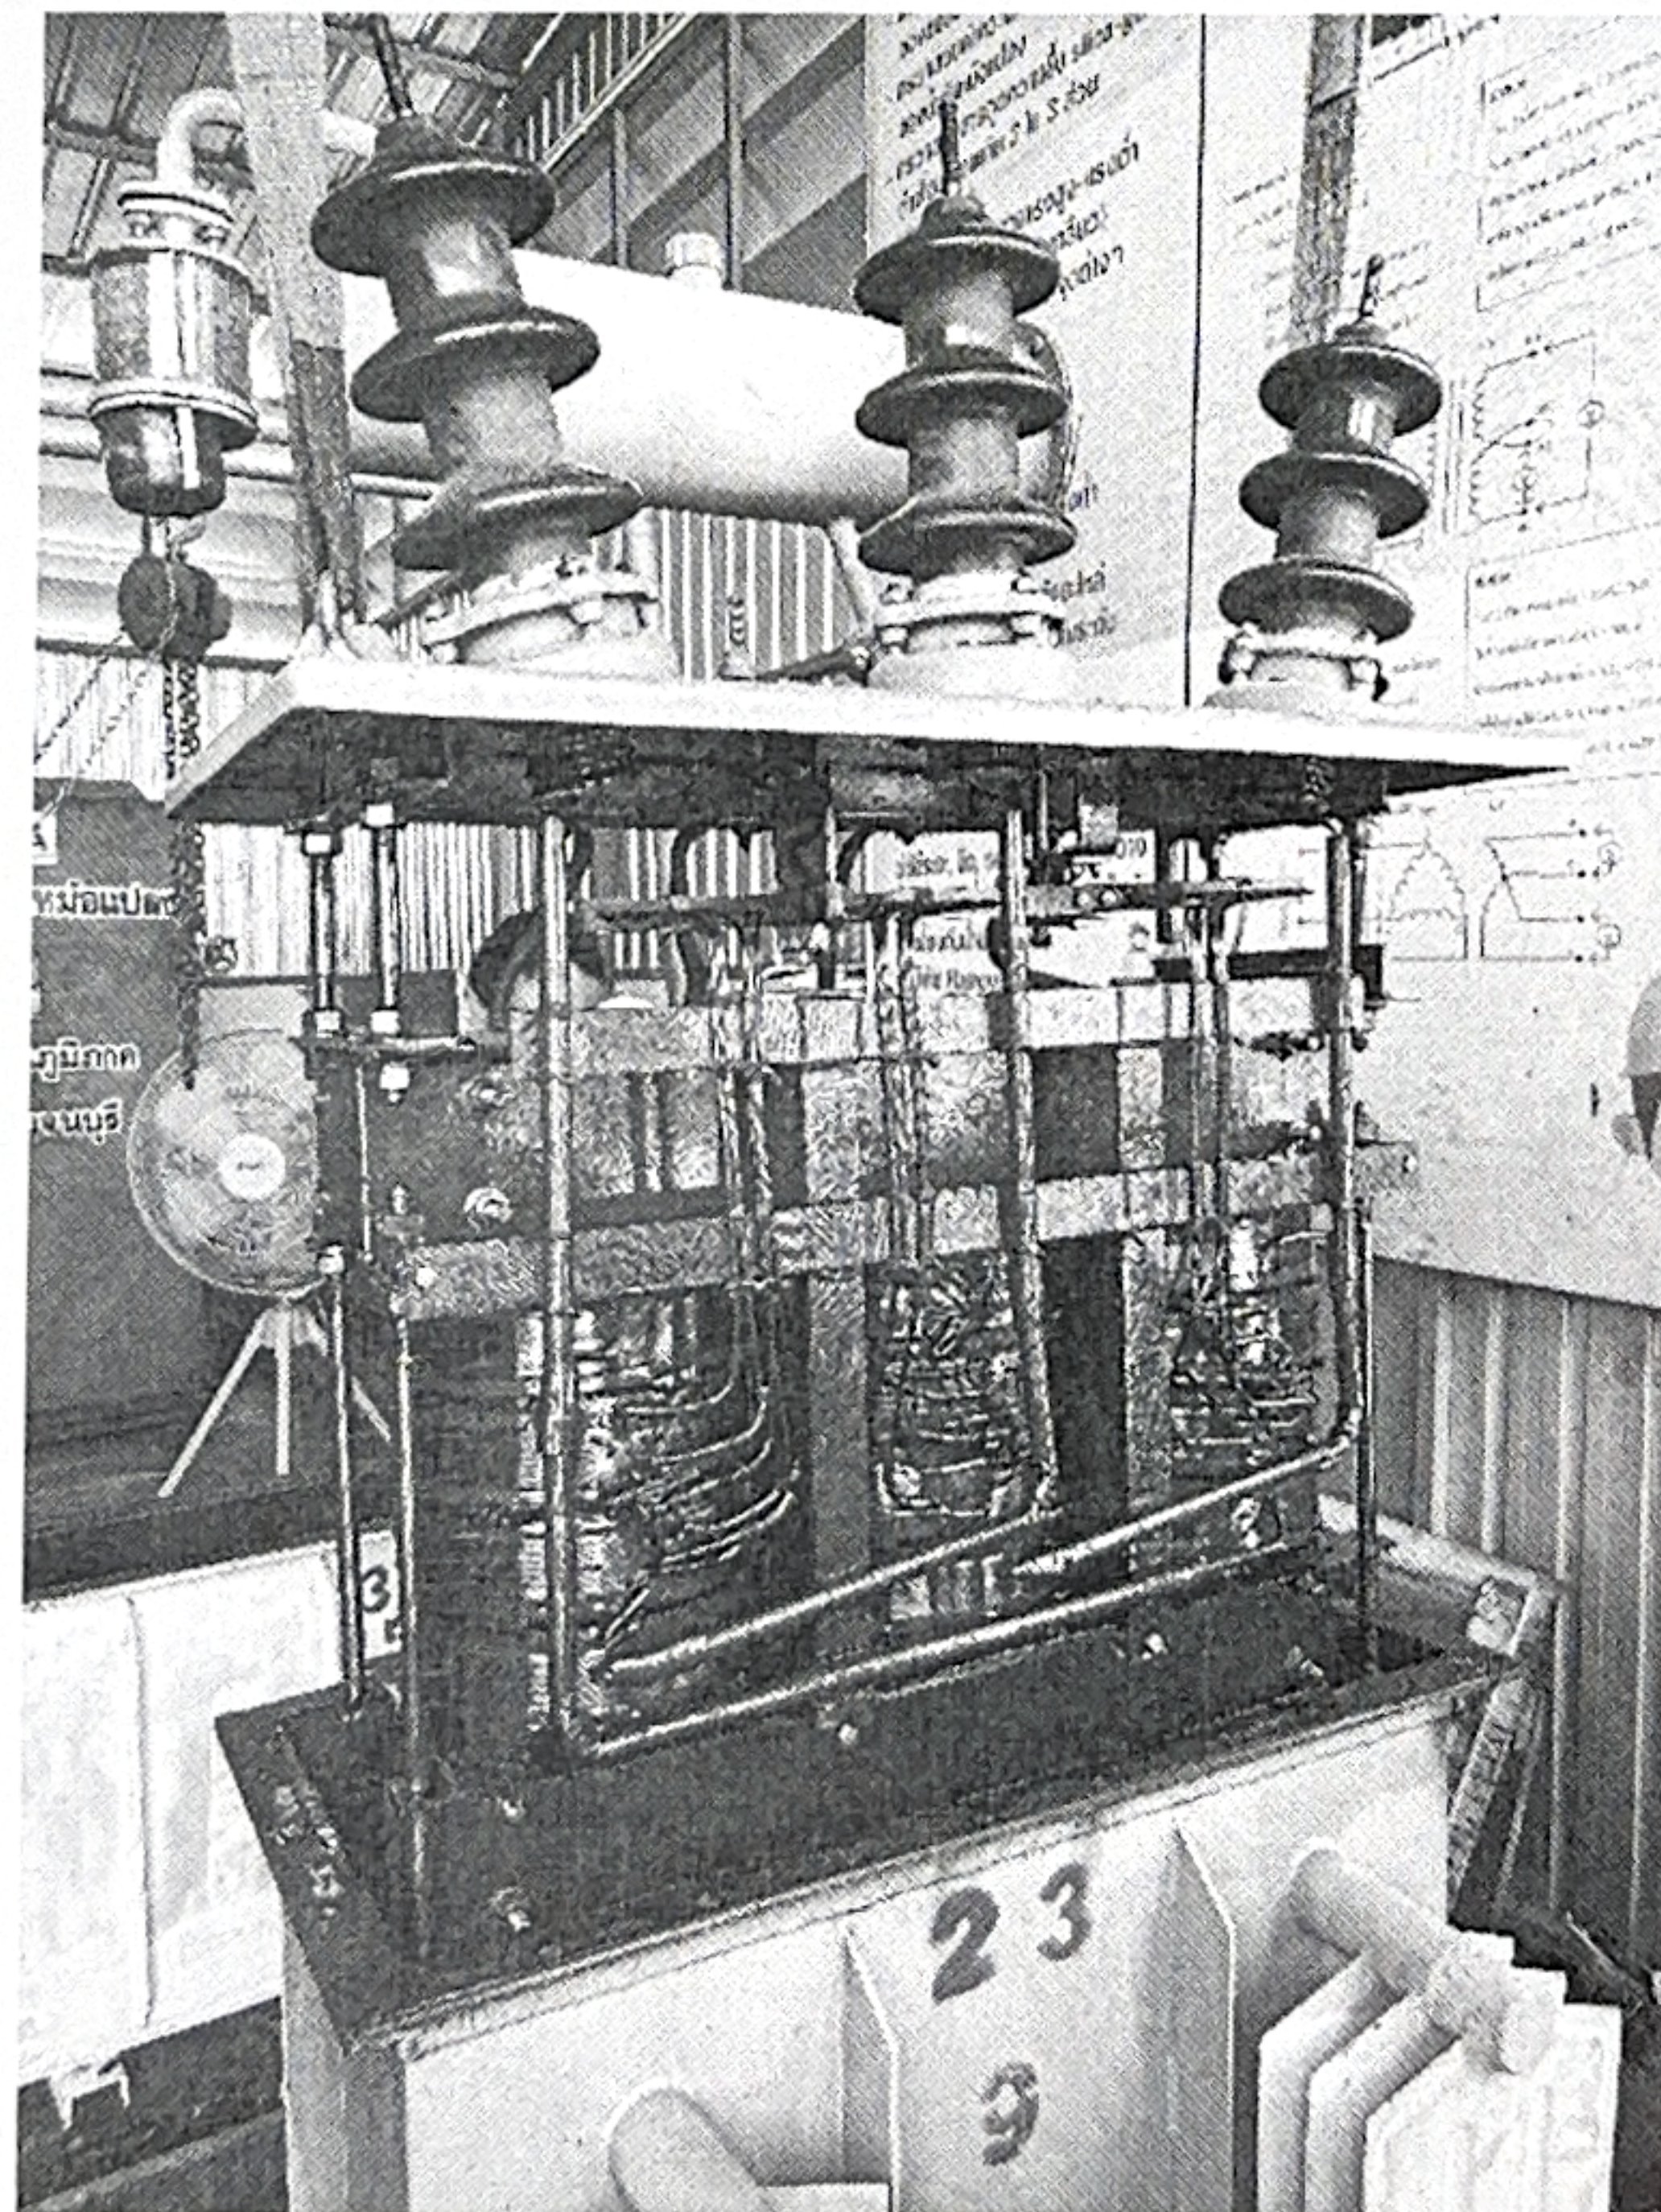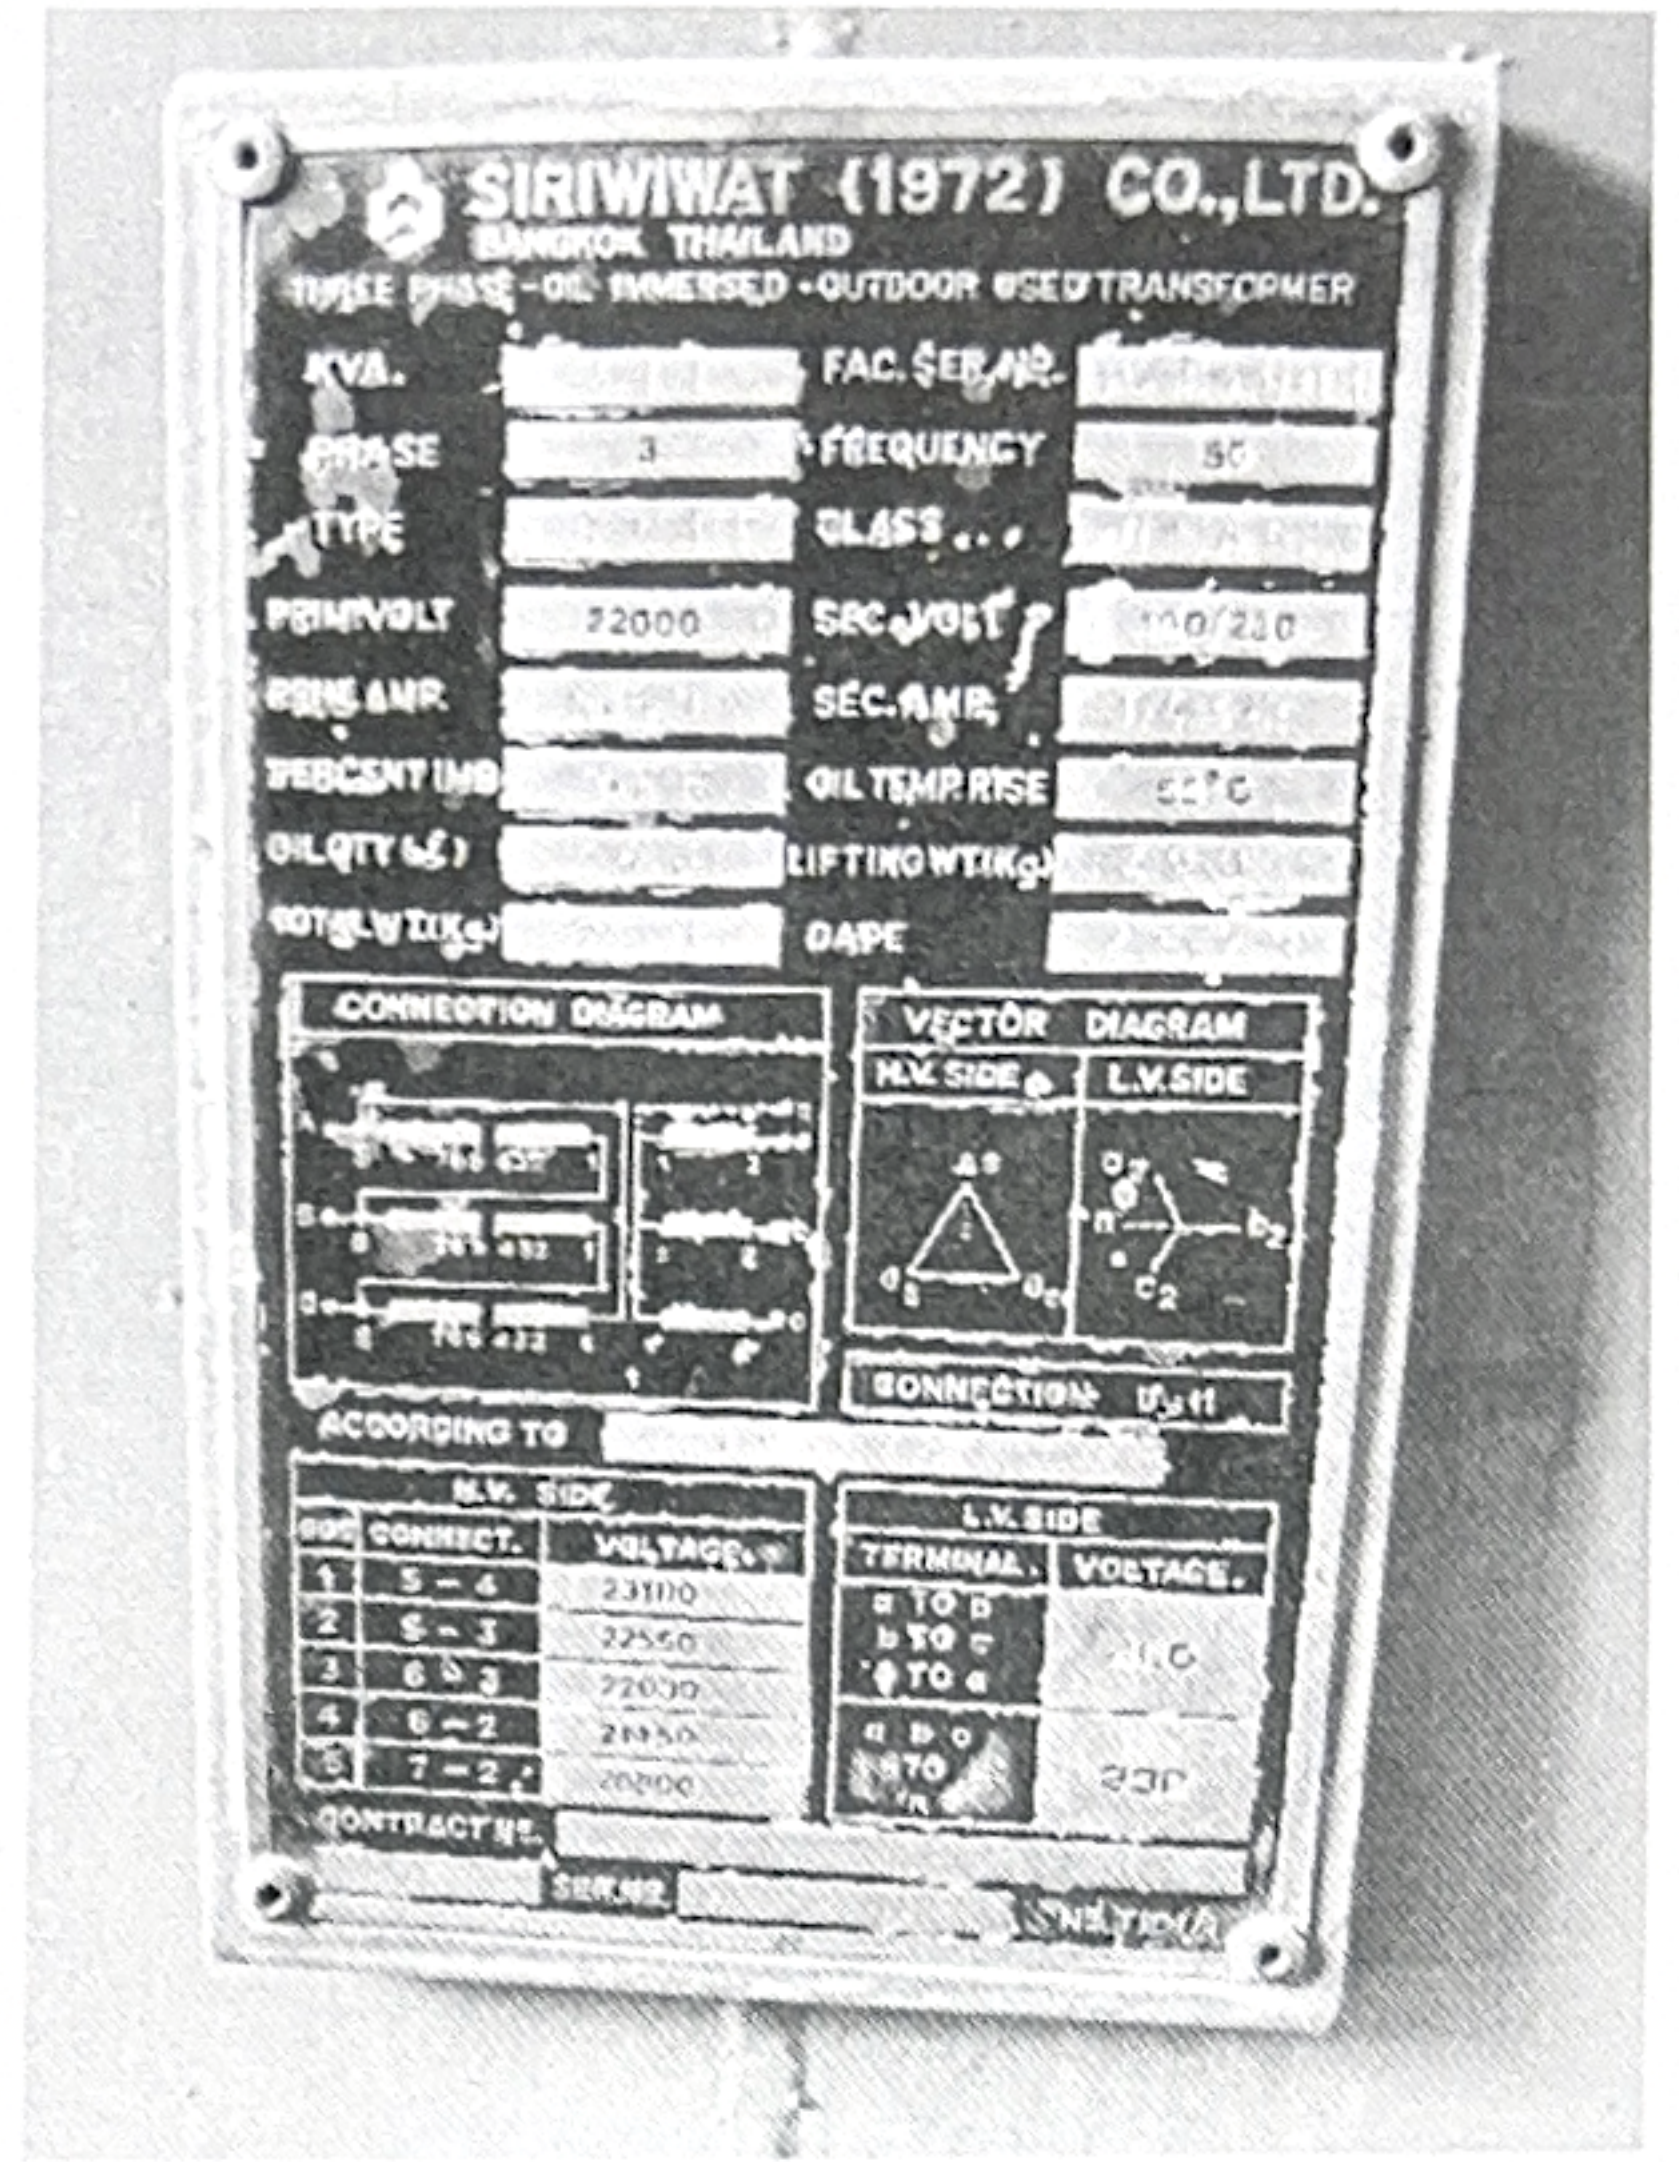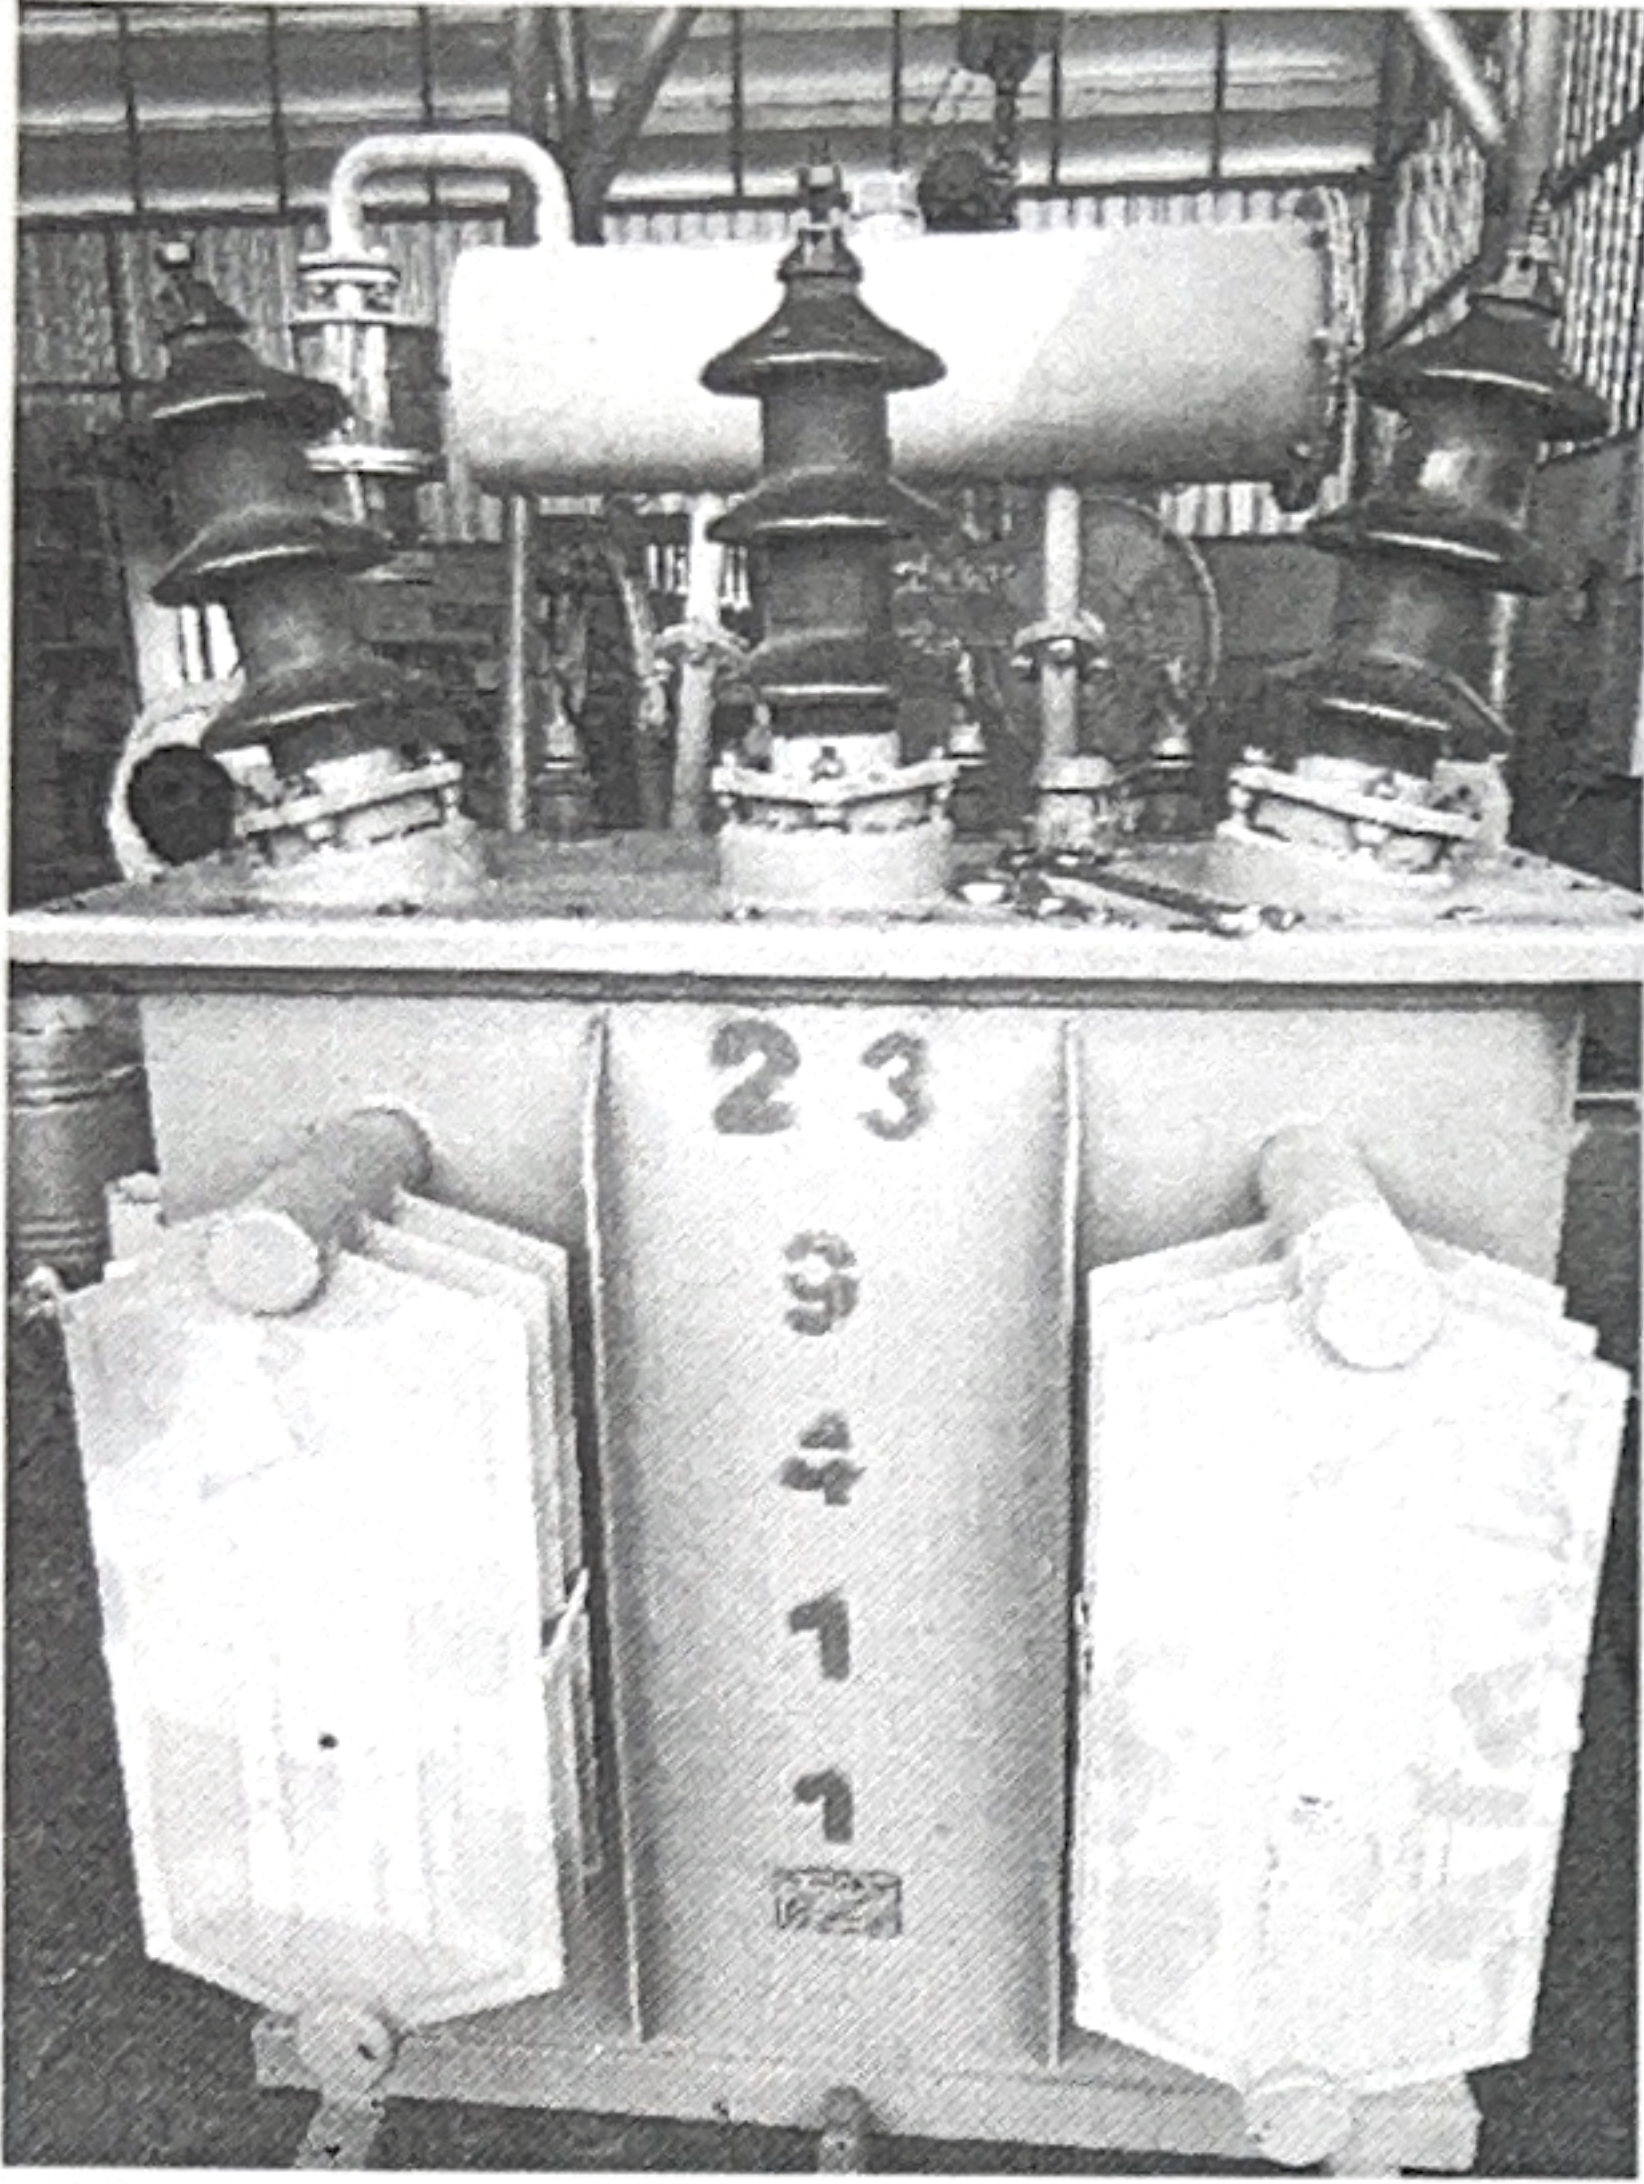

ผู้ใช้ : C3KCIMSL02  
 1. เกล็ด : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้จ่ายของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026  
 เวลา : 15:09:18  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR23-009411 เลข-ผู้ผลิต : 3C34001  
 WBS : เลขที่สัญญา :  
 โวลต์แอมป์แรงสูง (kVolt) : โวลต์แอมป์แรงต่อ(Volt) : /  
 รับประกัน 0 ปี วันที่เริ่มรับประกัน :

วัสดุ : 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
 บริษัทผู้ผลิต : SIRIVIWAT  
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. ก่อนปี 49 สิ้นทรัพย์ : /  
 วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	IKCA-F-FA04-TR0234	xx สี่แยกแก่งเสี้ยน อ.เมือง	2001	ปฏิบัติฯ กฟล. กจ.	ติดตั้ง	4958301931	2001099544	
11.01.2021	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติฯ กฟล. กจ.	รับคืน	4958302944	2001099563	
11.01.2021	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			เบิก			
11.01.2021	3371XF000005296	บ้านท่านัดูน ขอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเสี้ยน	2001	ปฏิบัติฯ กฟล. กจ.	รื้อถอน			
21.06.2023	3371XF000005296	บ้านท่านัดูน ขอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเสี้ยน	2001	ปฏิบัติฯ กฟล. กจ.	ติดตั้ง	4969697909	6001096754	การดำเนินงานปกติ
21.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	2001	ปฏิบัติฯ กฟล. กจ.	ติดตั้ง	4969703006	6001096754	
21.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			รับคืน			
21.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี			เบิก			
21.06.2023	1030	คลังพัสดุ กาจจนบุรี	1001	ผ.มิเตอร์ฟก. กจ.	รื้อถอน	4981414935	7001127304	การดำเนินงานปกติ
09.09.2025					รับคืน			เสื่อมสภาพตามวาระ
19.09.2025					รื้อถอน			

ผู้ใช้ : C3KCIMSL02  
โคดเจนท์ : PED-400  
โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 22.05.2026  
เวลา : 15:09:50  
หน้าที่ : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR67-032551  
WBS : 1-67-1-KCIXX.15.2006  
วัตถุหม้อแปลงแรงสูง(kVolt) :  
รับประกัน 2 ปี

เลข-ผู้ผลิต : 0507633676  
เลขที่สัญญา :  
วันที่เริ่มรับประกัน : 07/12/2024

วัสดุ : 1-05-001-0067 TR. 100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC  
บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT  
ประเภททรัพย์สิน : หม้อแปลงไฟฟ้า  
วันสิ้นสุดประกัน : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	สีการรวม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เหตุผล
06.12.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	ใบ	5004409854		
06.12.2024	Z001	กจล.(ก)	0002	หม้อแปลง	ใบ	4977513007		
14.01.2025	1030	คลังหัตถ์ กาจจนบุรี	8002	กบข.	ใบ	5004444274		
05.09.2025	1030	คลังหัตถ์ กาจจนบุรี	8002	กบข.	ใบ	4981194830	7001127294	
16.09.2025	3371XF000005296	บ้านท่าบ่อต้น ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเสด็จ			ใบ			



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมคลาส จุดวัด/ตัววัด

อุปกรณ์ 1000288137 หมวดอุปกรณ์ M กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า

คำอธิบายอุปกรณ์ หม้อแปลงในระบบจำหน่าย

สถานะ ESTO W TWO มีผลถึง 31.12.9999

มีผลจาก 19.09.2025

ทั่วไป สถานที่ตั้ง องค์กร โครงสร้าง SerData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป  
วัสดุ 1-05-001-0006 TR., 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
เลขที่ผลิตภัณฑ์ TR23-009411  
เลขที่ประจำสำล 1050010201

ข้อมูลสต็อก  
ประเภทสต็อก 07 สต็อกทับลิ้น  
โรงงาน 1030 คลังฟลัด กาญจนบุรี รหัสบริษัท 9000  
ที่เก็บสินค้า 1001 ผ.มีเตอร์ฟกท.กจ.  
แบบทาบสต็อก R  
สต็อกพิเศษ  
สุกค่า / 0 ผู้ขาย  
ใบสั่งขาย / 0 องค์กรกอบ WBS  
แบบซื้ห้สัค R  
Date L.GoodsMvt 21.10.2025