




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข
PEA TR๒๔-๐๑๑๖๑๘ Serial No ๓C๓๕๗๗๓ ขนาด ๑๖๐ kVA เฟส ระบบ ๒๒ kV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า
๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย
 - ๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่..... ติดตั้งเมื่อวันที่
 - ชำรุดวันที่..... อายุการใช้งาน..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด..... kVA เฟส
หมายเลข PEA..... Serial No..... ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน
 - ๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ
 - ๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMR๐๓๓)
 มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๔ รูป อื่น ๆ
๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ
 - ๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก
 - ๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน
 - ๓.๓ อื่น ๆ
 - ๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก
 - ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- ๕๕๐๙ /๒๕๖๙
เรียน อ.ก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายวิวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กฟจ.กจ.
26 พ.ค. 2569

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายนันทศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟจ.กจ.
ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.




SIRIWAT (1972) CO., LTD.
 BANGKOK, THAILAND
 THREE PHASE OIL IMPREGATED - GASOLINE WIND TORQUE-UPPLY

NO.:	PHASE:
NAME:	FREQUENCY:
TYPE:	CLASS:
PHN VOLT:	HT. VOLT:
HT. VOLT:	HT. APPA:
HT. APPA:	OL. TEMPER:
OL. TEMPER:	HT. TEMPER:
TOTAL WT.:	DATE:

CONNECTION DIAGRAM:
 WINDING DIAGRAM:

NO.	DATE	BY
1	11/11/72	...
2	11/11/72	...
3	11/11/72	...
4	11/11/72	...
5	11/11/72	...

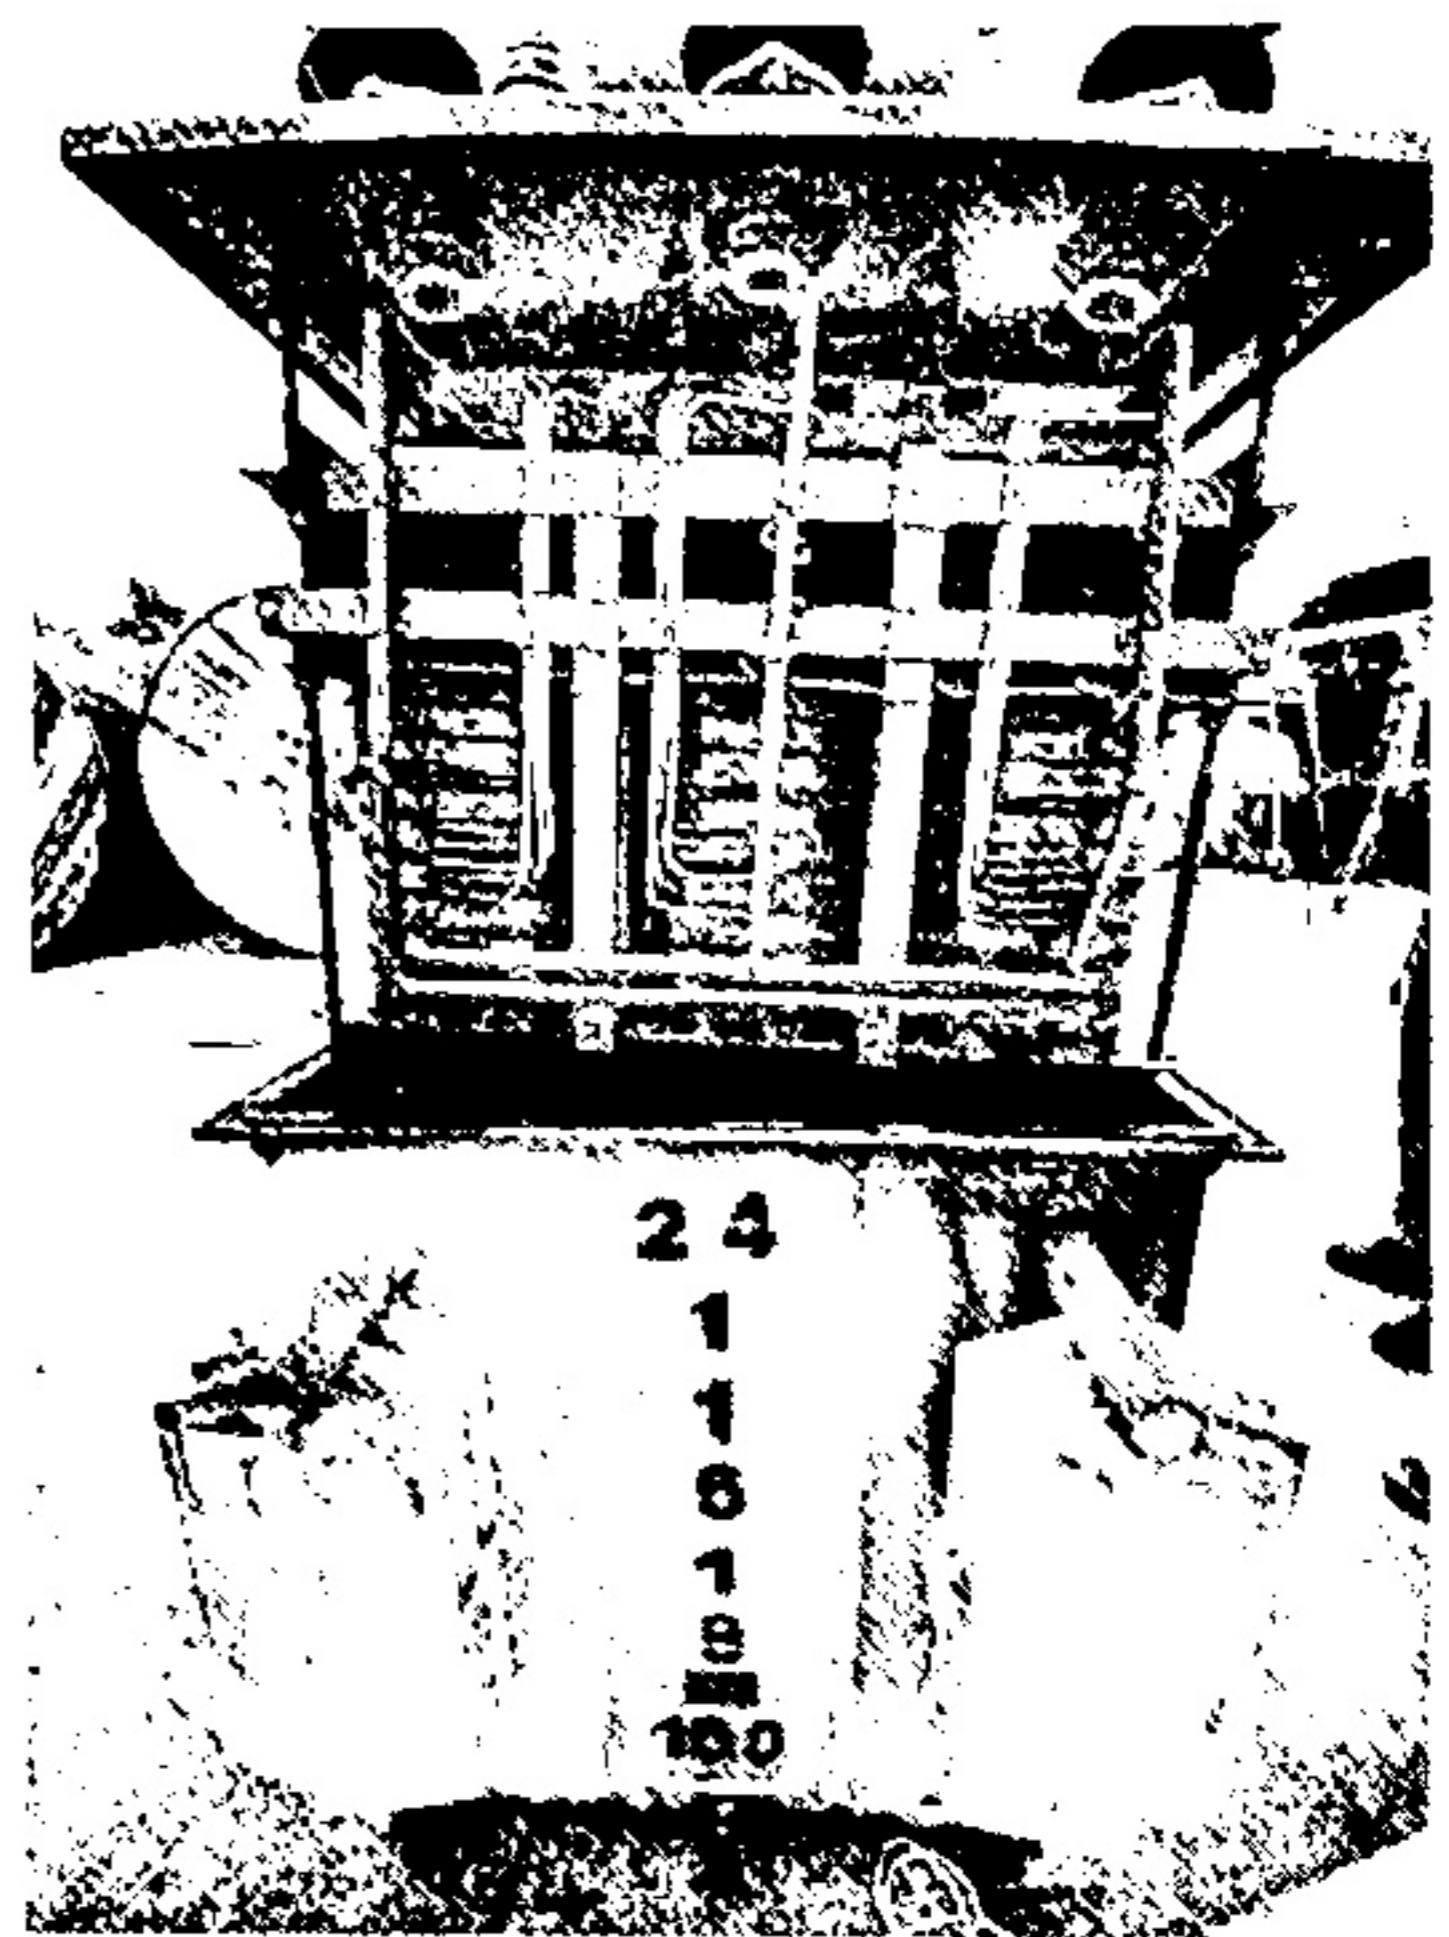

รหัส : C3KCIMSL02
 ไลน์ : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรวมตัว

วันที่ : 22 05 2026
 เวลา : 10 38 : 55
 หน้า : 1

เลขที่หม้อแปลง : TR67-029439 เลข. บัญชี : GH289434
 WBS : 1-67-1-KCIXX.15.2002 เลขที่สัญญา : CHAROENCHAI
 โวลต์ของหม้อแปลง (kVolt) : 10 (Volts) ประเภทหม้อแปลง : หม้อแปลงไฟฟ้า
 รับประกัน : 2 ปี วันที่เริ่มรับประกัน : 04/10/2024 วันที่รับประกัน : 03/10/2027
 ชนิด : 1-05-001-0068 TR .160KVA.3P.22-0.416/0.24KV,DYN11, SC

วันที่	เลขที่หม้อแปลง	สถานะ	จำนวน	ชนิด	ค่า	หมายเหตุ
03.10.2024	Z002	กจร. (บ)	2500	รับฝาก กจร. (ก)	5004343849	
17.10.2024	Z002	กจร. (จ)	2500	รับฝาก กจร. (ก)	4976785025	
18.10.2024	Z001	กจร. (ก)	0002	หม้อแปลง	5004358007	
28.10.2024	1030	คลังพัสดุ กางเกงบูรี	6002	กบข.	5004365740	
01.09.2025	1030	คลังพัสดุ กางเกงบูรี	6002	กบข.	4981113543	
22.09.2025	3371XF000004640	DCC_หม้อแปลงรวมตัว				
04.12.2025	3371XF000005129	DCC หม้อแปลงรวมตัว ม.4 ค.หนองทราย				
12.02.2026	3371XF000004640	DCC_หม้อแปลงรวมตัว				7001127329

