



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด ถึง ผจก.กฟจ.กจ
เลขที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)- /๒๕๖๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรียน รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) -๓๑๑/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข
PEA TR๒๑-๐๐๓๕๘๘ Serial No.๗๘๔๓ ขนาด ๑๖๐ KVA เฟส ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณท์ SSANG YONG
ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกันฯ) ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อใช้งาน ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงติดตั้งที่..... ติดตั้งเมื่อวันที่

ชำรุดวันที่..... อายุการใช้งาน..... ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด..... KVA เฟส
หมายเลข PEA..... Serial No..... ผลิตภัณท์ ไปติดตั้งแทน

๒.๒ สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี ไม่มี อื่น ๆ

๒.๓ เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด(ZPMR๐๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน ๓ รูป อื่น ๆ

๓. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก

๓.๒ คณะกรรมการ ฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย

จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

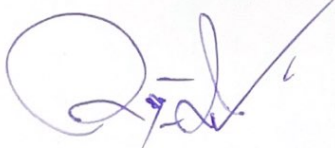
๓.๓ อื่น ๆ


๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร


คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก


ไม่คิดค่าซ่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก

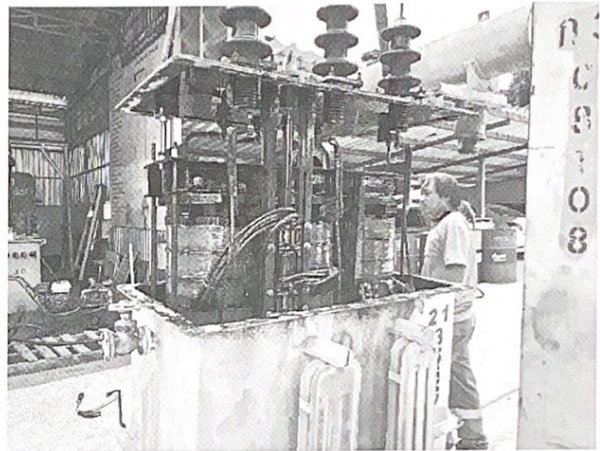
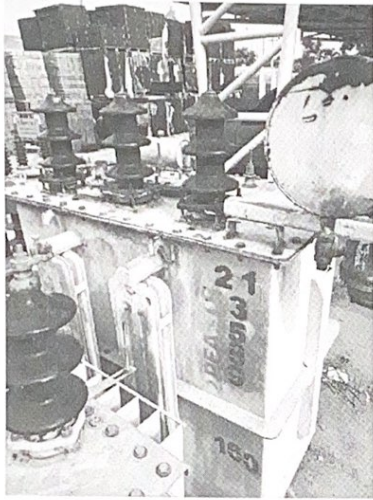
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ กฟจ.กจ.(มต.)-๕๕๖๖ /๒๕๖๙
เรียน ออก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กฟจ.กจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายหน้ทศศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง รจก.๑๑ กฟจ.กจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายฉัตรราช เจริญ) ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.กจ.

ลงชื่อ  คณะกรรมการฯ
(นายจิรณัฐ วิจิตรโชติ) ตำแหน่ง พชง.๓ กฟจ.กจ.



ผู้ใช้ : C3KCMSL01
 เลขหมาย : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานครบของหมอบแปลงรายตัว

วันที่ : 25.05.2026
 เวลา : 15:10:48
 หน้า : 1

เลขที่หมอบแปลง : TR21-003589 เลข-ผู้ผลิต : 7843 วัสดุ : 1-05-001-0007 TR... 160 KVA. 3 P 22-0.40 KV DY 11
 WBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SSANG YONG
 วัตถุประสงค์การใช้งาน (KVoil) : วัตถุประสงค์การใช้งาน : ประเภทวัสดุ : ผู้ขาย : 49 สินค้ารหัส : 460119958 / 0
 วันที่เริ่มใช้งาน : วันที่สิ้นสุดการใช้งาน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งขยายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คำสั่งขยายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัสดุ	ใบสั่ง	เลขที่เอกสาร
01.07.2011	IKCA-F-FA09-TR0393				ติดตั้ง			
14.05.2015	IKCA-F-FA07-TR0354	ข ข นำมาทดแทนจากอุปกรณ์ 7. แต่เปลี่ยน			ติดตั้ง			
21.06.2022	3371XF000005425	DCC ครึ่งชิ้น มบ ทดแทนจากอุปกรณ์ 7 ค. แต่เปลี่ยน	1001	ม.นิลสารทดทก.ทจ.	ติดตั้ง	4981418253	7001127310	เลขที่เอกสารตามงานจะ
09.09.2025	1030	คำสั่งตัด อุปกรณ์			ตัดทิ้ง			
19.09.2025					ตัดทิ้ง			
19.09.2025	3371XF000005425	DCC ครึ่งชิ้น มบ ทดแทนจากอุปกรณ์ 7 ค. แต่เปลี่ยน			ติดตั้ง			เลขที่เอกสารตามงานจะ
19.09.2025					ตัดทิ้ง			

แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด



แสดงอุปกรณ์ : รายละเอียด

ภาพรวมผลการ ๑๓/๑/๒๖

อุปกรณ์	1001249428	หมวดอุปกรณ์	M	กพท.-อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำอธิบายอุปกรณ์	หม้อแปลงในระบบจำหน่ายทรัพย์สิน กพท.			
สถานะ	ESTO	WTWO	มีผลถึง	31.12.9999
มีผลจาก	19.09.2025			

ทั่วไป สถานะที่ตั้ง วงศ์กร โครงสร้าง SendData ข้อมูลเพิ่มเติม 1 ข้อมูลเพิ่มเติม 2 ข้อมูลเพิ่มเติม 3

ทั่วไป	วัสดุ	1-05-001-0007	TR, 160 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11
	เลขที่ผลิตภัณฑ์	TR21-003589	
	เลขที่ประจำตัว	1001249383	ประวัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์			
ประเภทผลิตภัณฑ์	07	ผลิตภัณฑ์สินค้า	
โรงงาน	1030	คลังสินค้า	กาญจนบุรี
ที่เก็บสินค้า	1001	ผ.มีเตอร์กพท.กจ.	
แบบทรัพย์สิน	R	แบบรหัส	R
ผลิตภัณฑ์		Date L.GoodsMvt	29.10.2025
ลูกค้า		ผู้ขาย	
ใบสั่งขาย	/ 0	วงศประกอบ WBS	