



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด

ถึง ผจก.กฟส.บ่อพลอย

เลขที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด TR๒๘-๐๐๖๒๕๘ ขนาด ๒๐ KVA.

เรียน ผจก./ชจก.(ท) กฟส.บ่อพลอย

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.๓ กบช.(มร.) - ๓๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ คณะกรรมการฯ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA No. TR๒๘-๐๐๖๒๕๘ Serial No. ๘๕๕๗๙๔๕๖๔ ขนาด ๒๐ KVA ระบบ ๒๒ KV ผลิตภัณฑ์ HICO ดังนี้

๑. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง ของ กฟภ. (หมดประกัน) ของ กฟภ.(อยู่ในประกัน)
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่อนงาน..... ของผู้ใช้ไฟฟ้า

๒. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี หม้อแปลงชำรุด หม้อแปลงสูญหาย

๒.๑ หม้อแปลงเสื่อมสภาพจากการใช้งาน วัดค่าฉนวนขดลวดต่ำ ติดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๒ สติกเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง มีระบุปี.๒๕๖๙ ไม่มี อื่นๆ.....

๒.๓ เอกสารอื่นๆ ประกอบการพิจารณา รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMRo๓๓)

มป.๑๑ รูปภาพหน้า Serdata รูปถ่ายจำนวน...๓.....รูป อื่นๆ.....

๓. สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

๓.๑ สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก : ฟ้าผ่าลงหม้อแปลง

๓.๒ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ ช่อมไว้ใช้งาน จำหน่ายโดยวิธีการขาย
 จำหน่ายเป็นสูญ ส่งเคลมประกัน

๓.๓ อื่นๆ

๓.๔ กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร

คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....
 ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ว ๙๗ /๒๕๖๙
เรียน ผจก.กฟภ.กจ., อก.บช.(ก.๓)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิตติวัฒน์ บอนิน)
รจก.(ล) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙



มป.๒-ป.๖๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสุเทพ แป้นเขียว) ตำแหน่ง ชจก.(ท.) กฟส.บพล.


ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายชัยพร ศุภมาสหิรัญ) ตำแหน่ง ทผ.มต.กฟส.บพล.

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเอกชัย จันทร์เจริญ) ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟส.บพล.

รูปขดลวดหม้อแปลงชาร์ด TR๒๘-๐๐๖๒๕๘ (๒๐ KVA)

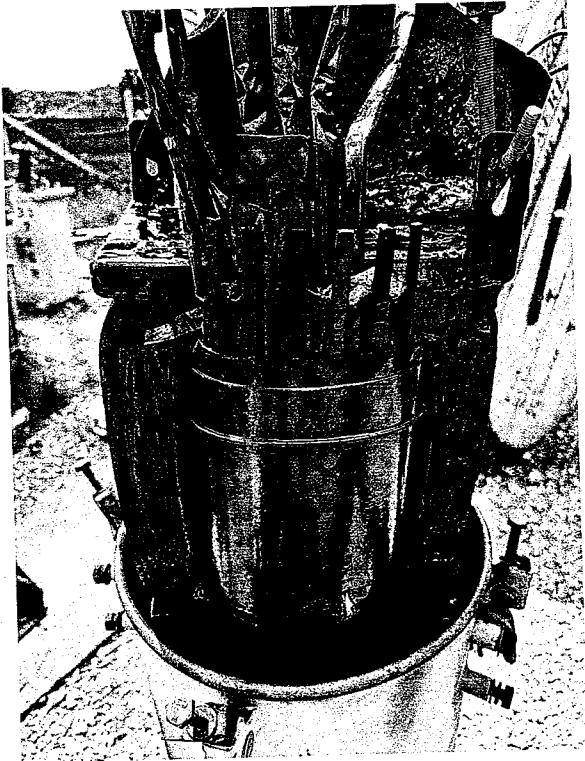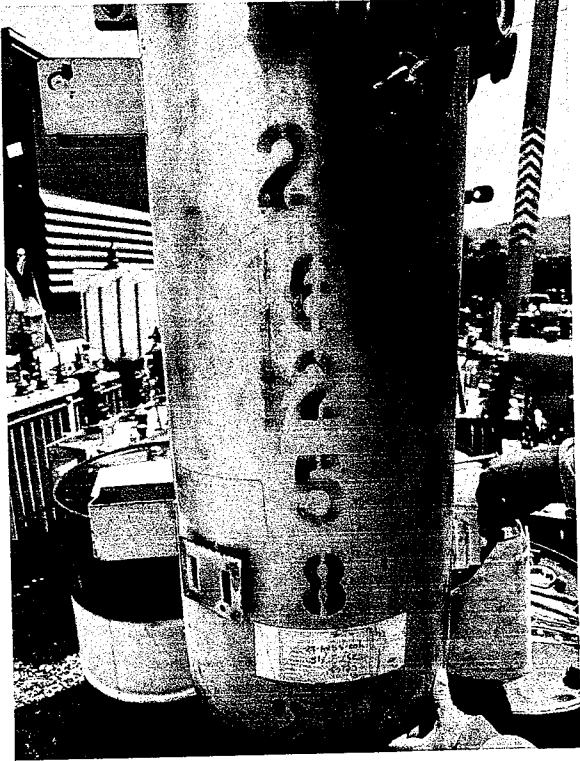

รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว ZPMR๐๓๓ (TR๒๘-๐๐๖๒๕๘)

แสดงรายการ(L) แก้ไข(E) ไปถึง(B) การกำหนดค่า(S) ระบบ(V) ฟื้นฟู(H)


รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

ผู้ใช้ : C3BOPPOH01
 โดเมน : PED-400
 โปรแกรม : ZPMR033

การใช้กำลังภูมิภาค
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 29.05.2026
 เวลา : 09:18:21
 หน้า : 1

เลขที่รหัสสินค้า : TR28-006258
 VBS :
 แรงดันเมื่อมีแรงสูง(kVolt) :
 ระยะเวลา : 0 9

เลข-ผู้ผลิต : 855794564
 เลขที่สัญญา :
 แรงดันเมื่อมีแรงต่ำ(Volt) :
 วันที่เริ่มใช้งาน :

รหัส : 1-05-000-0001 TR., 20 KVA. 1 P 3 W, 22/0.46-0.23 KV.
 บริษัทผู้ผลิต : HICO
 ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์กักเก็บ, ก่อนปี 49 ลิขสิทธิ์ : 460251314 / 0
 วันสิ้นอายุประกัน :

วันที่	สถานะที่ติดตั้ง	คำอธิบายสถานที่ติดตั้ง	ปีที่เริ่มสินค้า	คำอธิบายที่เก็บสินค้า	กิจกรรม	เอกสารวัตถุ	ใบสั่ง	เหตุผล
10.01.2006	IUTG-F-FA09-TR0174	รถยกในหมู่บ้านหนองไม้ไผ่, 28-006258			ติดตั้ง			
20.02.2022					รื้อถอน			
20.02.2022	I030	คลังสินค้า กาญจนบุรี	2002	ปฏิบัติงาน ทั่ว.มทศ	รับคืน	4963339156	P-TDD02.4-I-	