



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) /2569  
เรื่อง รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลงชำรุด  
เรียน ผจก.กฟจ.นครปฐม

ถึง ผจก.กฟจ.นครปฐม  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ตามอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ ก.3 กฟจ.นฐ 33/2569 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงหม้อแปลง หมายเลข PEA 22-001303 Serial No 29158  
ขนาด 100 kVA 3 เฟส ระบบ 22000 kV ผลิตภัณท์ SIRIVIWAT ดังนี้

1. ลักษณะงานติดตั้งของหม้อแปลง  ของ กฟภ. (หมดประกันฯ)  ของ กฟภ. (อยู่ในประกันฯ)  
 กฟภ. ให้เช่าหรือยืมเพื่องาน .....  ของผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ผลการสอบหาของคณะกรรมการฯ จากกรณี  หม้อแปลงชำรุด  หม้อแปลงสูญหาย  
2.1 หม้อแปลงติดตั้งที่ ม.6ต.ตลาดจินดา(ค่ายลูกเสือ.ร.อัสสัมชัญ) ติดตั้งเมื่อวันที่ 31.10.2005  
ชำรุดวันที่ 29.11.2025อายุการใช้งาน 47 ปี ได้นำหม้อแปลง ขนาด 100 kVA 3 เฟส หมายเลข PEA  
67-032593 Serial No 0507633718 ผลิตภัณท์ FULL LIGHT ไปติดตั้งแทน  
2.2 สติ๊กเกอร์บำรุงรักษาหม้อแปลงที่ตัวถัง  มีระบุปี .....  ไม่มี  อื่น ๆ .....
- 2.3 เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา  รายงานประวัติการใช้งาน เครื่องที่ชำรุด (ZPMR033)  
 มป.11  รูปภาพหน้า Serdata  รูปถ่ายจำนวน ..... 4 ..... รูป อื่น ๆ .....
3. สรุป ความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ  
3.1 สาเหตุการชำรุดเนื่องจาก ..... เสื่อมสภาพตามวาระ  
3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้  ช่อมไว้ใช้งาน  จำหน่ายโดยวิธีการขาย  
 จำหน่ายเป็นสูญ  ส่งเคลมประกัน  
3.3 อื่น ๆ .....
- 3.4 กรณีหม้อแปลง กฟภ. ติดตั้งให้เช่า หรือยืม เห็นควร  
 คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....
- ไม่คิดค่าช่อมจากผู้ใช้ไฟ เนื่องจาก .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายวันภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายภูกิจ จงประดิษฐ์)


ตำแหน่ง ผ.มต.กฟจ.นครปฐม

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ  
(นายธนวิทย์ พรานมนัส)

ตำแหน่ง พชง.๖ผมต.กฟจ.นครปฐม

เลขที่ ก.3 นฐ.(มต) 627/2569  
เรียน ออก.บข(ก3)

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายพิเชฐ ชูณมาศ)

ผจก.กฟจ.นครปฐม

SCAN สำเนา

สำเนา  ต้นฉบับ

วันที่ ๒๒ ๕๙ ๒๕๖๙

ผู้เข้า : C3NPMMSL03  
 ใคเคเบิ้ล : PED-400  
 โปรแกรม : ZPMR033

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 11.05.2026  
 เวลา : 18:59:26  
 หน้า : 1

เลขที่ผลิตภัณฑ์ : TR22-001303 เลข-ผู้ผลิต : 29158 รหัส : 1-05-001-0006 TR. 100 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11  
 MBS : เลขที่สัญญา : บริษัทผู้ผลิต : SIRIWAT  
 วัสดุของปีแรงสูง (KV011) : วัสดุของปีแรงต่ำ (KV011) : ประเภททรัพย์สิน : อุปกรณ์ฟก. กอนปี 49 สันทรัพย์ : 460115691 / 0  
 วันประกัน : 0 ปี วันที่เริ่มประกัน : วันสิ้นสุดประกัน :

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งขยายสถานที่ติดตั้ง	ที่เก็บสินค้า	คือสัญญาที่เป็นสินค้า	กิจกรรม	เอกสารเลขที่	ใบสั่ง	เหตุผล
31.10.2005	INPU-F-FA01-TR0013	xx หมี่ ต.ทับทิม (หน้าวัดพั่งรี) คำสั่งพดศ. นศรปฐม			ติดตั้ง			
26.05.2008	1010	คำสั่งพดศ. นศรปฐม			ติดตั้ง			
23.07.2009	INPT-F-FA10-TR0043	ม.6 ต.ตลาดจินดา (ศาลากลาง) ร.22-001303			ติดตั้ง			
22.03.2018	3373XF000006822	DCC_ม.6 ต.ตลาดจินดา (ศาลากลาง) ร.อัสสัม			ติดตั้ง			
29.10.2025	1010	คำสั่งพดศ. นศรปฐม	1001	ม.มีเคอรัฟก. นศ.	รับคืน	4982486704	7001125605	เสื่อมสภาพตามวาระ
29.11.2025					รอถอน			

หมายเลข : C3NPMMSL03  
 โครงการ : PED-400  
 ประเภท : ZPMR033


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 รายงานประวัติการใช้งานของหม้อแปลงรายตัว

วันที่ : 12-05-2026  
 เวลา : 08:35:25  
 หน้า : 1

เลขที่ติดตั้ง : TR67-032593      เลขผู้ผลิต : 0507633718      รหัส : 1-05-001-0067 TR. 100KVA. 3P. 22-0.416/0.24KV. DYN11. SC  
 WBS :      เลขที่ศูนย์ :      บริษัทผู้ผลิต : FULL LIGHT  
 โครงการปีงบประมาณ (KV011) :      เลขที่ศูนย์ :      ประเภทหม้อแปลง : หม้อแปลงไฟฟ้า      สุนทรวิทย์ : 460768262 / 0  
 ปีงบประมาณ : 2 ปี      วันที่เริ่มประกอบ : 07/12/2024      วันที่สิ้นสุดประกอบ : 06/12/2027

วันที่	สถานที่ติดตั้ง	คำสั่งปฏิบัติงานติดตั้ง	ที่เปลี่ยนค่า	คำสั่งปฏิบัติงานเปลี่ยนค่า	กิจกรรม	เลขสารวัตร	ใบสั่ง	หมายเหตุ
06.12.2024	Z001	กจร. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	50044409854		
06.12.2024	Z001	กจร. (ก)	0002	หม้อแปลง	โอน	4977513007		
14.01.2025	1010	คำสั่งชุด นครบรม	8002	นบข.	โอน	5004444367		
27.08.2025	1010	คำสั่งชุด นครบรม	8002	นบข.	โอน	4981046201		
29.11.2025	33XEF000006822	คำสั่งชุด นครบรม (จ่ายลูกเสื่อร. ร. ถัดสั			โอน		7001125604	
12.02.2026	33XEIA000171595	DCC_M.6 ค.ศาลาตุษิตดา (จ่ายลูกเสื่อร. ร. ถัดสั			โอน			

22-001303 100k

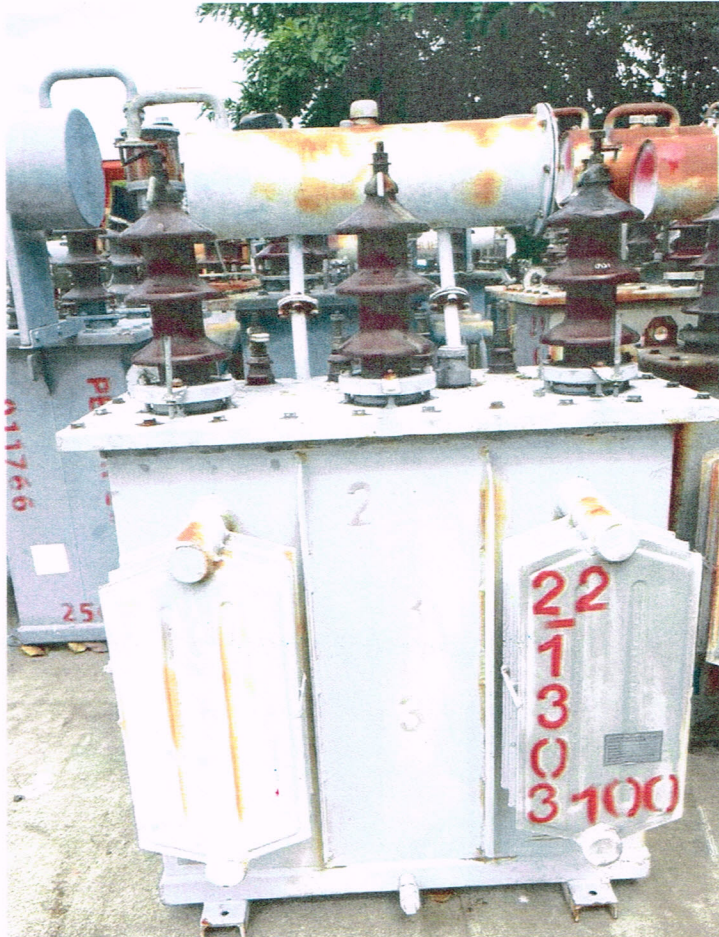

**SIRIWIWAT CO.**  
BANGKOK, THAILAND.

Transformer TYPE **TF Ph. 3** | Pri. V. A.

KVA.	1	23100	
	2	22550	
	3	22000	
Imp V. %/Oil	4	21450	
	5	20900	

Total Wt. Kg. Sec. V. A. 400/230

No. 20153 Year

No. 2/1

Winding Connections  
Vector Group Dy11  
**SIRIWIWAT CO.**  
BANGKOK, THAILAND

